






КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ



ЧИСТА ВОДА
chistavoda.xyz

24/7
ЦІЛОДОБОВО

ТЕРМІНАЛ ПИТНОЇ ВОДИ

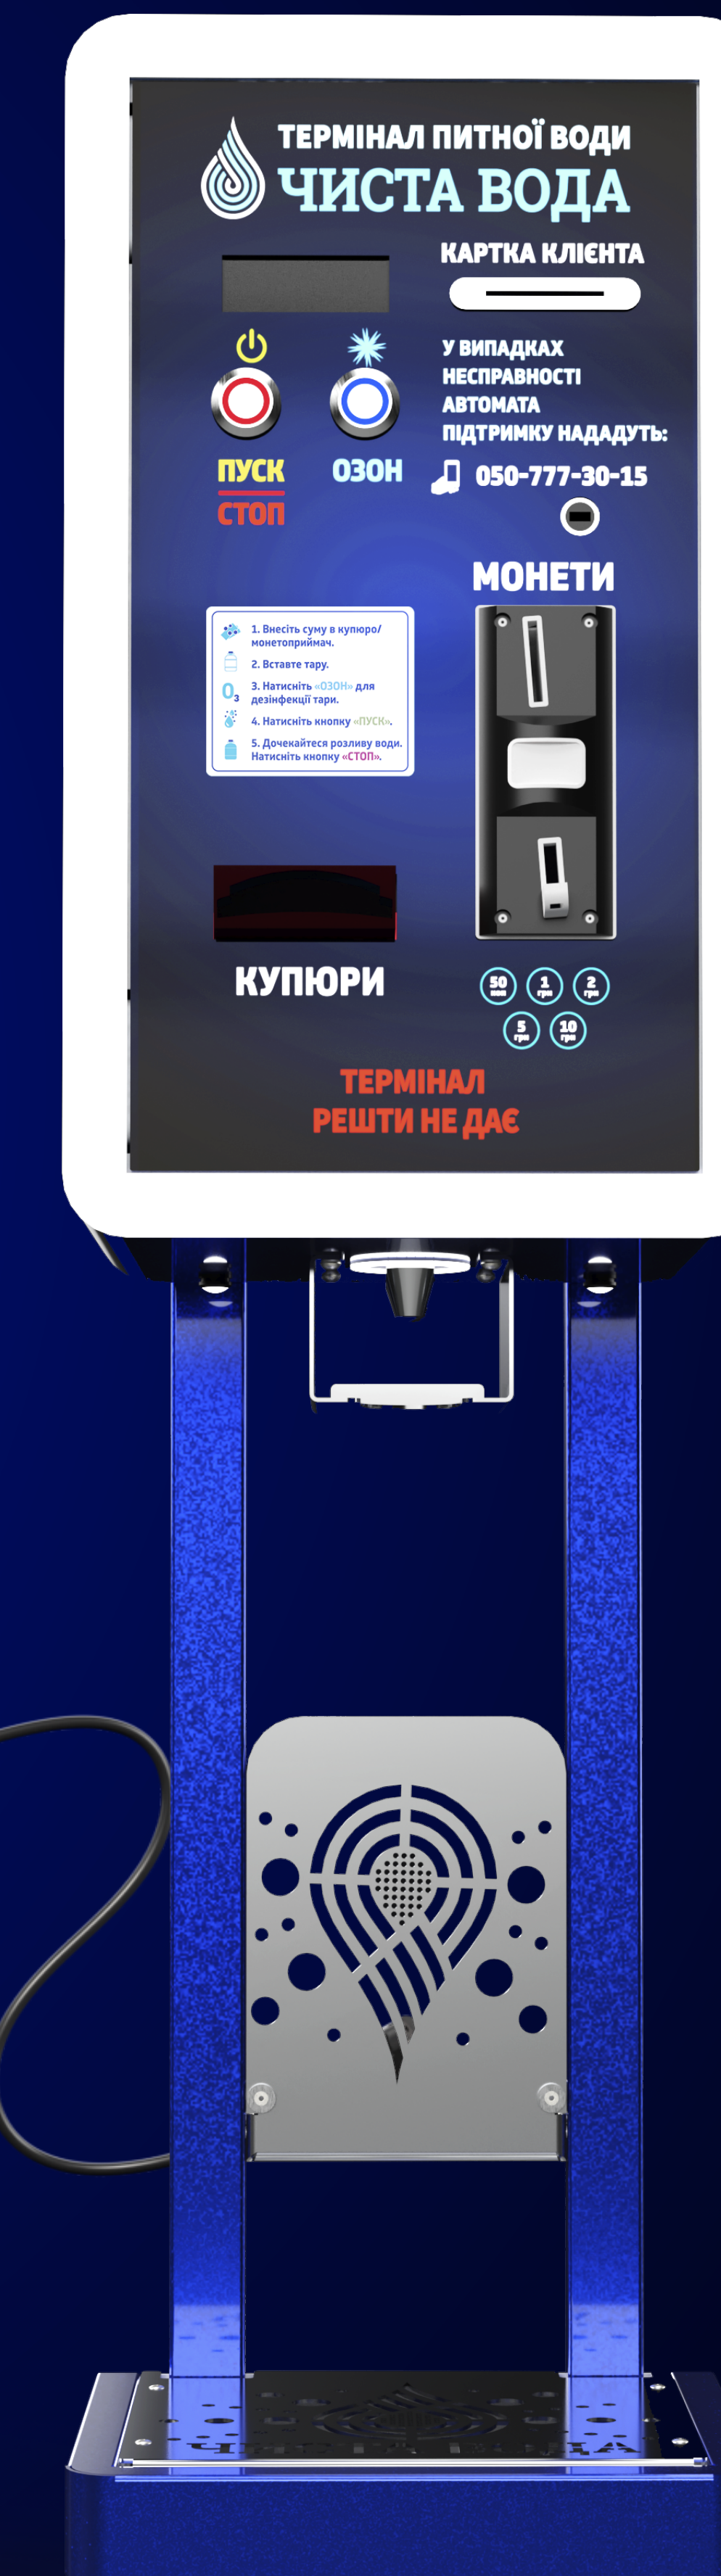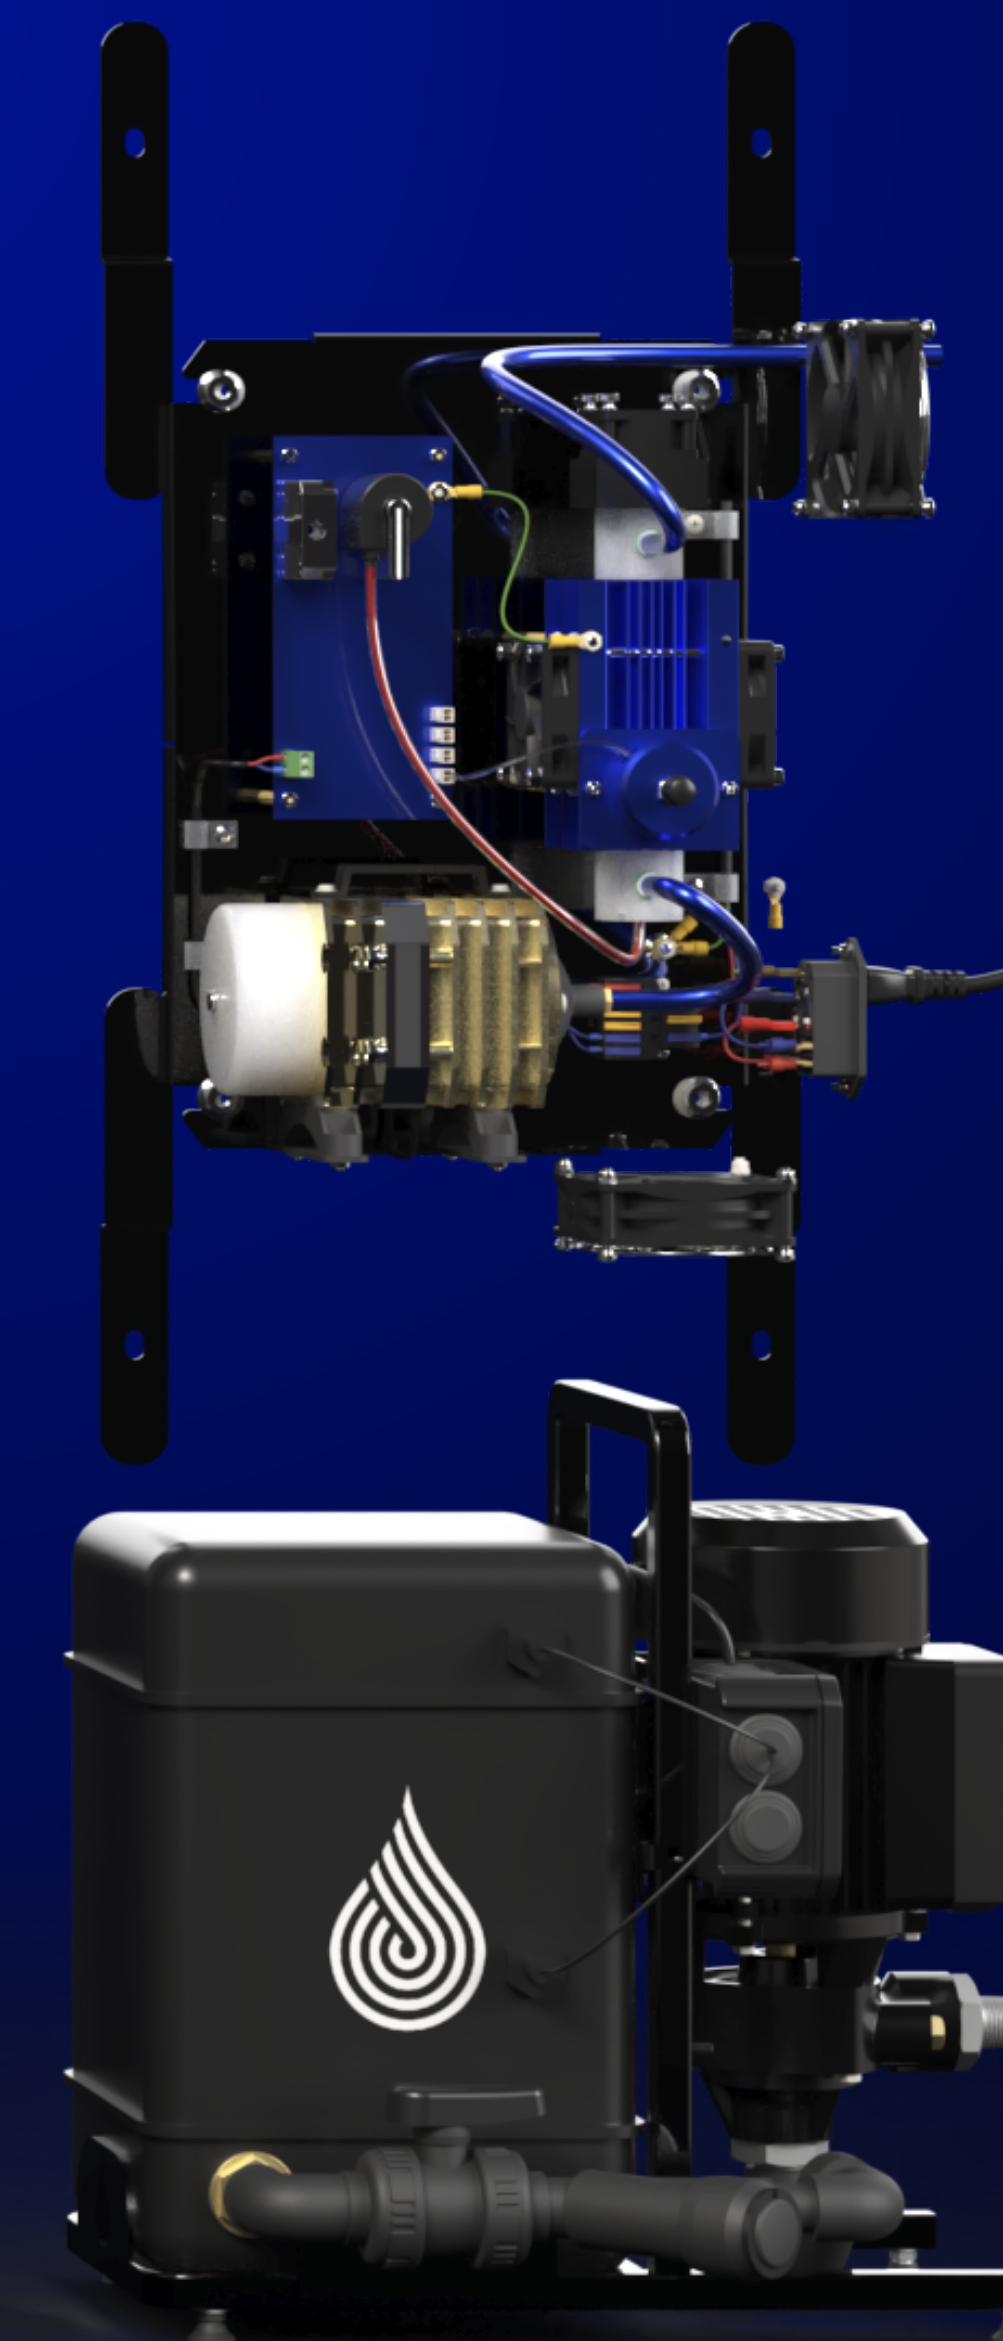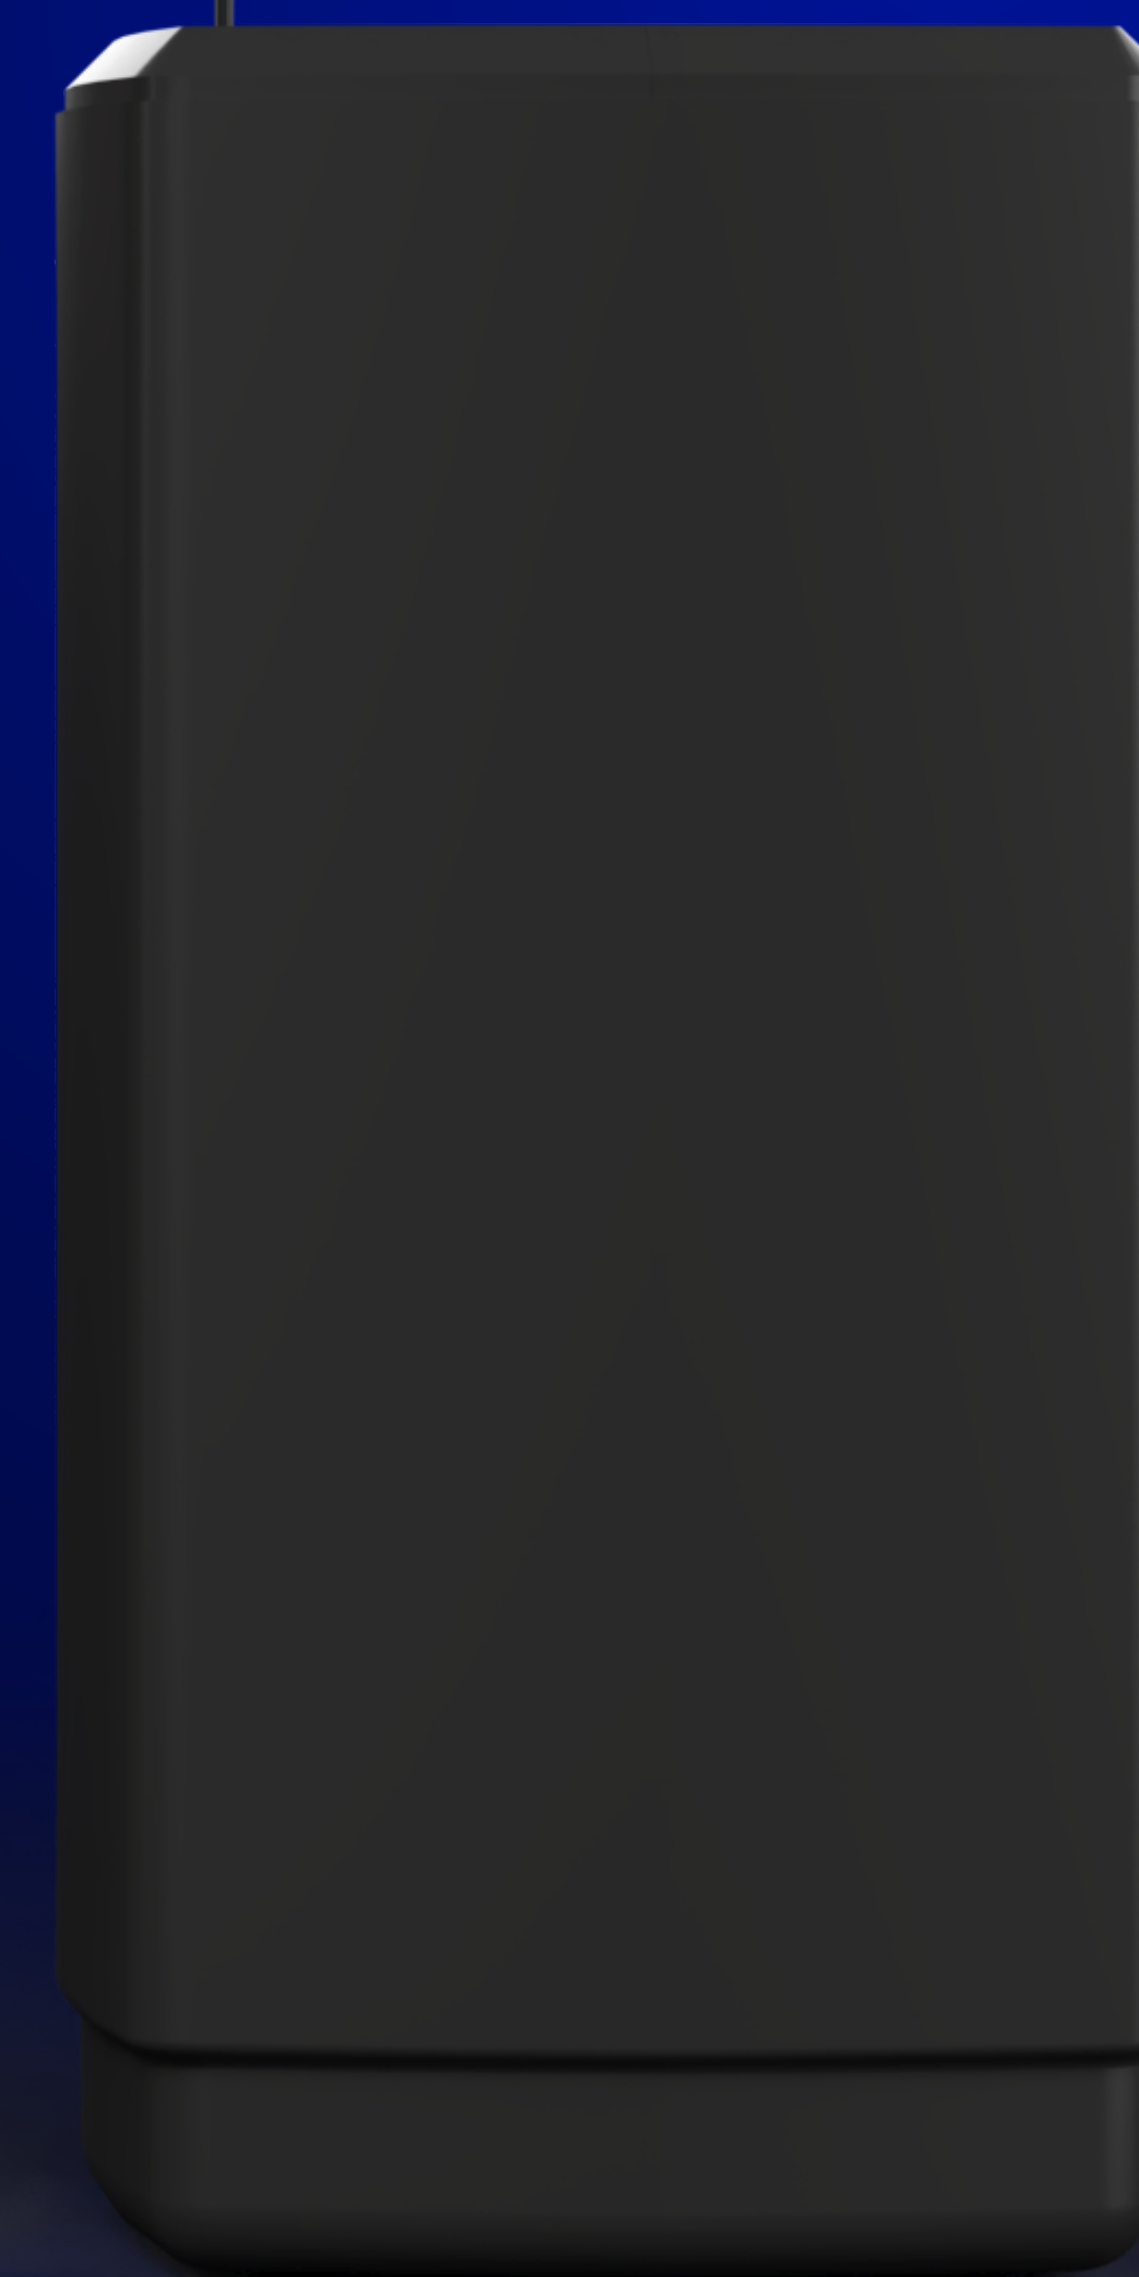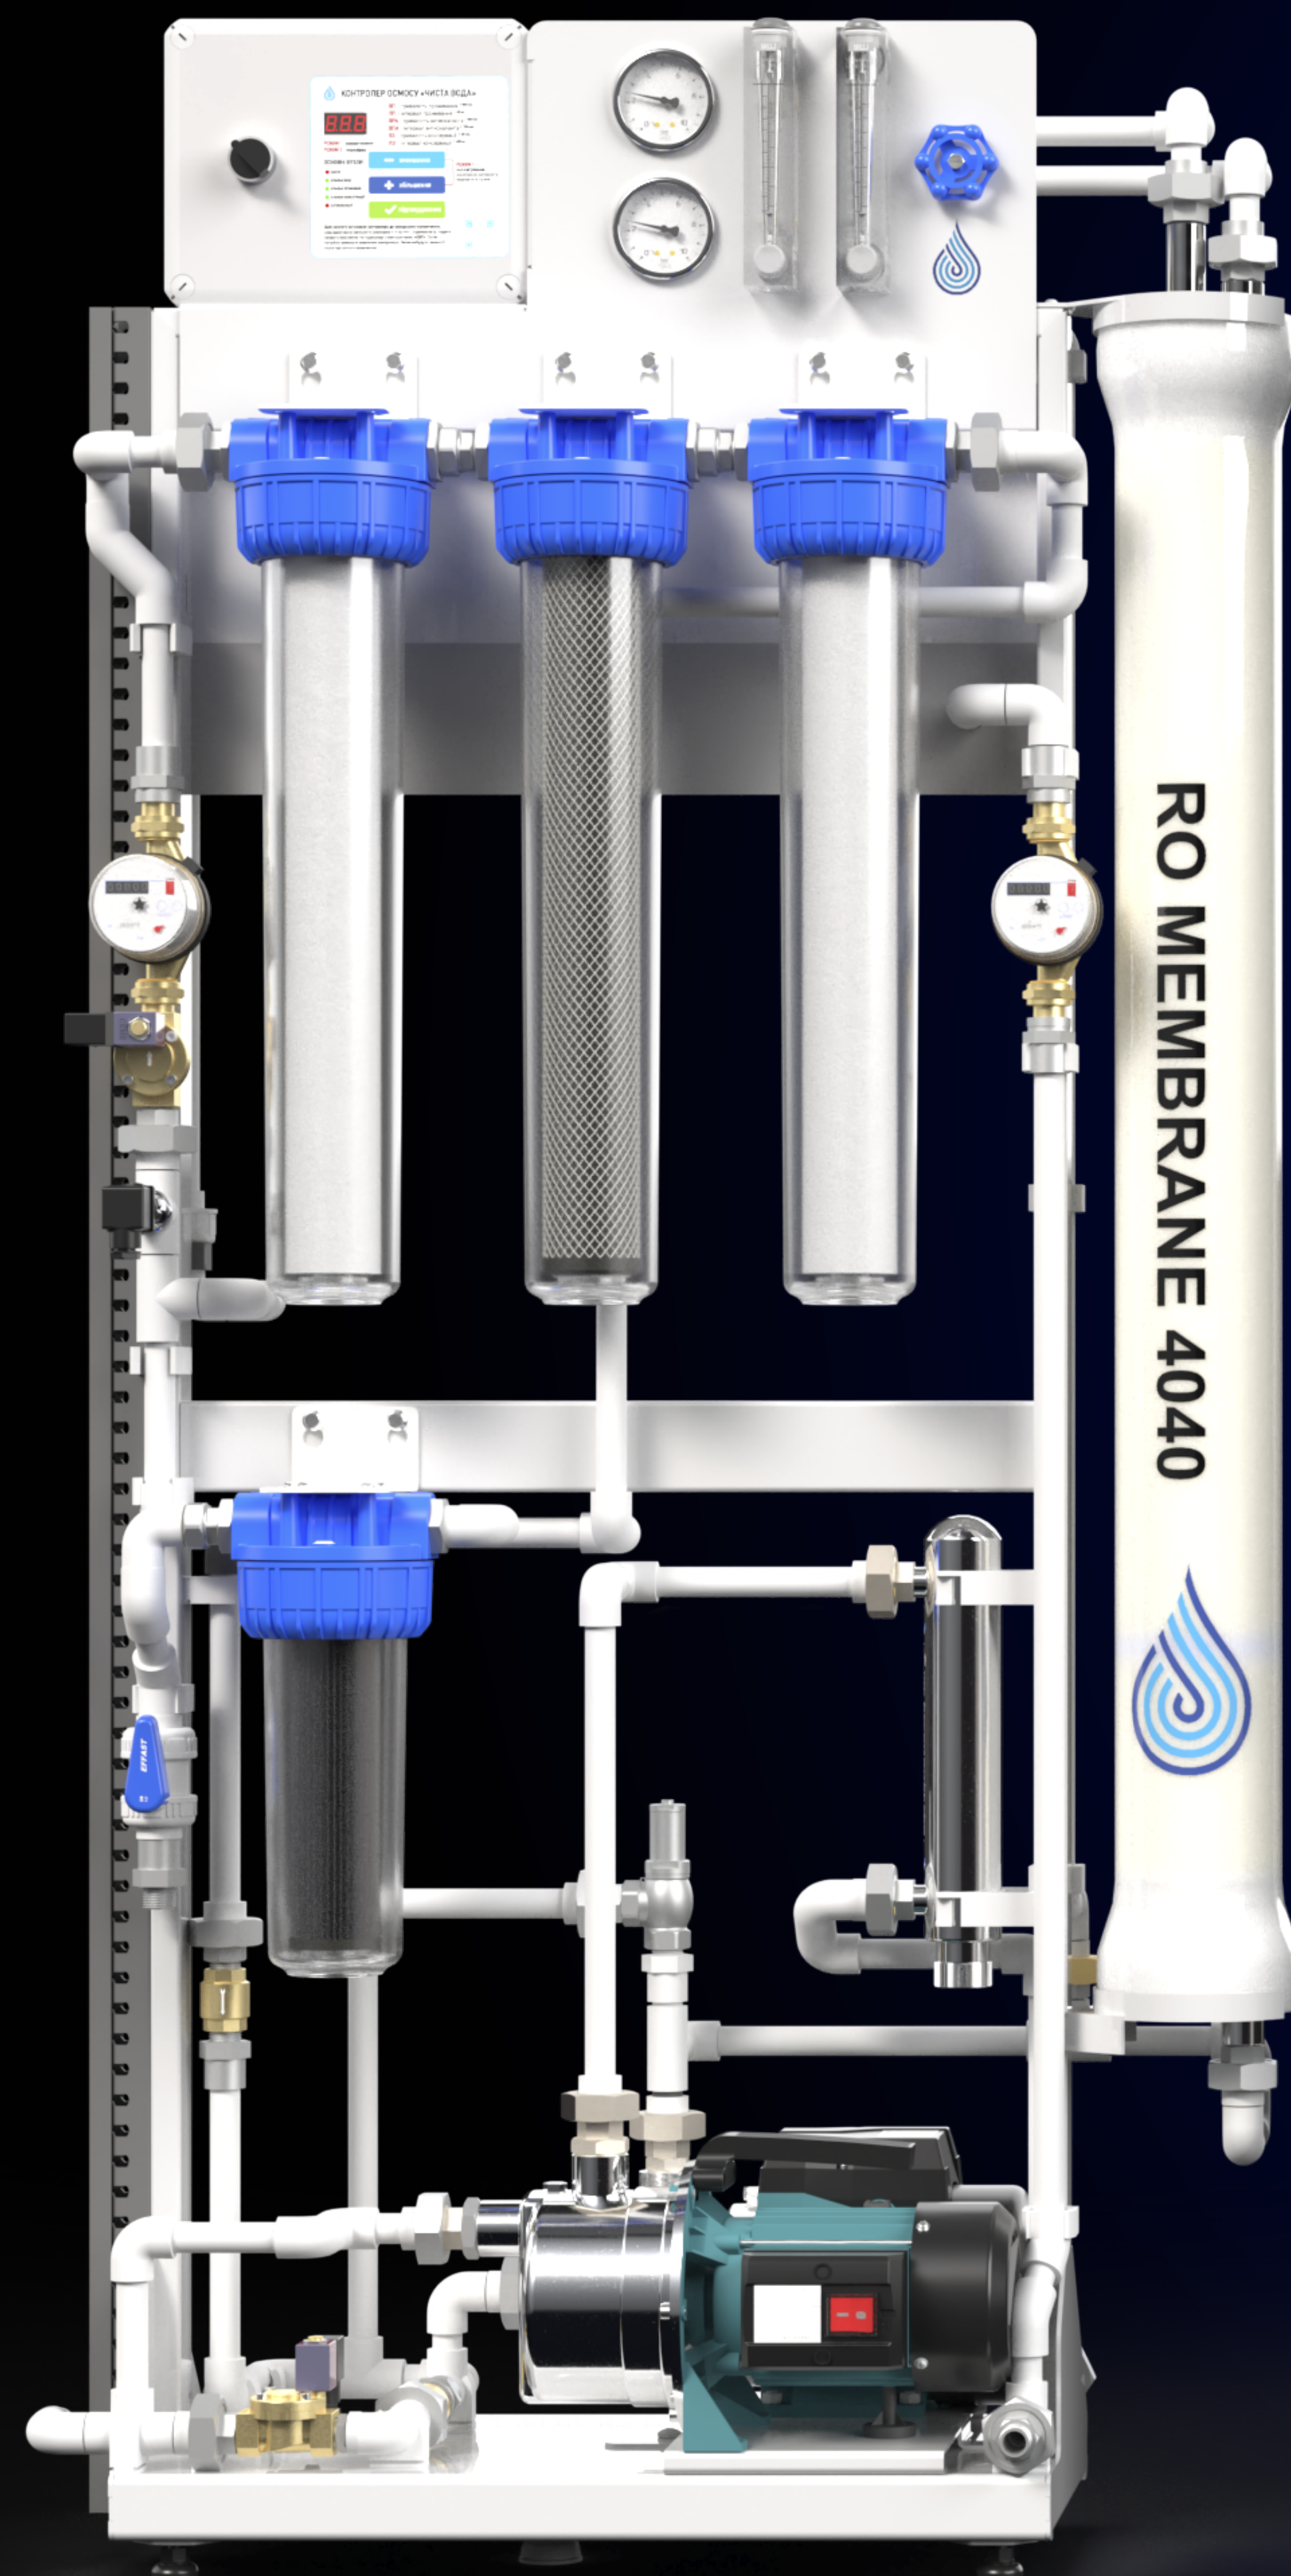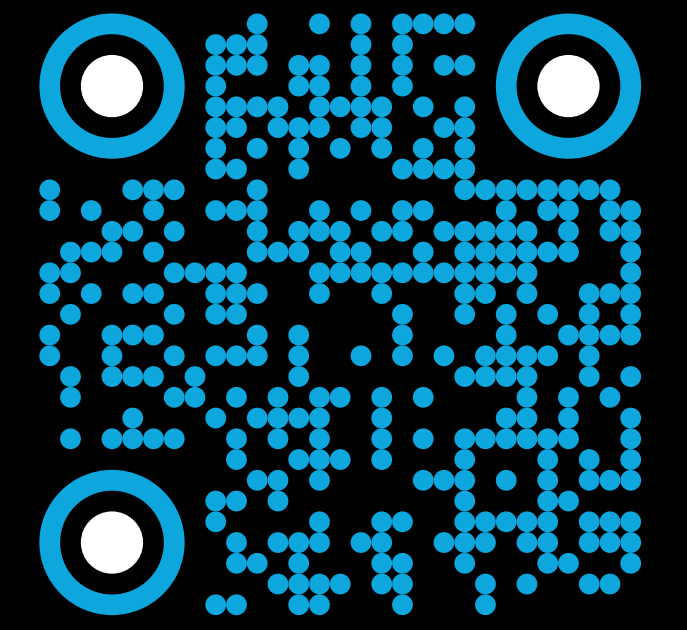


9 СТУПЕНІВ ОЧИЩЕННЯ

- 1. ПЕРВИННА МЕХАНІЧНА ФІЛЬТРАЦІЯ:**
Ефективно усуває великі нерозчинні частинки: пісок, іржу, мул та осад.
- 2. КОЛОНА ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ:**
Видаляє залізо, марганець та солі жорсткості. Додатково знижує вміст амонію та покращує прозорість води.
- 3. КОЛОНА ДЕХЛОРУВАННЯ:**
Усуває залишковий хлор, та його органічні сполуки та деякі пестициди.
- 4. ВТОРИННА МЕХ. ФІЛЬТРАЦІЯ:**
Забезпечує додаткове очищення від дрібних частинок, які могли утворитися на попередніх етапах.
- 5. ЗВОРОТНИЙ ОСМОС:**
Найефективніший метод очищення, який видаляє до 99% усіх домішок, включаючи солі, важкі метали, бактерії, віруси та органічні сполуки.
- 6. АДСОРБЦІЯ АКТИВНИМ ВУГІЛЛЯМ:**
Покращує смакові якості води, усуваючи неприємні запахи та присмаки.
- 7. ОЗОНУВАННЯ ВОДИ ТА ТАРИ:**
Ефективно дезінфікує воду, знищуючи бактерії, віруси та інші мікроорганізми. Окислює органічні сполуки, покращуючи органолептичні властивості води.
- 8. МІНЕРАЛІЗАЦІЯ:**
Збагачує воду необхідними мінералами (кальцій, магній, калій).
- 9. УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ:**
Забезпечує додаткову гарантію мікробіологічної безпеки води, знищуючи мікроорганізми, стійкі до хлору та озону.




ТЕРМІНАЛ
РОЗЛИВУ
ПИТНОЇ ВОДИ



УСТАНОВКА
ВОДОПІДГОТОВКИ


Автоматизована система
очищення та продажу
питної води

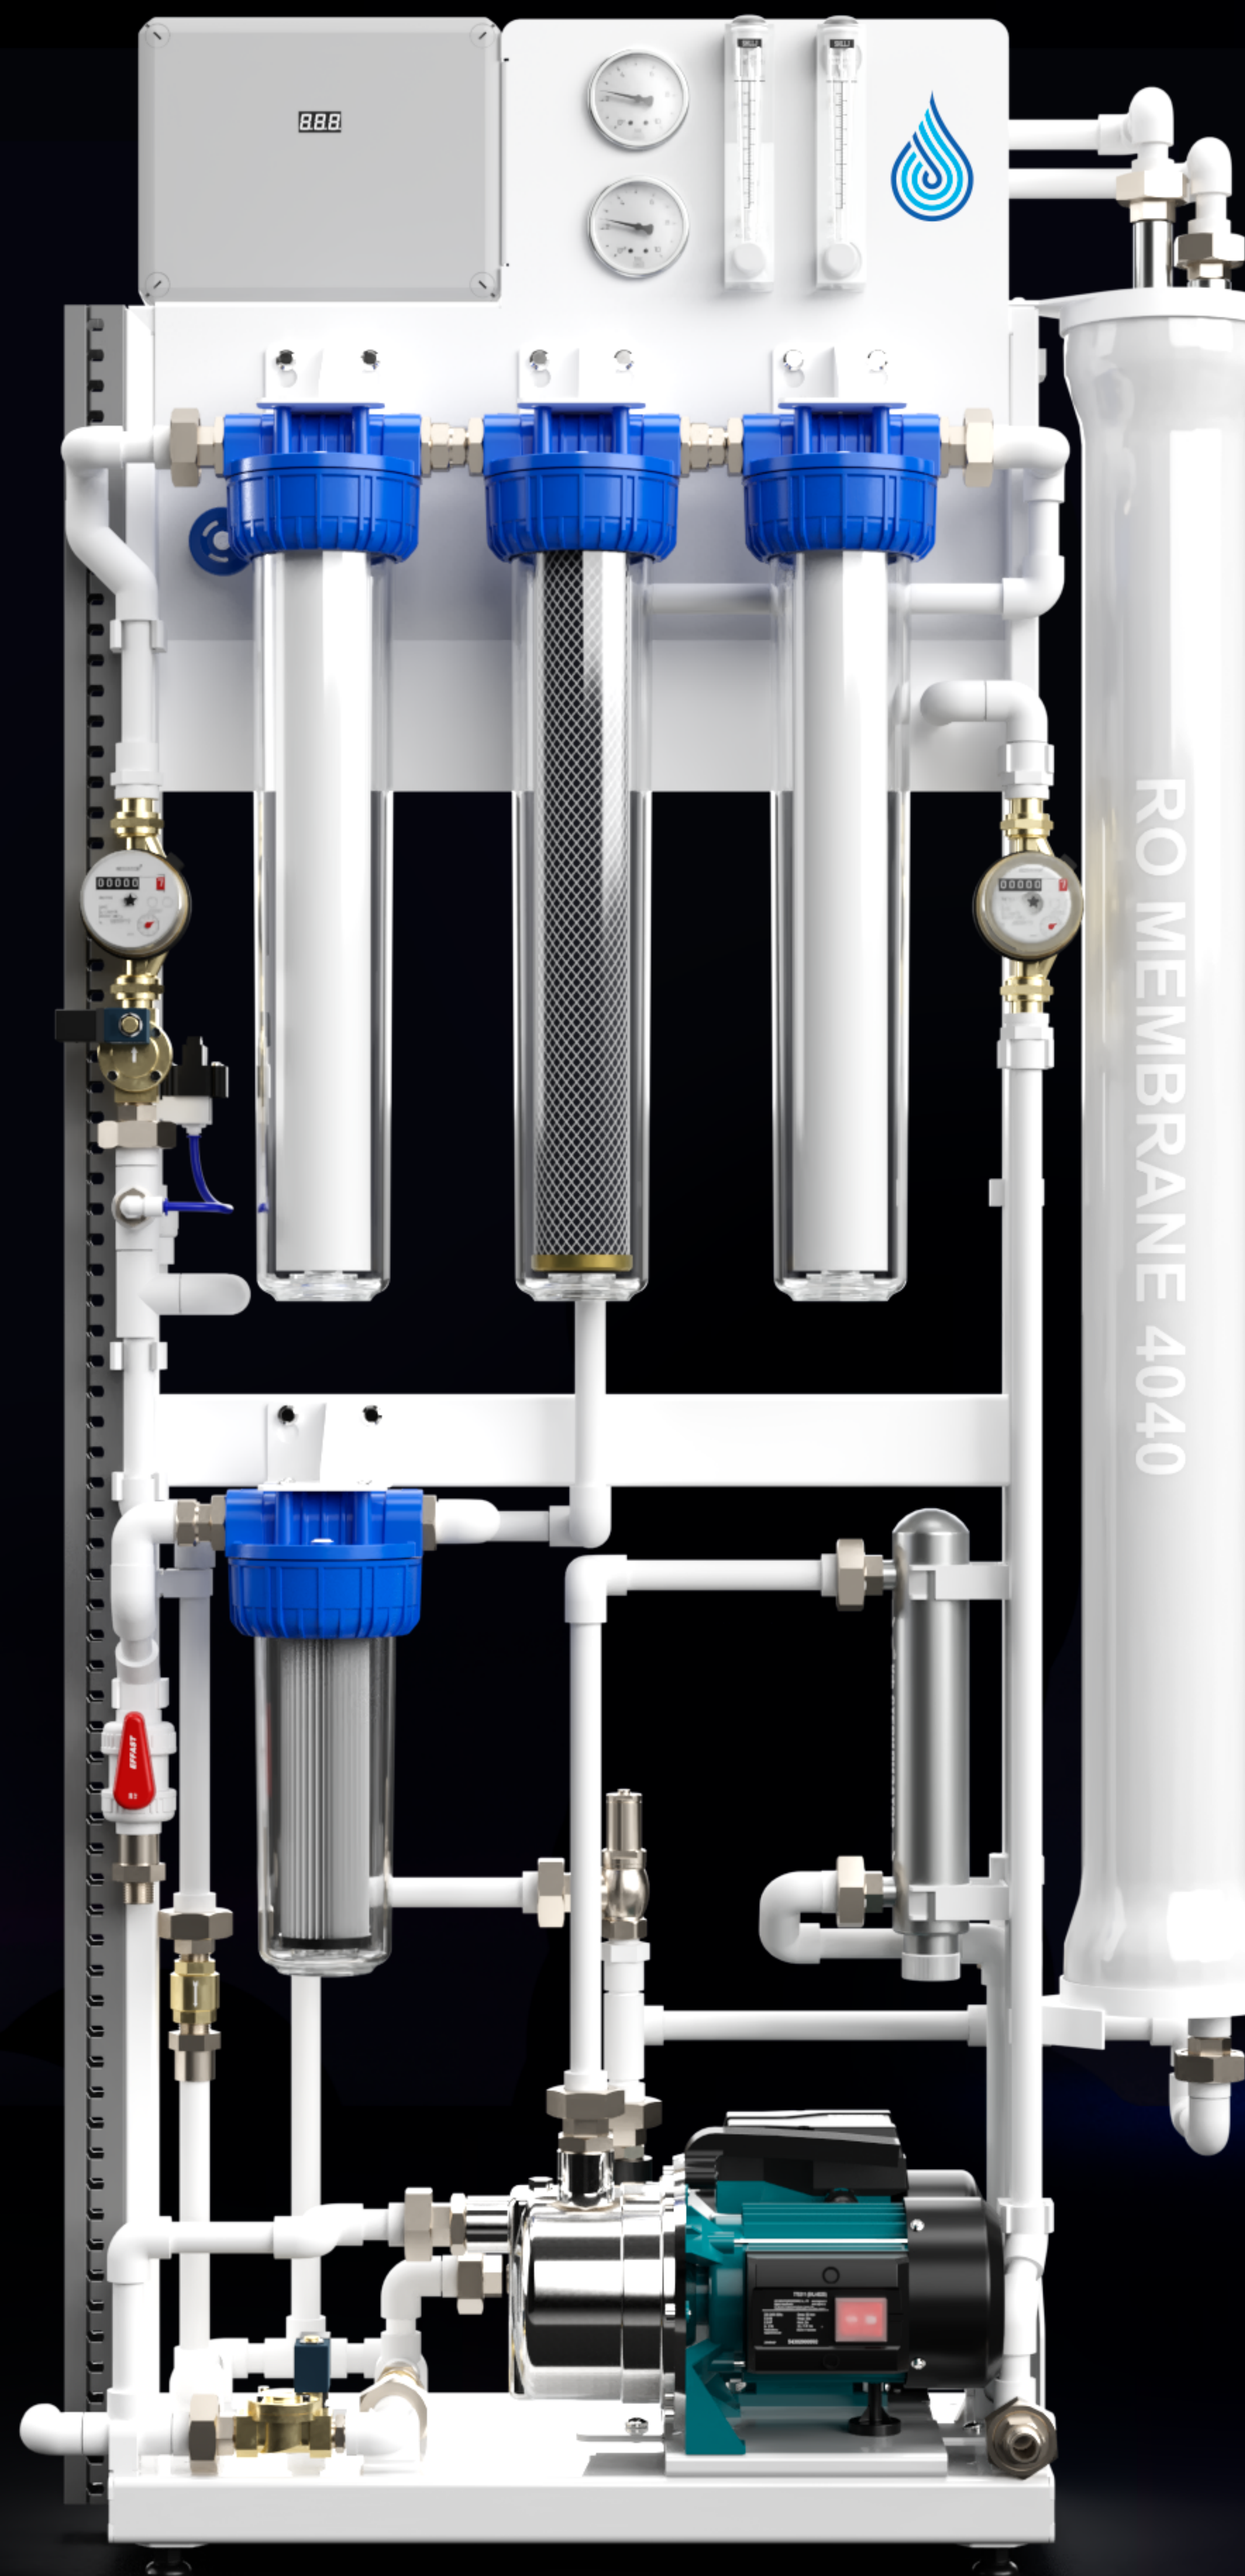


ЧИСТА ВОДА
НАЙЧИСТІША ВОДА



ТЕРМІНАЛ ПИТНОЇ ВОДИ

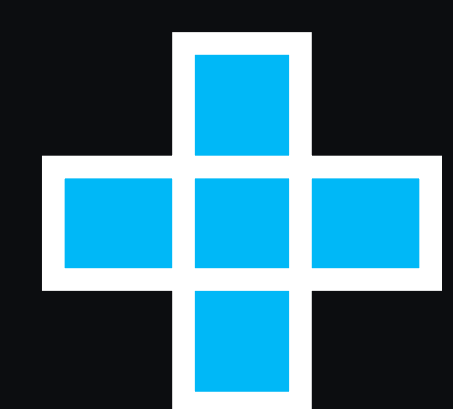

ОСМОТИЧНА УСТАНОВКА

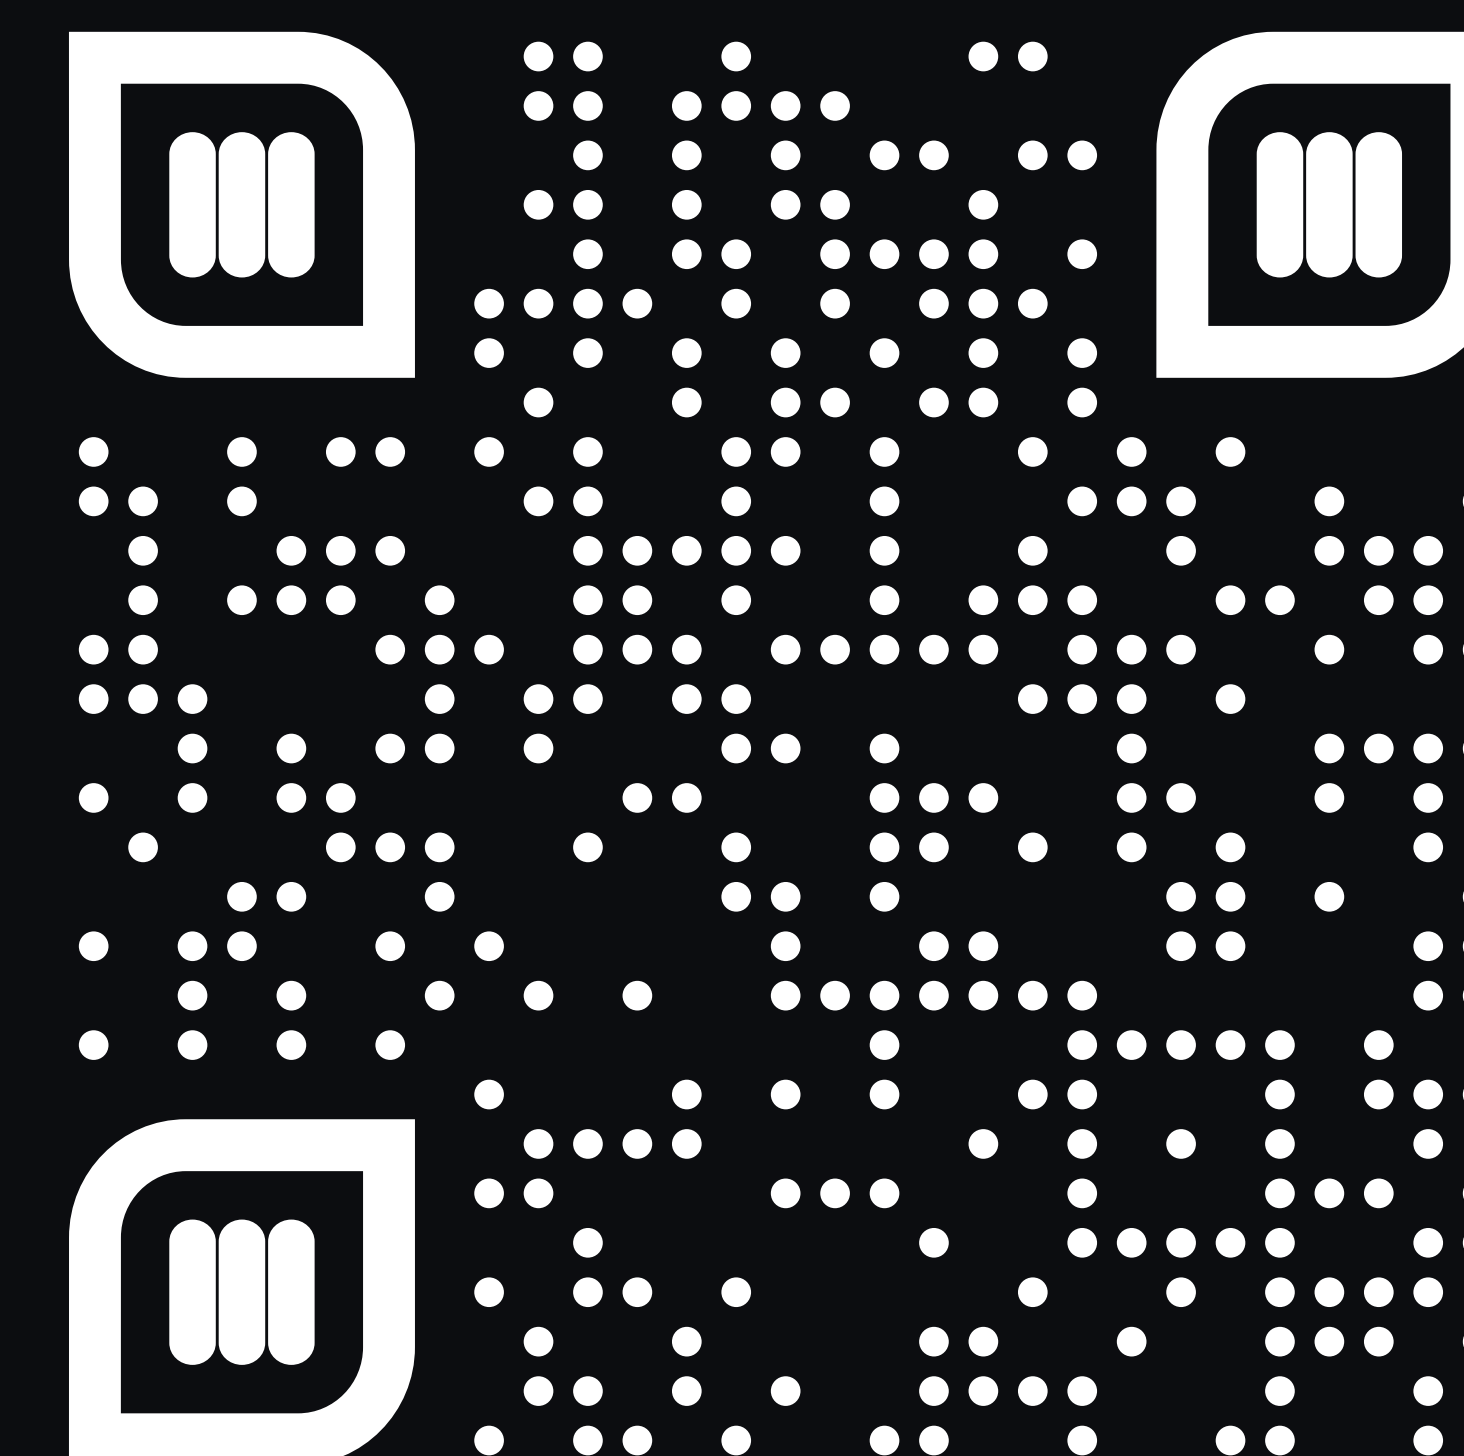

ПРИЄДНУЙСЯ
ДО НАС



@chistavoda_ua



fb.com/chistavoda.ua




t.me/chista_voda

050-777-30-15




ОСМОТИЧНА УСТАНОВКА

5.5 Л/ХВ.
ЧИСТОЇ ВОДИ

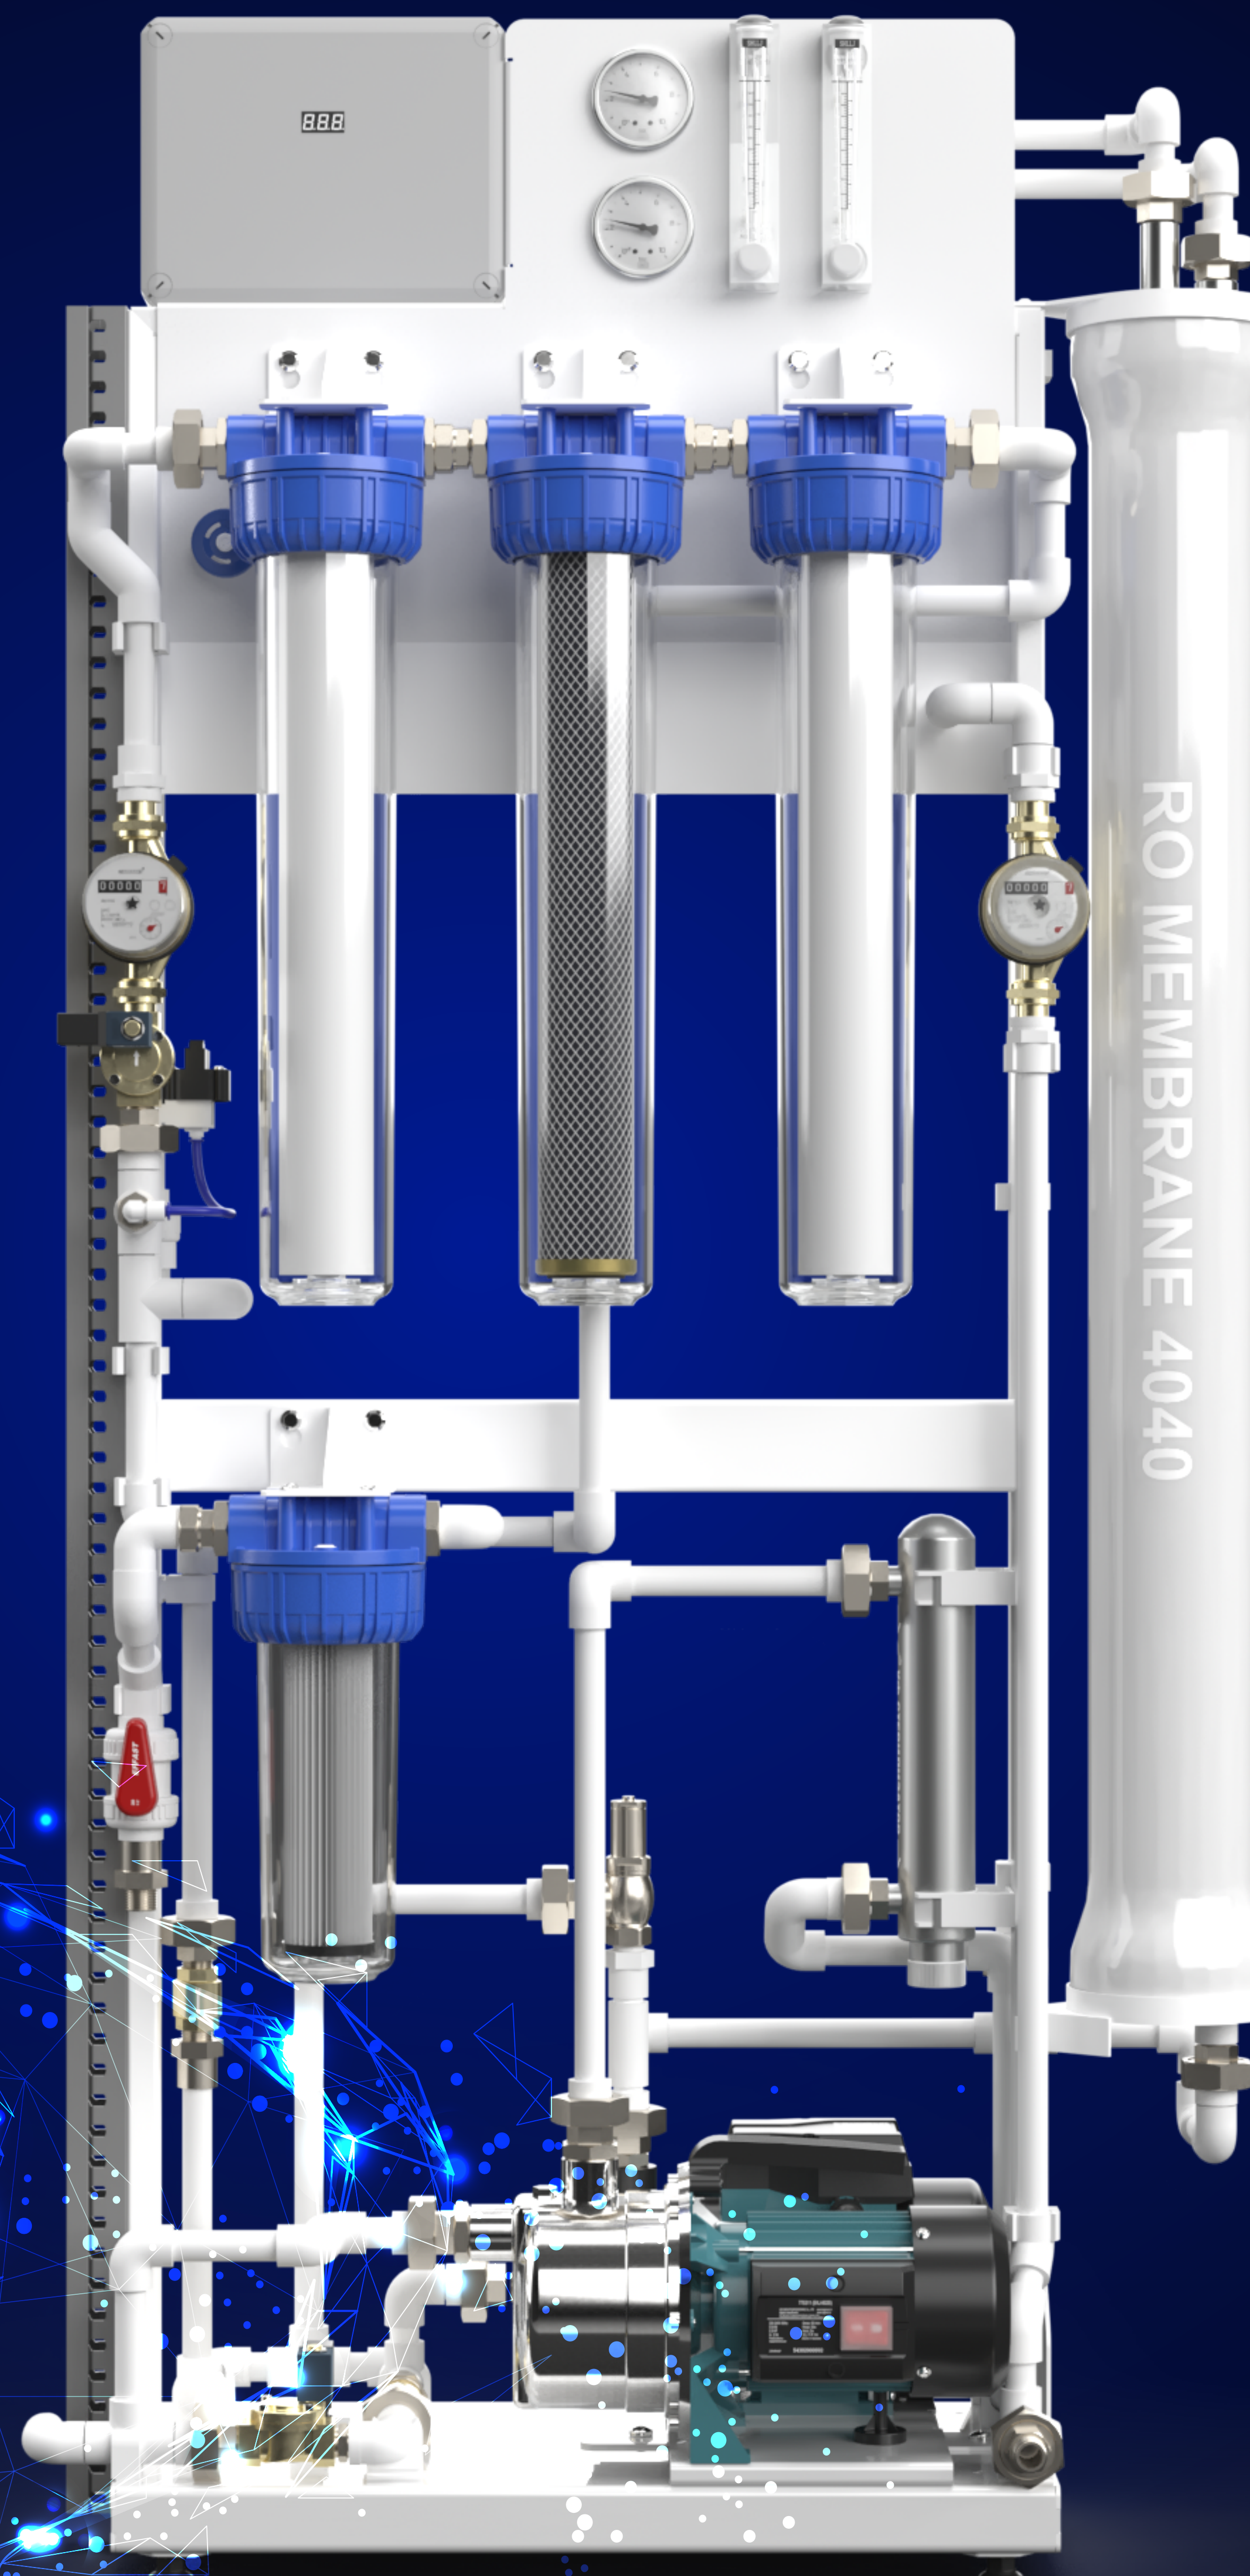

9 СТУПЕНІВ ОЧИЩЕННЯ:




1. МЕХАНІЧНА ФІЛЬТРАЦІЯ
ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ, ПІСКУ І МУЛУ




2. ФІЛЬТРАЦІЯ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ
ВИДАЛЕННЯ ХЛОРУ ТА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК



3. УЛЬТРА-ФІЛЬТРАЦІЯ
ВИДАЛЕННЯ БАКТЕРІЙ І ВІРУСІВ,
УЛЬТРА-ДРІБНИХ ЧАСТИНОК,
ІОНІВ МЕТАЛУ



4. МЕМБРАННИЙ ПОДІЛ
ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ




5. ДОФІЛЬТРАЦІЯ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ
ПОЛІПШЕННЯ СМАКУ ВОДИ



6. ОЗОНУВАННЯ ВОДИ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ЄМНОСТІ ТА
ПОЛІПШЕННЯ СМАКУ ВОДИ



7. ДОМІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОДИ
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИМИ
МІНЕРАЛАМИ



8. ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ
УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ВОДИ



9. ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТАРИ
ОЗОНУВАННЯ ТАРИ СПОЖИВАЧА

ТЕРМІНАЛ РОЗЛИВУ ПИТНОЇ ВОДИ CV-T-300

ПРИЗНАЧЕННЯ

автоматизований продаж
питної води в тару споживача

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

330 x 1211 x 300 мм.

(ширина x висота x глибина)

ВАГА

32 кг.




СПОЖИВАННЯ

0.3 кВт/г, 220В, 50 Гц

ПІДКЛЮЧЕННЯ діаметри

до магістралі розливу води: ДУ 15

до дренажної системи: ДУ 32

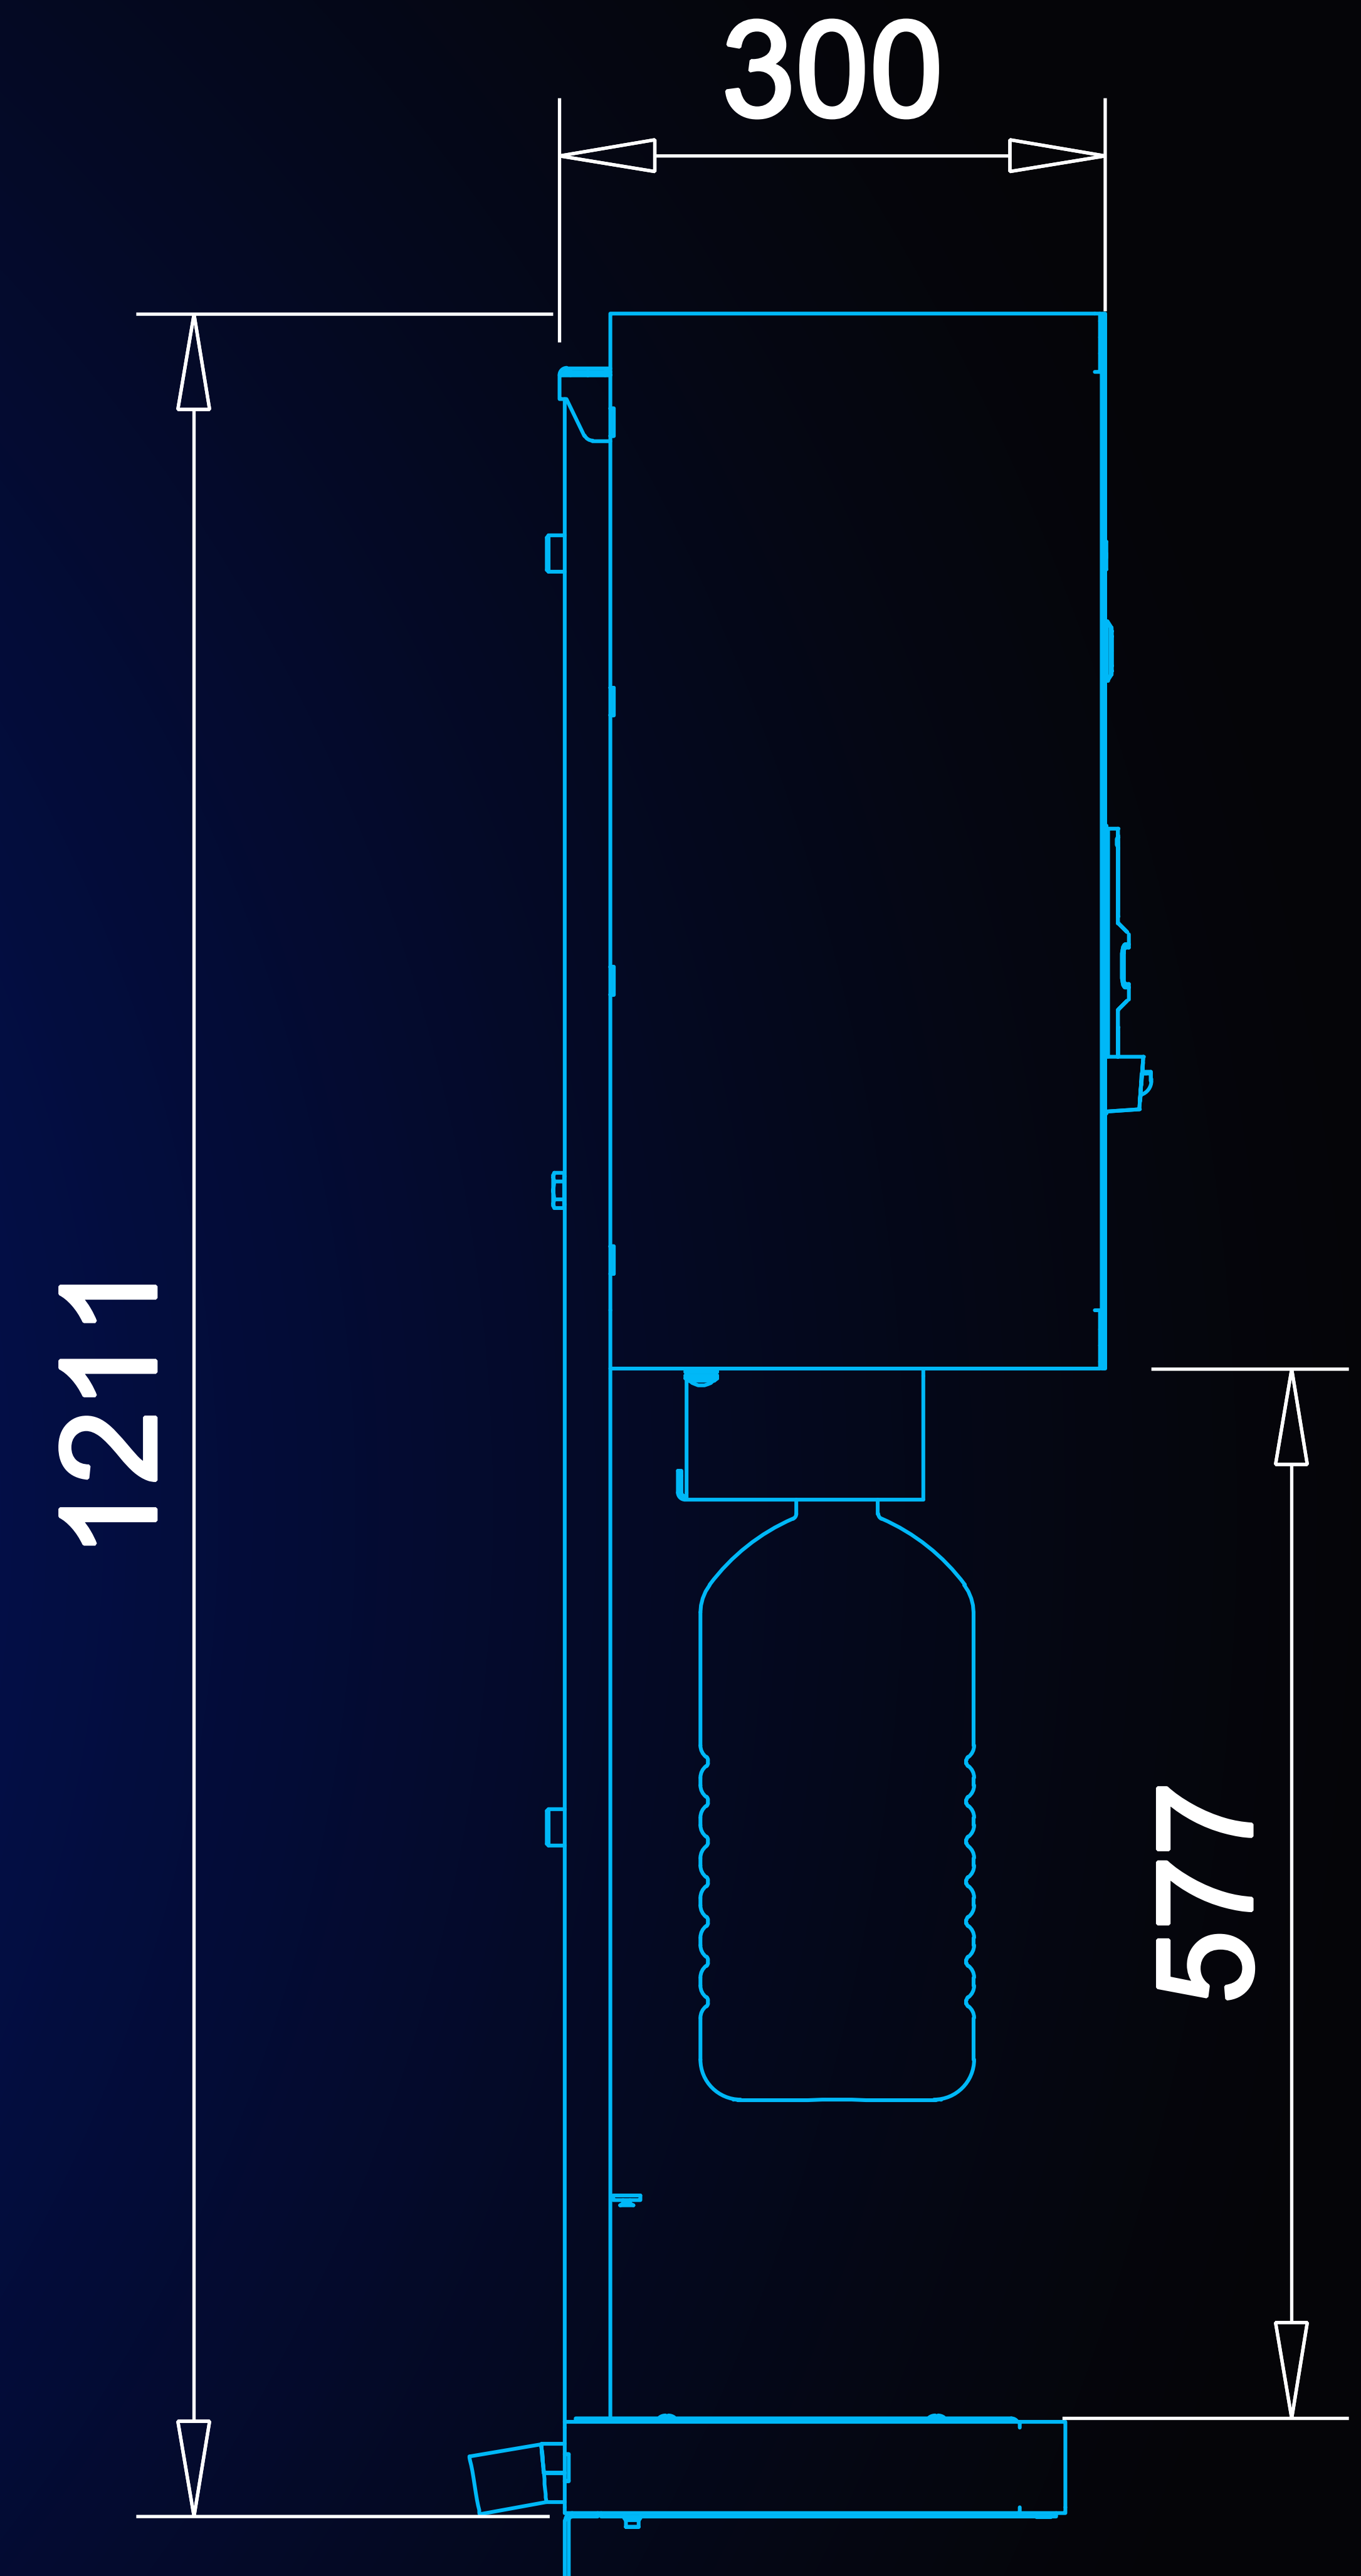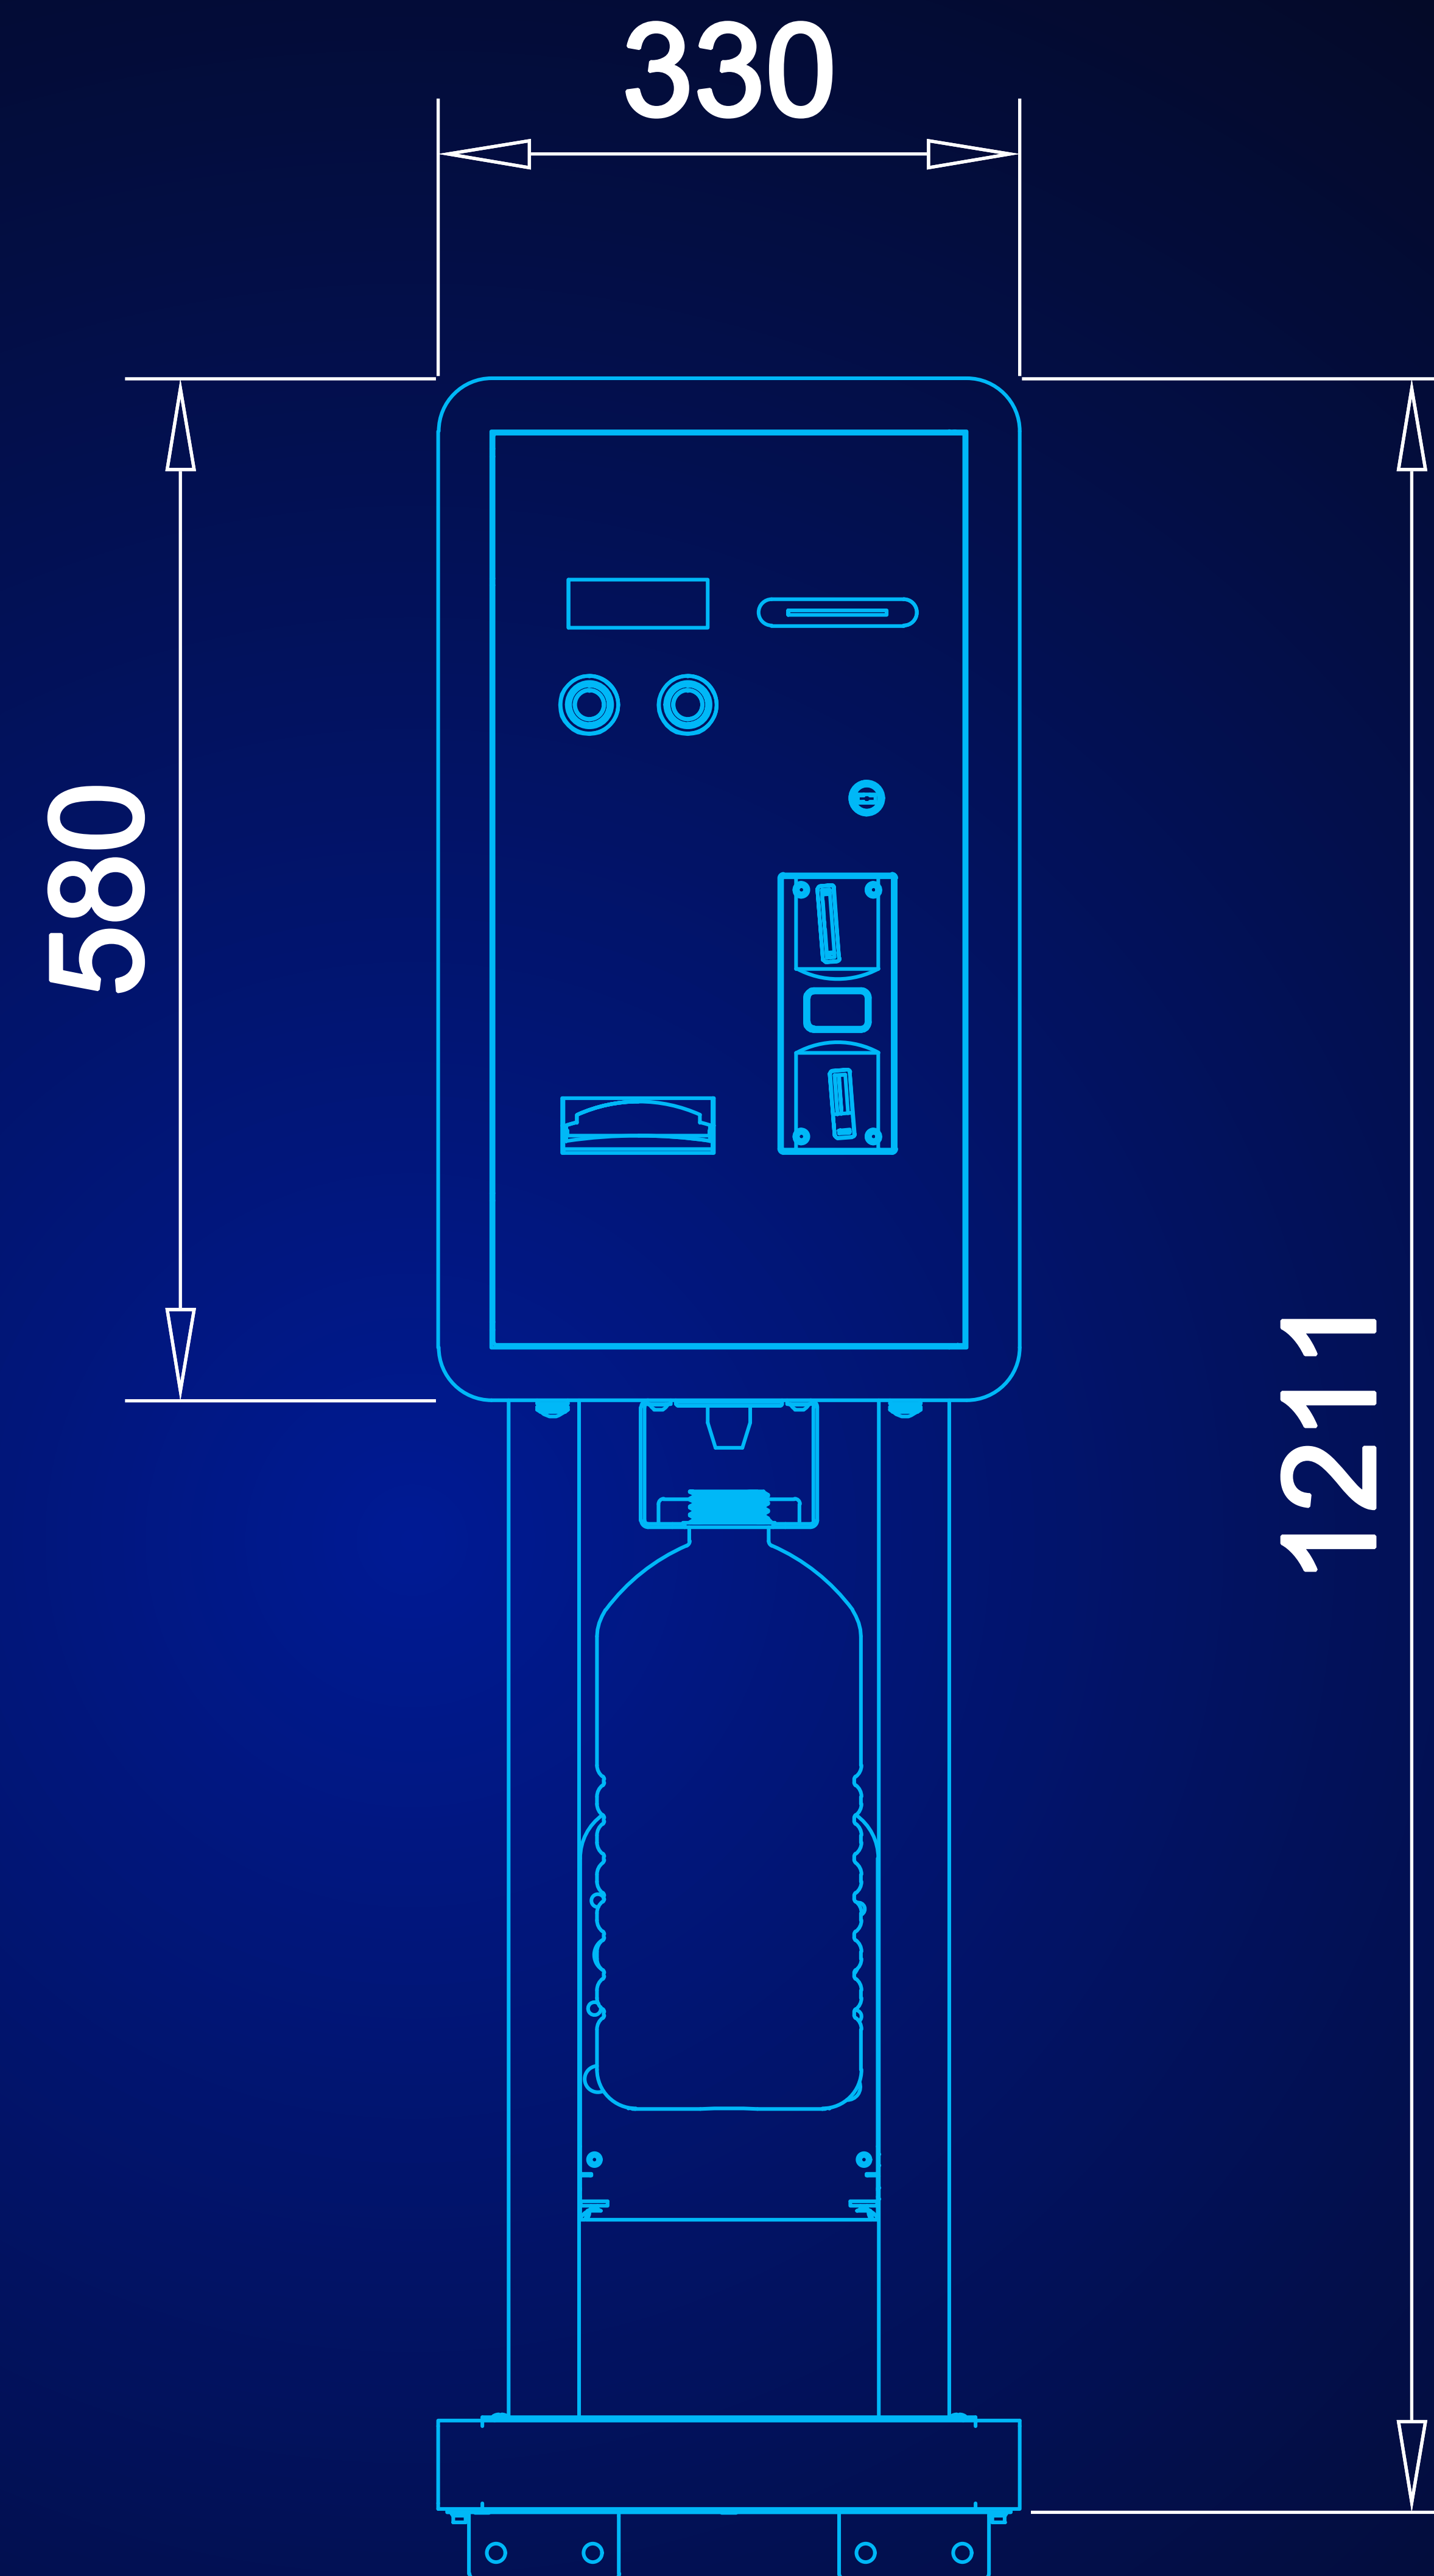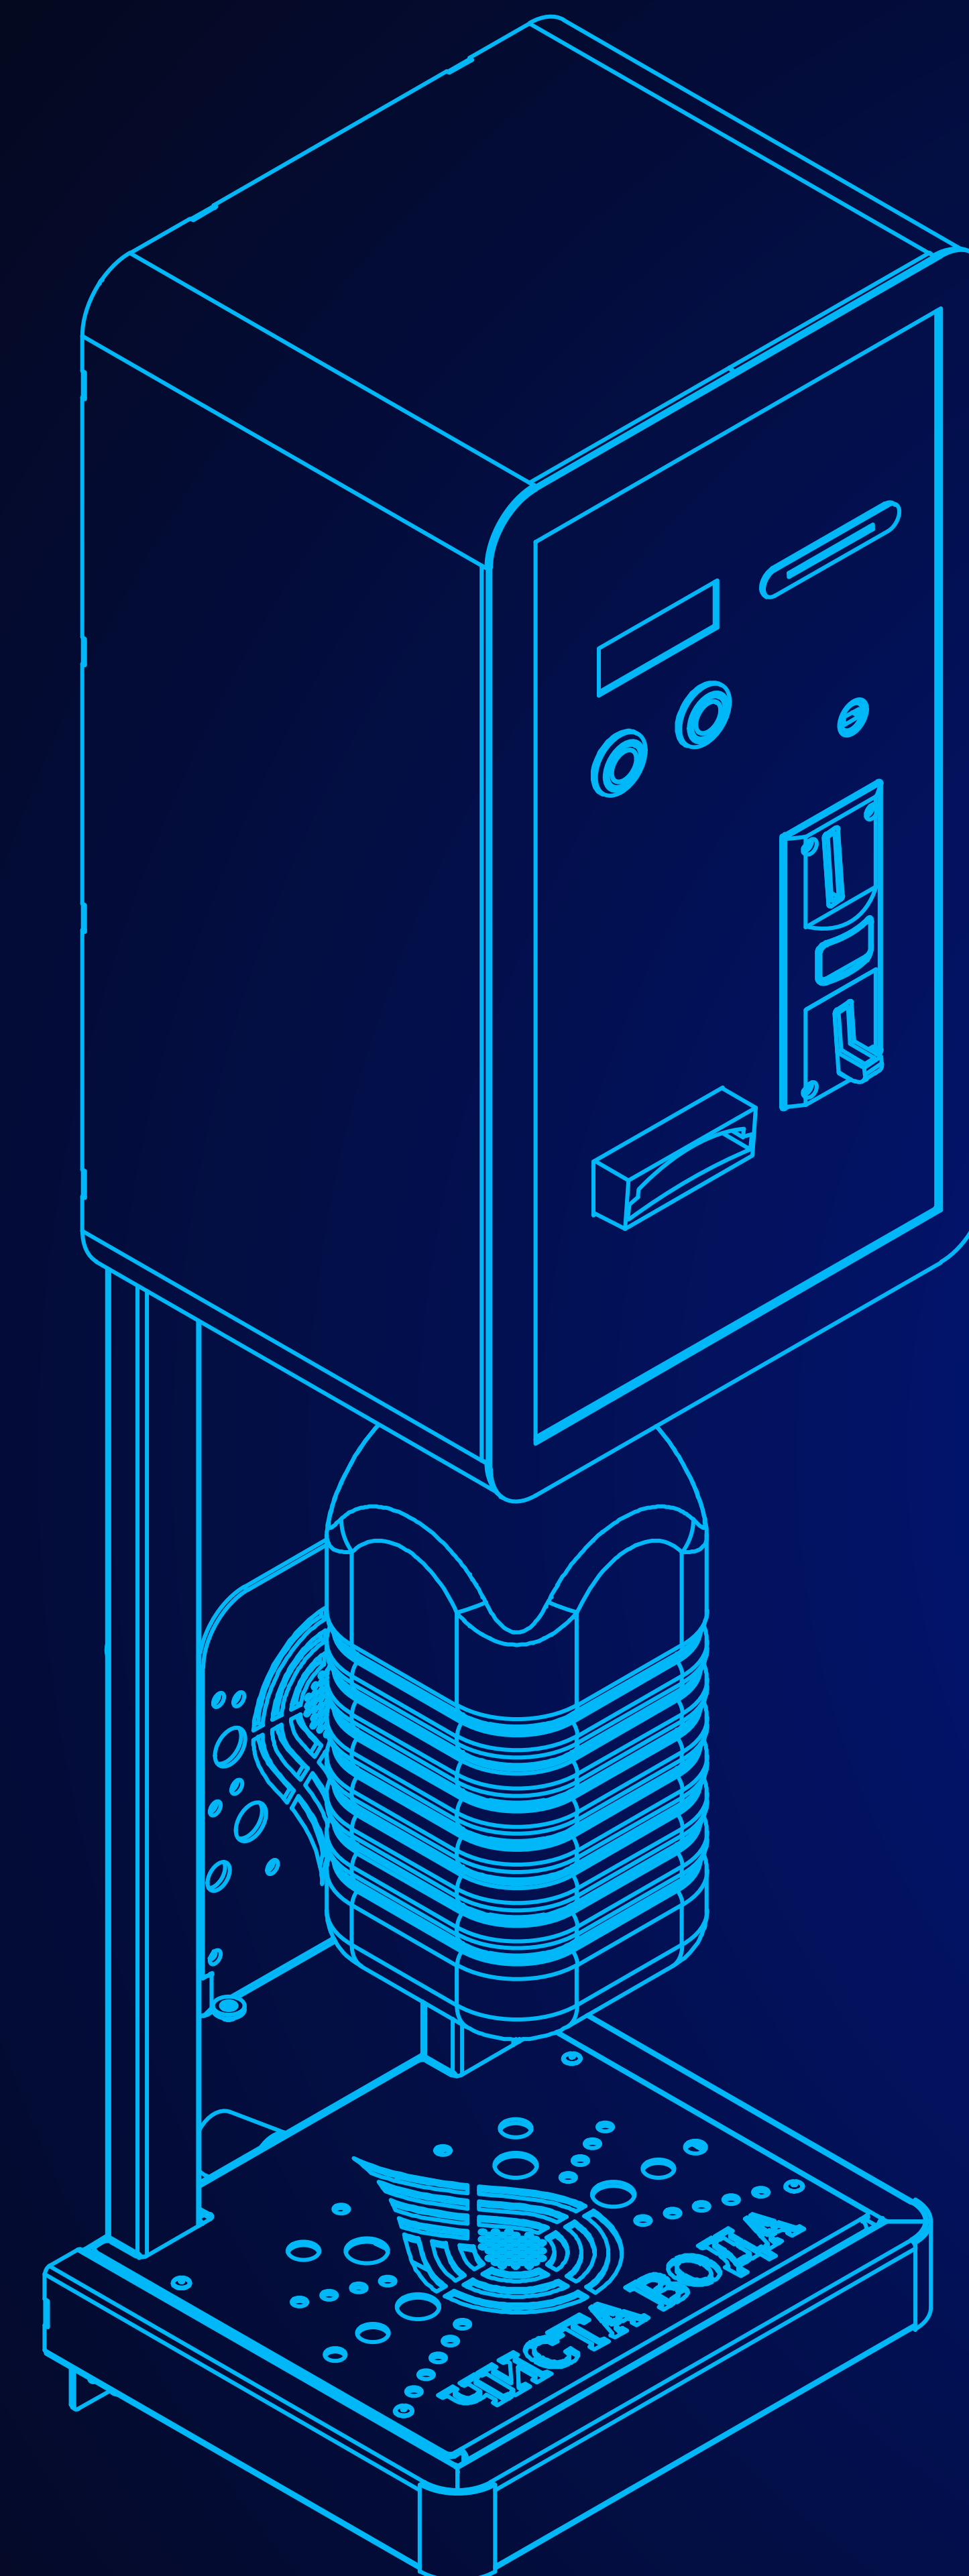

УСТАНОВКА ВОДОПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ CV-RO-300

ПРИЗНАЧЕННЯ

Установка призначена для доочищення водопровідної води до рівня води фасованої згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

795 x 1660 x 375 мм.


(ширина x висота x глибина)

ВАГА

55 кг.

СПОЖИВАННЯ

1.4 кВт/г, 220В, 50 Гц

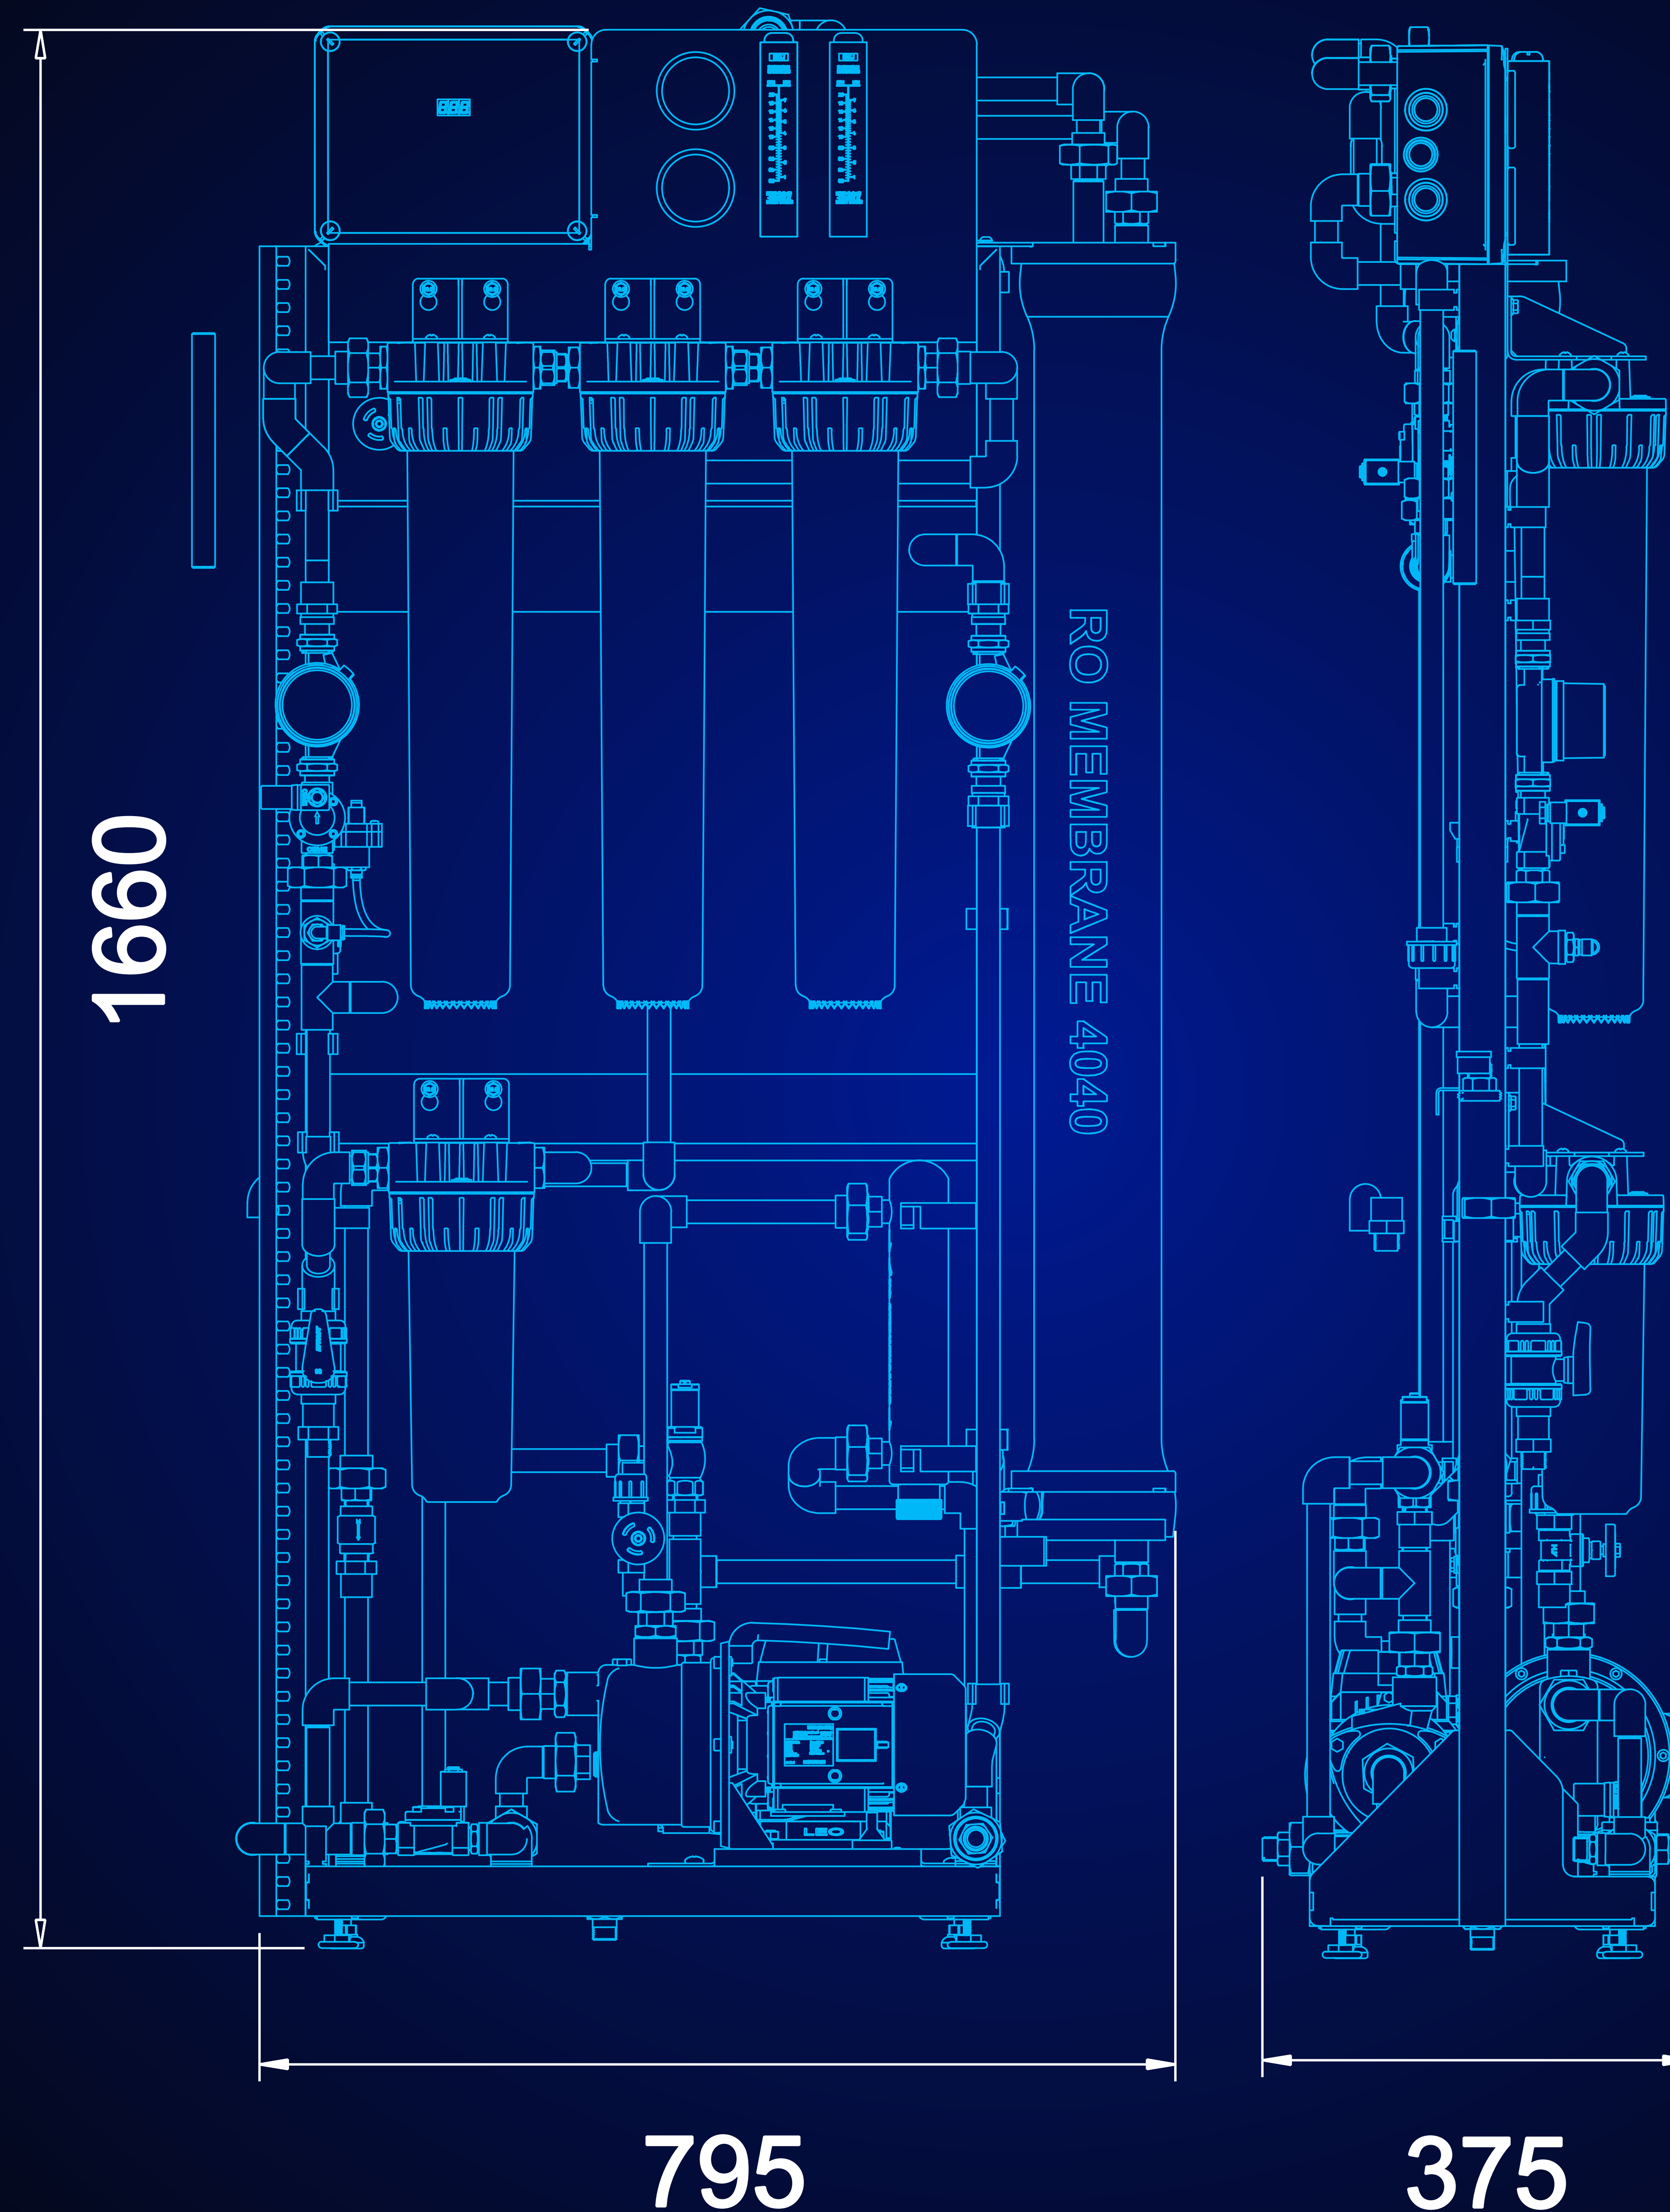

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Корпус фільтра 2.5" x 20", 3 шт.
2. Корпус фільтра 2.5" x 10", 1 шт.
3. Картридж механічної фільтрації із спіненого поліпропілену (20 мкм, 5 мкм, 2.5" x 20"), 2 шт.
4. Картридж вугільний для видалення хлору (2.5" x 20"), 1 шт.
5. Картридж із спресованого вугілля (10 мкм, 2.5" x 10"), 1 шт.
6. Насос високого тиску Leo Art90 (0.75 кВт), 1 шт.
7. Насос розливу води Leo Ekj-602s (0.6 кВт), 1 шт.
8. Корпус з нержавіючої сталі для мембрани 4040, безшовний, 1 шт.
9. Мембранний елемент VONTRON ULP 21 4040, 1 шт.
10. УФ-знезаражувач HR60, 1 шт.
11. Генератор озону, 1 шт.
12. Прилади КВП та А, 1 комплект.
13. Щит управління установкою, 1 шт.
14. Електронний контролер CV-OS-3, 1 шт.
15. Осмотична стійка з кріпленнями для фільтрів, мембрани та насосів, 1 комплект.
16. Гідроакумулятор (300 л), 1 шт.

УСТАНОВКА ВОДОПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ CV-RO-300

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номінальна продуктивність
установки по очищеній воді за
температури 20°C:

- 5л/хв,
- 300 л/год

СПОЖИВАННЯ


споживання води: 600 л/год,

ТИСК


Тиск живильної води, 2-4 бар

ПІДКЛЮЧЕННЯ


- підведення води: Ду15
- скидання у каналізацію:
- Ду32 - безнапірний
- Ду15 - напірний

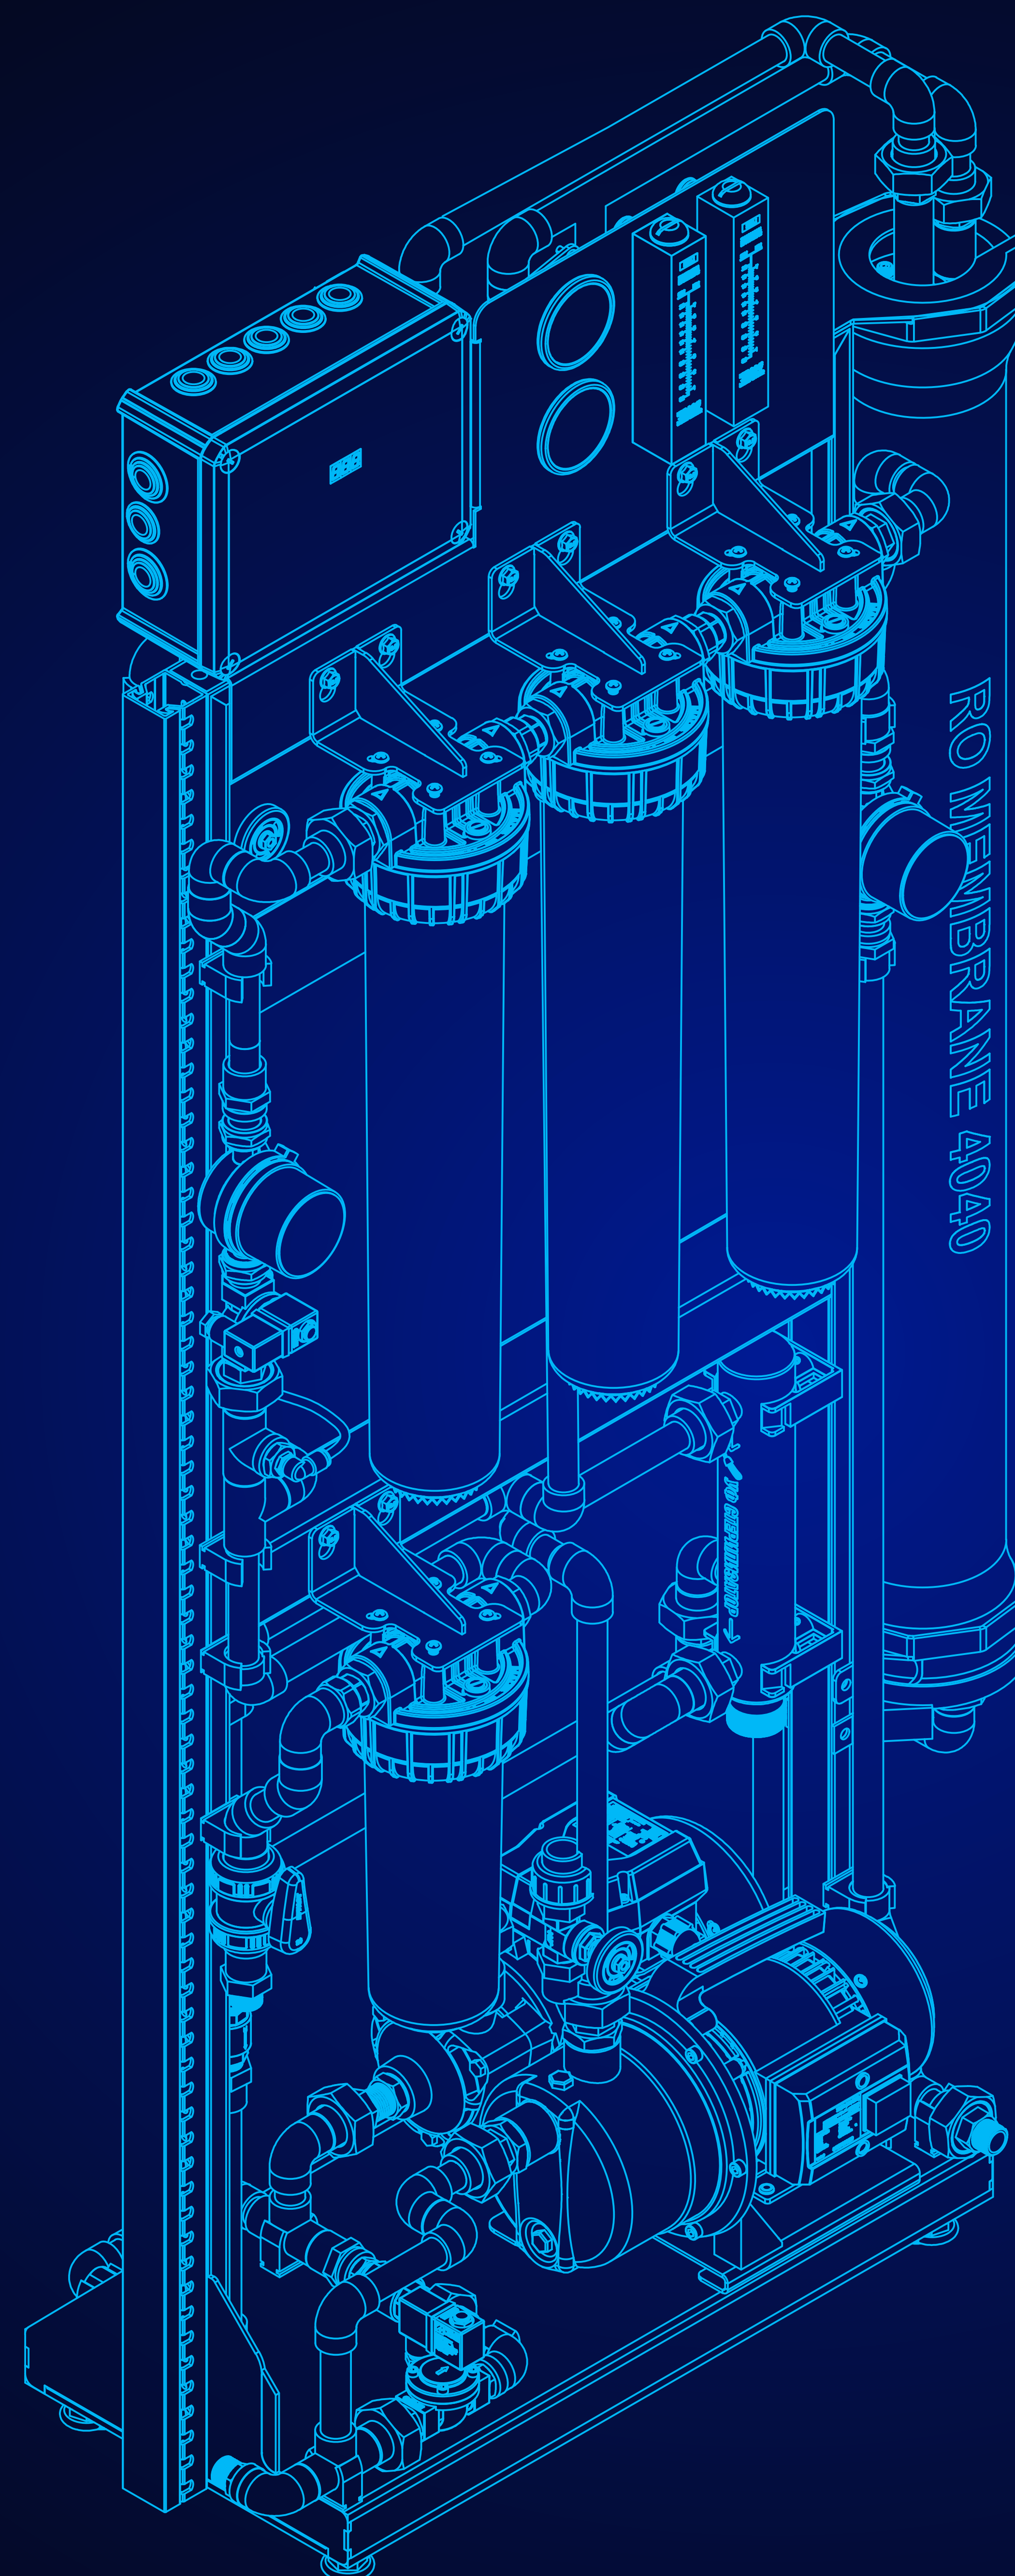

СТУПЕНІ ОЧИСТКИ



1. МЕХАНІЧНА ФІЛЬТРАЦІЯ
ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ, ПІСКУ І МУЛУ




2. ФІЛЬТРАЦІЯ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ
ВИДАЛЕННЯ ХЛОРУ ТА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК



3. УЛЬТРА-ФІЛЬТРАЦІЯ
ВИДАЛЕННЯ БАКТЕРІЙ І ВІРУСІВ,
УЛЬТРА-ДРІБНИХ ЧАСТИНОК,
ІОНІВ МЕТАЛУ



4. МЕМБРАННИЙ ПОДІЛ
ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ



5. ДОФІЛЬТРАЦІЯ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ
ПОЛІПШЕННЯ СМАКУ ВОДИ



6. ОЗОНУВАННЯ ВОДИ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ЄМНОСТІ ТА
ПОЛІПШЕННЯ СМАКУ ВОДИ



7. ДОМІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОДИ
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИМИ
МІНЕРАЛАМИ



8. ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ
УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ВОДИ



9. ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТАРИ
ОЗОНУВАННЯ ТАРИ СПОЖИВАЧА

Розпірна стійка
для Термінала та Озонатора
до 3.2 м.

Осмотична установка
5.5 л./хв. чистої питної води

Підставка
для ємності до 1000 л.

Пластикова рама


Озонатор 15 г./год.


Ємність для води 300-500 л.







УМОВНА СХЕМА РОБОТИ ОСМОТИЧНОЇ СИСТЕМИ

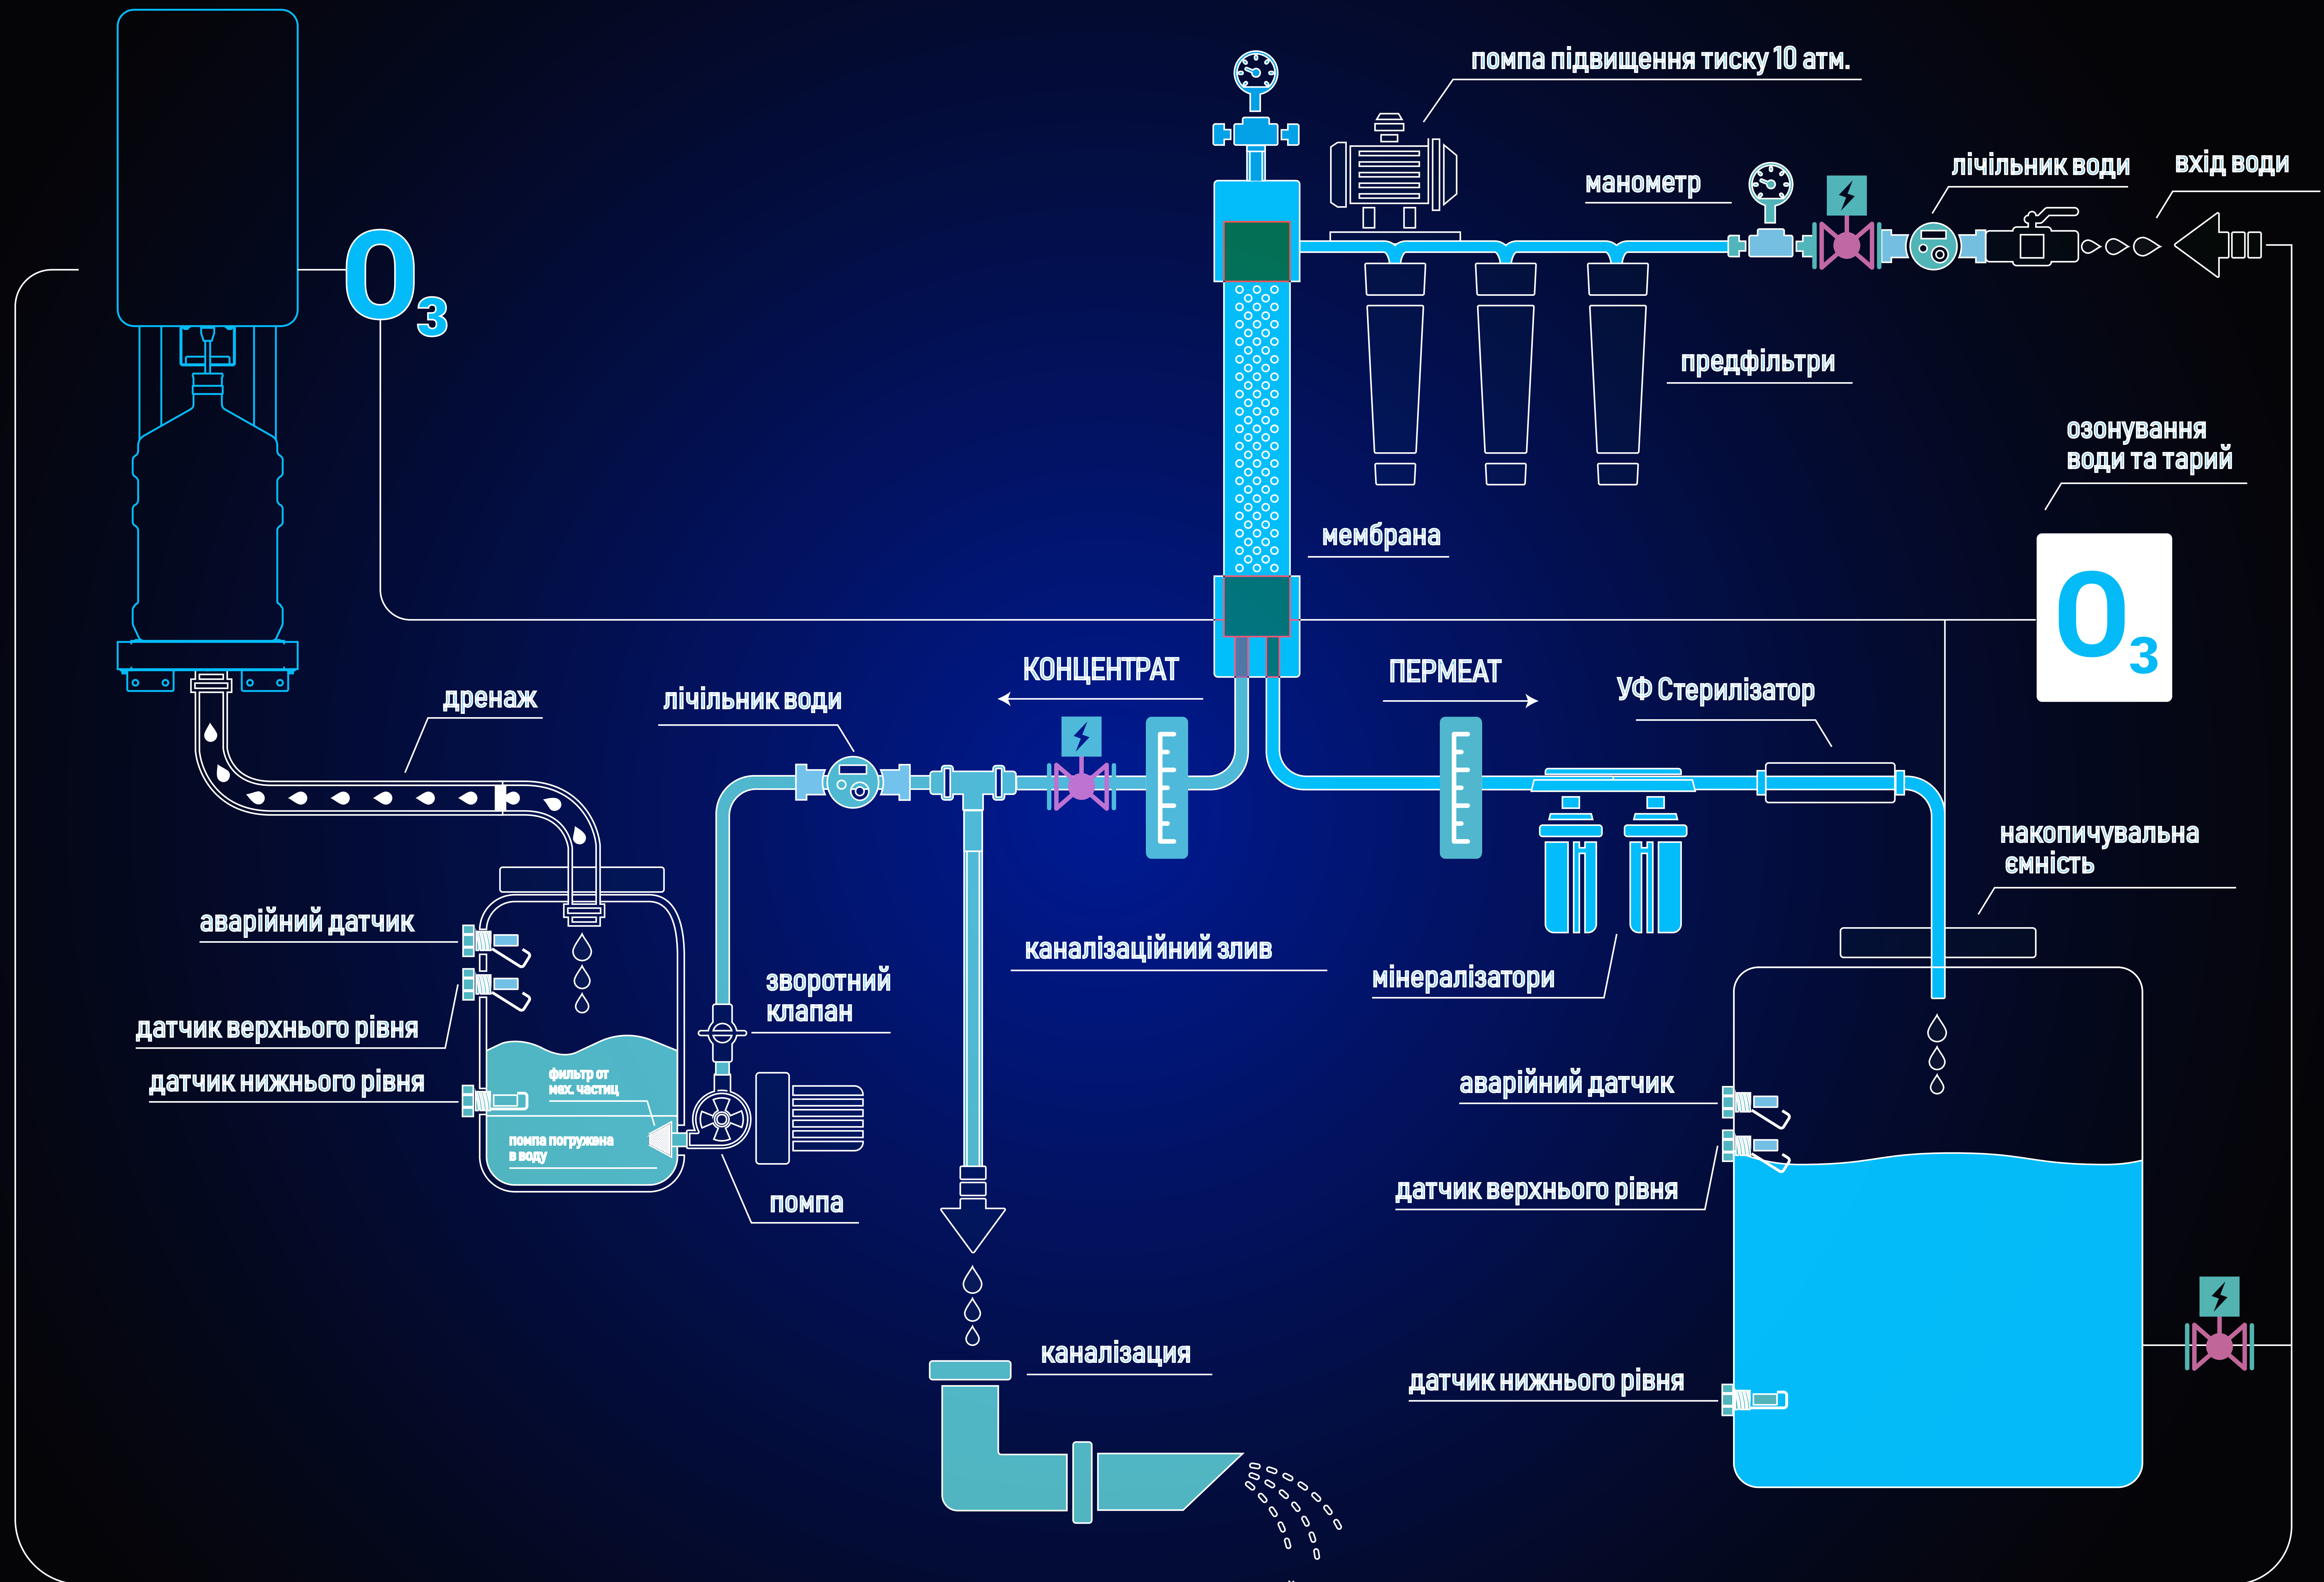

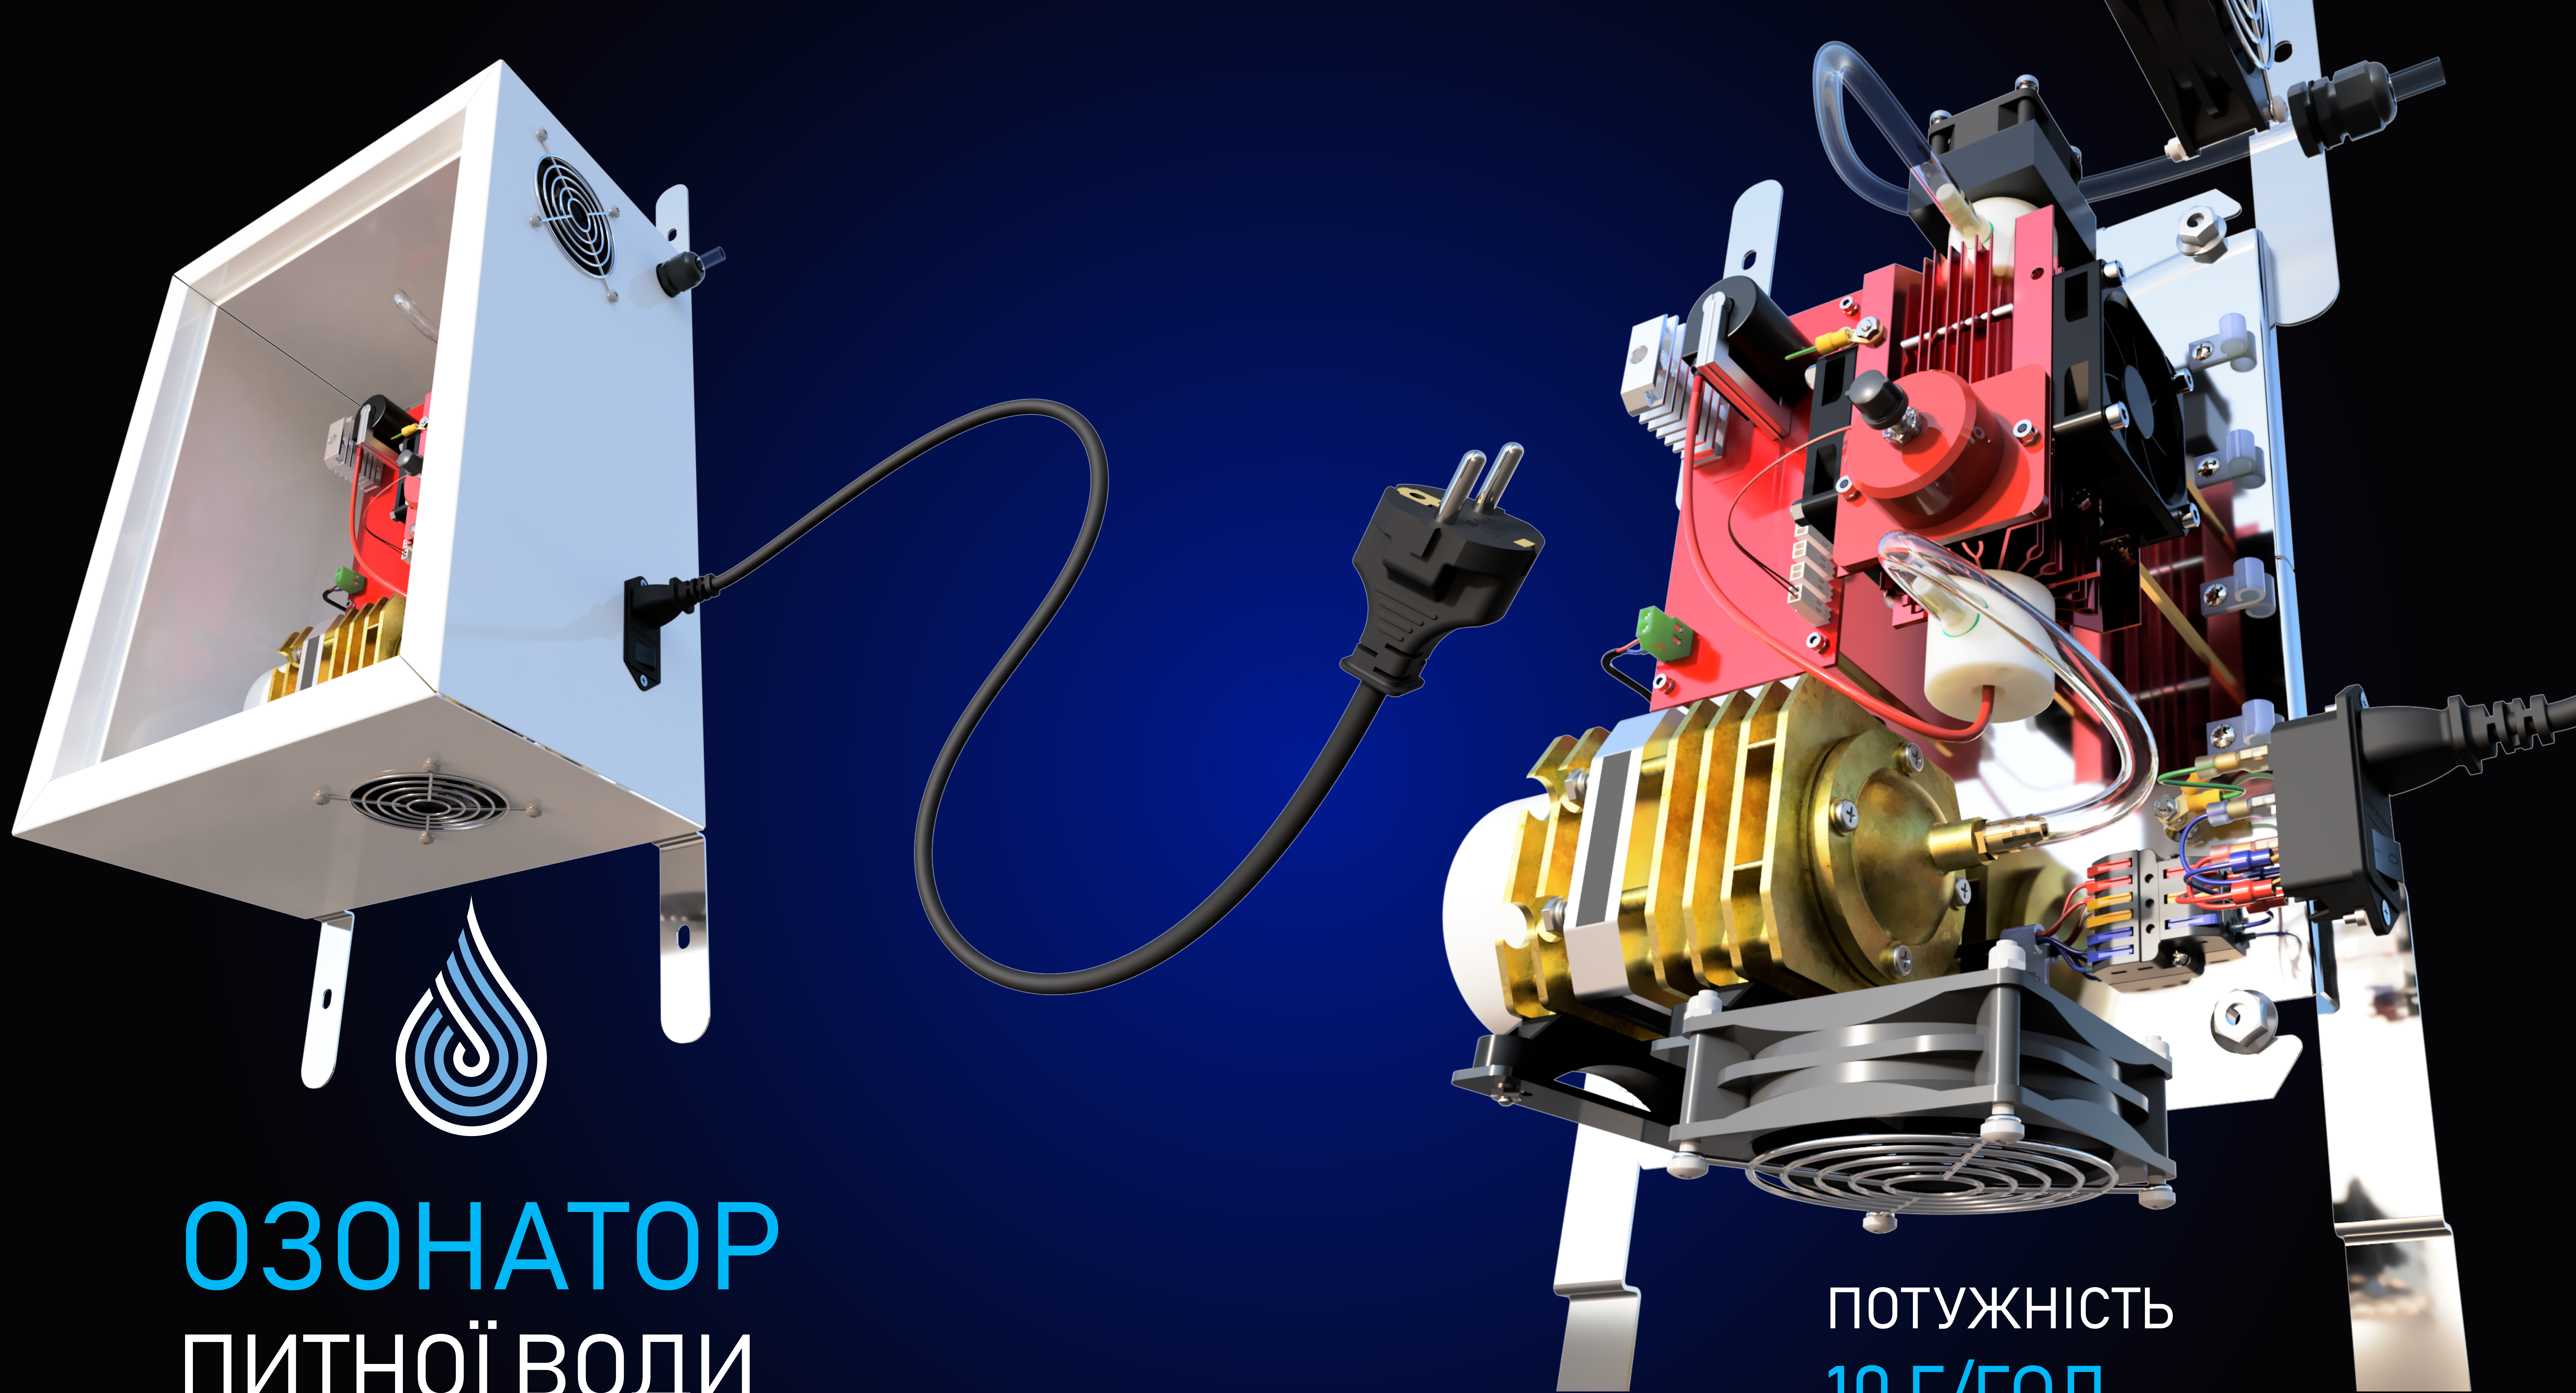


ОЗОНАТОР
ПИТНОЇ ВОДИ

ПОТУЖНІСТЬ
10 Г/ГОД

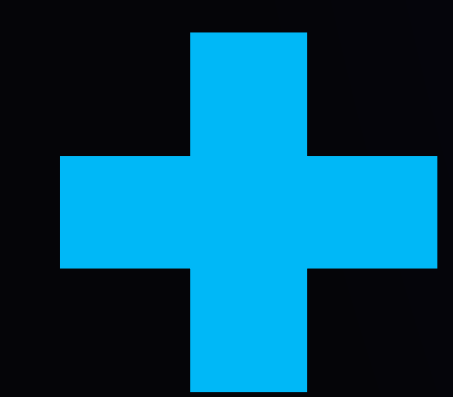
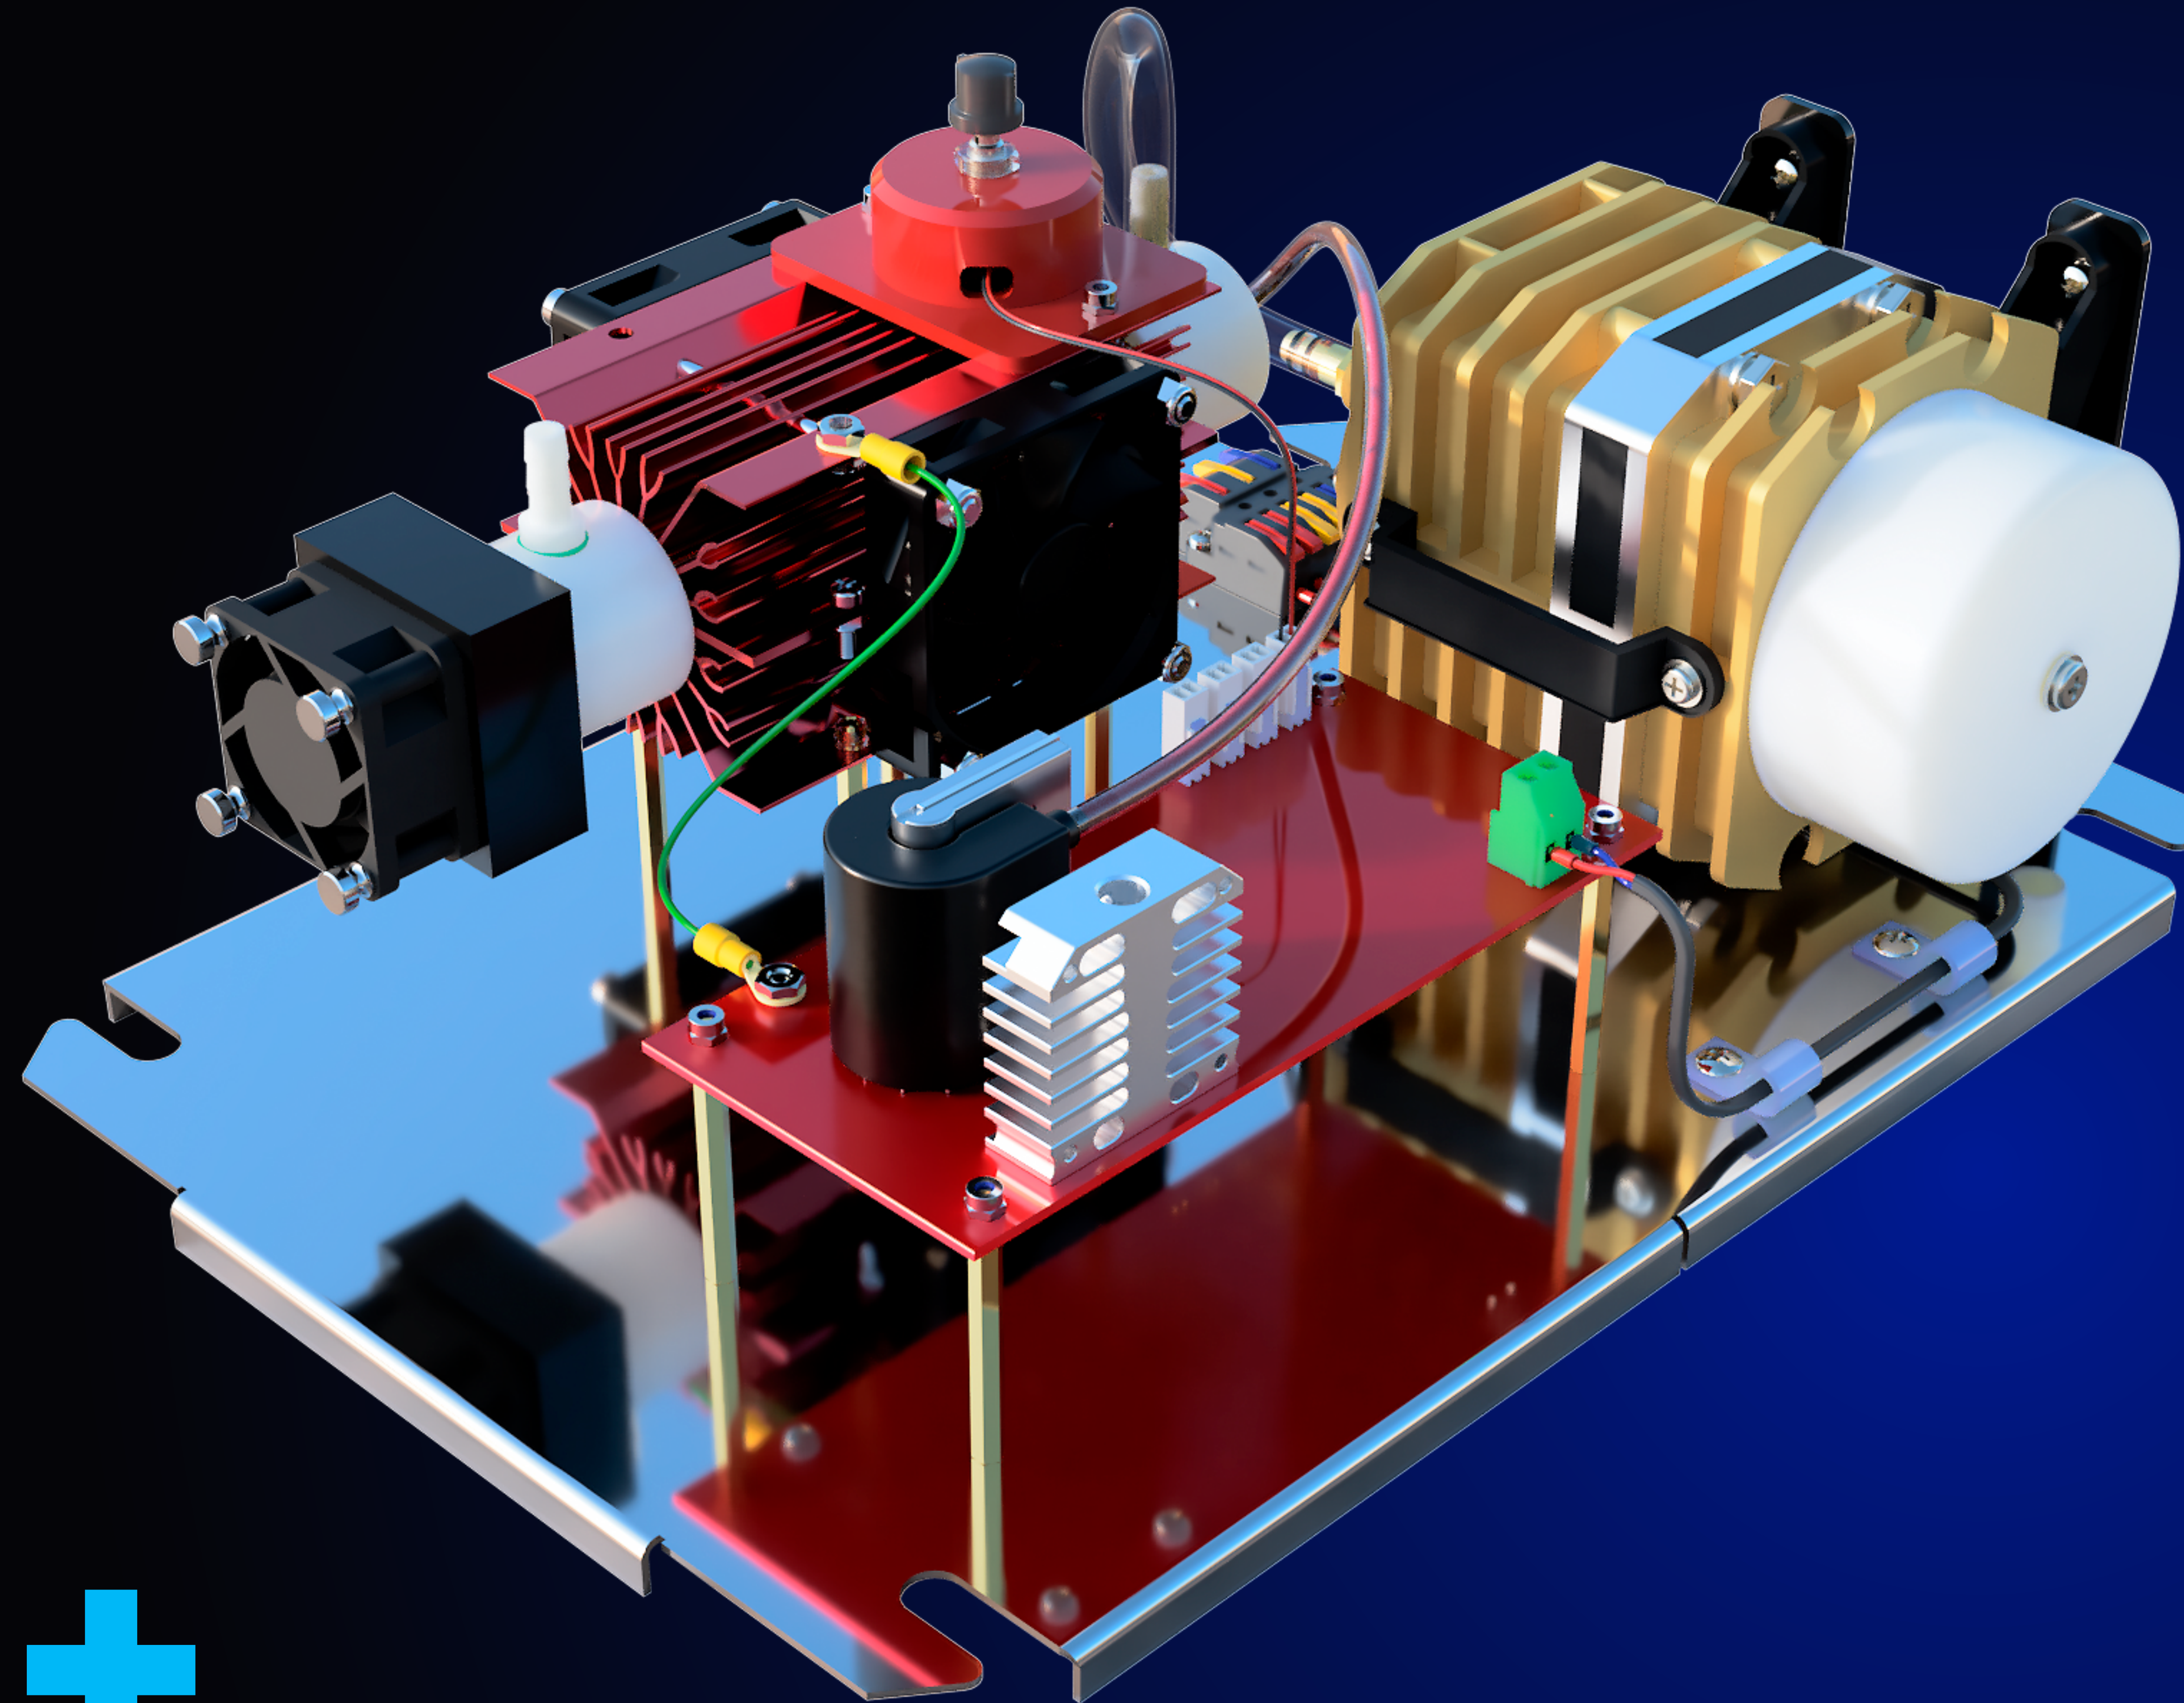


ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ТАРИ СПОЖИВАЧА

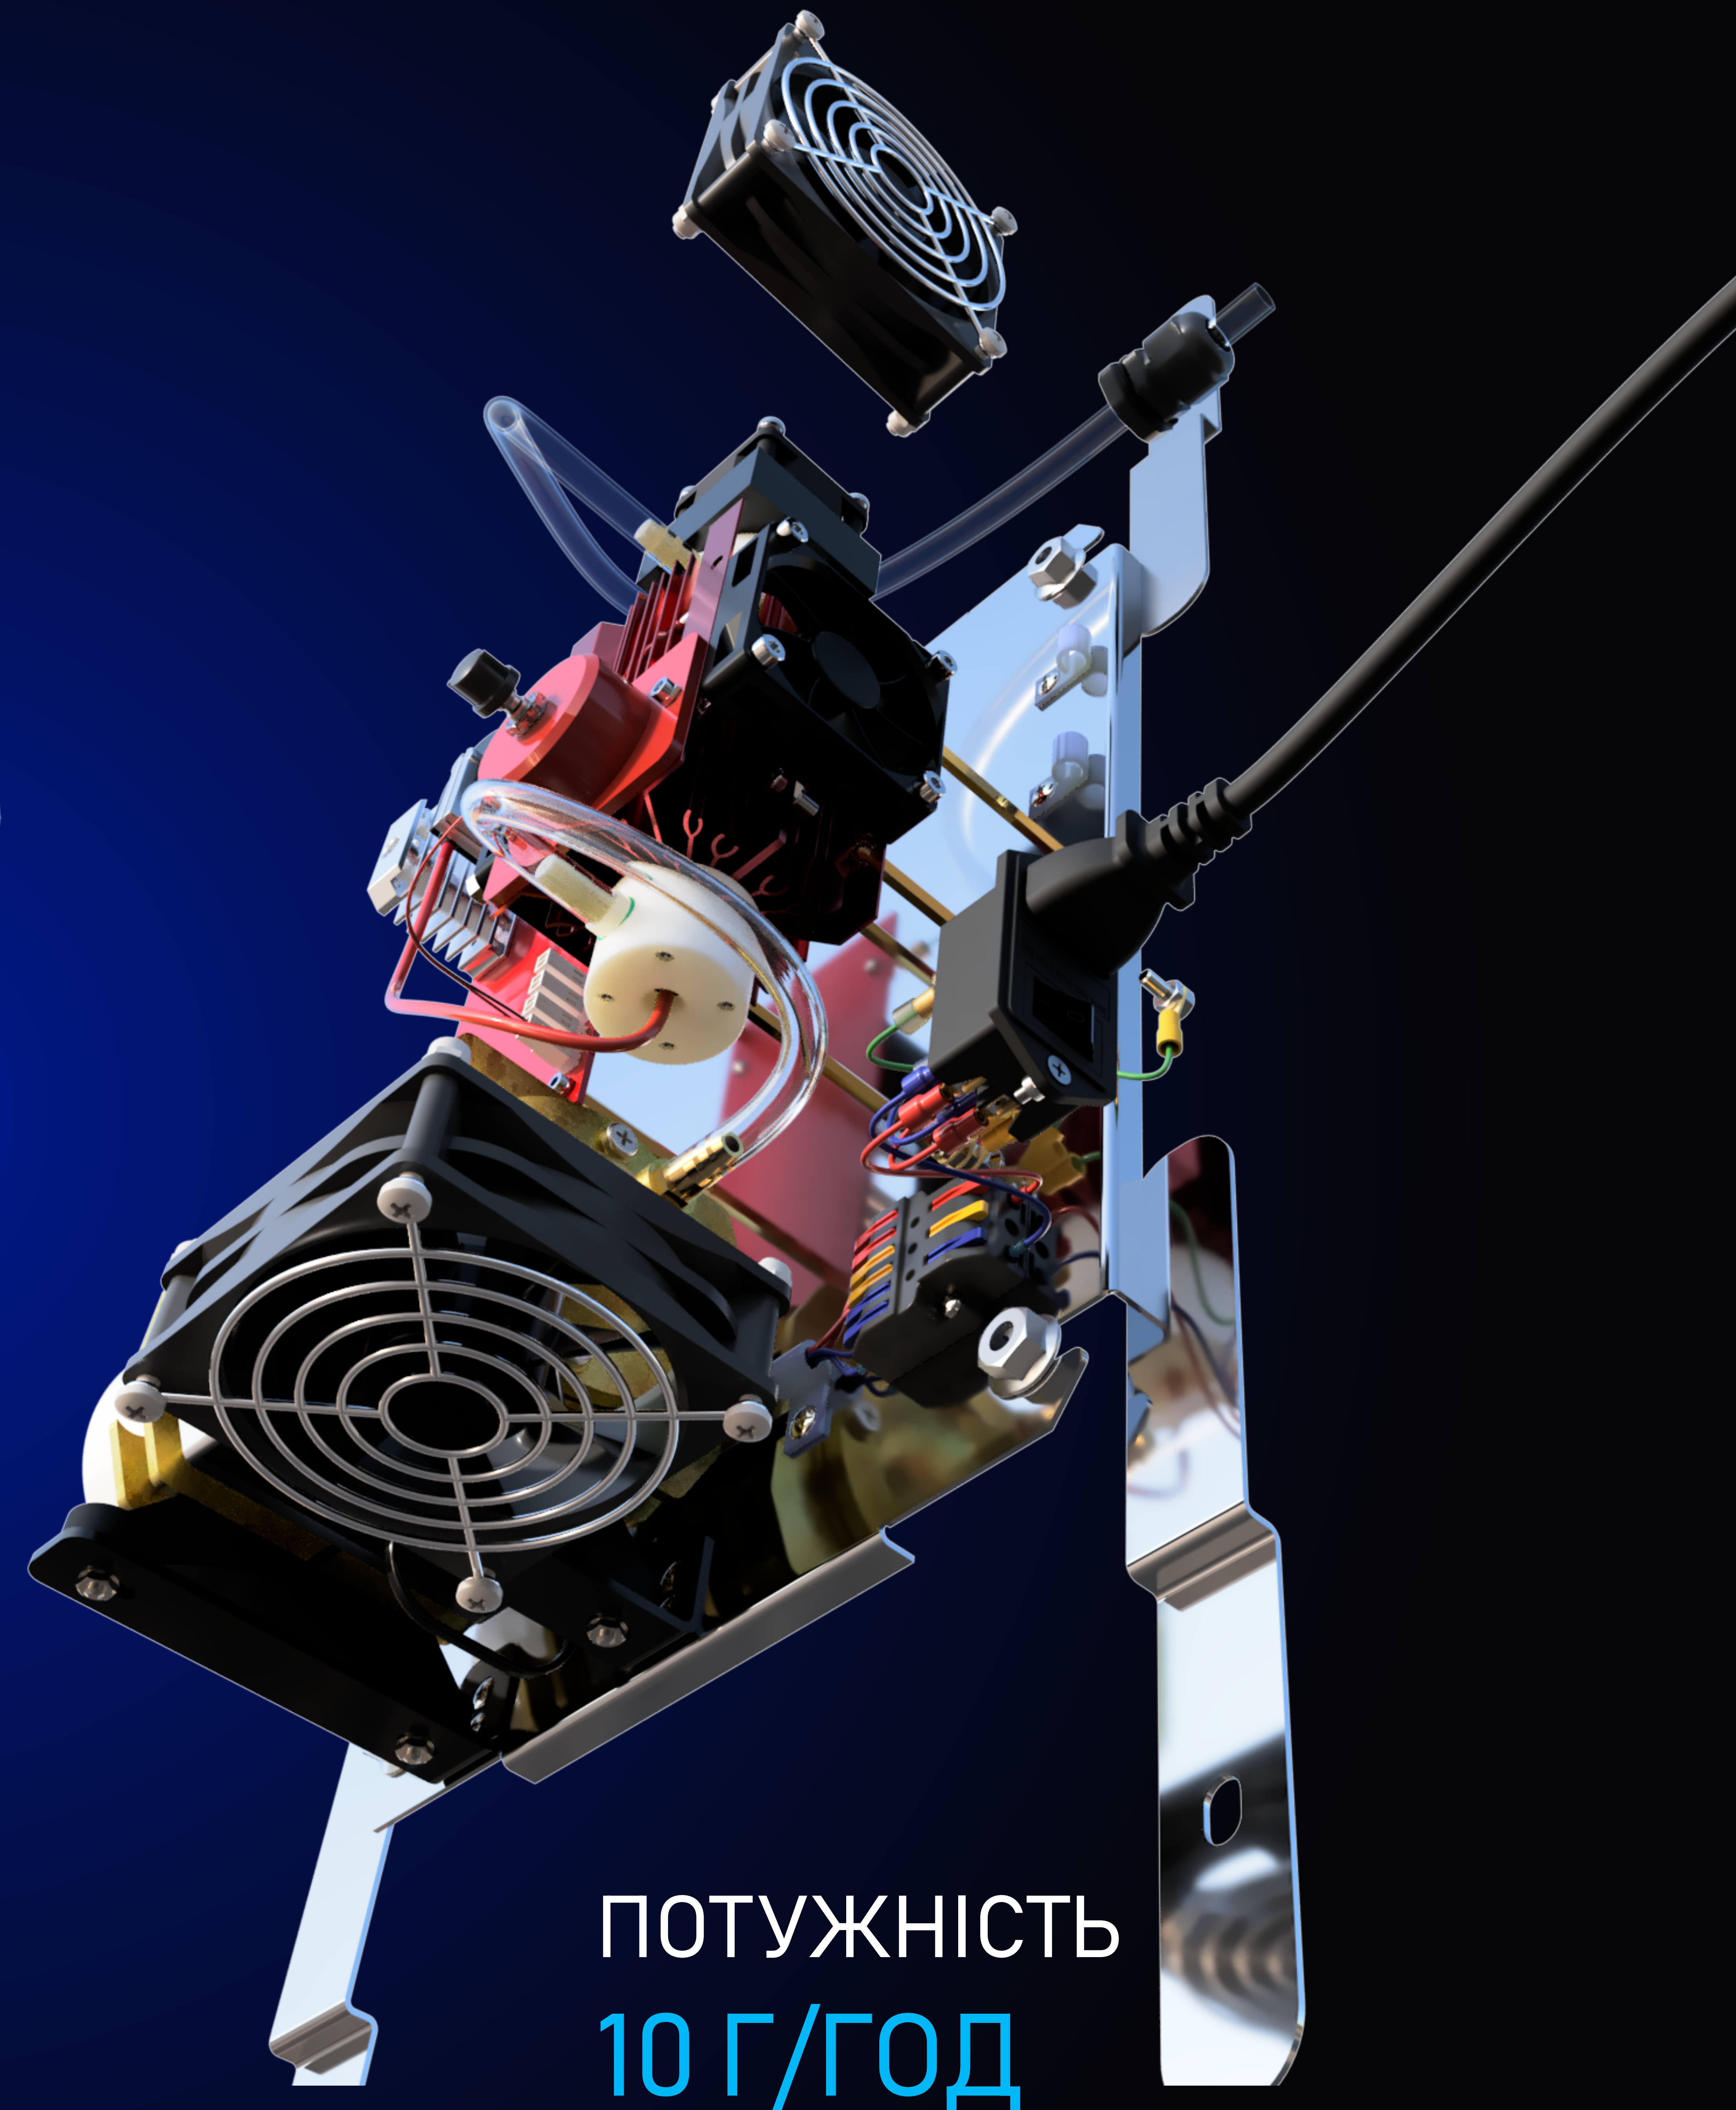


ПОТУЖНІСТЬ
10 Г/ГОД

КОНТРОЛЕРИ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

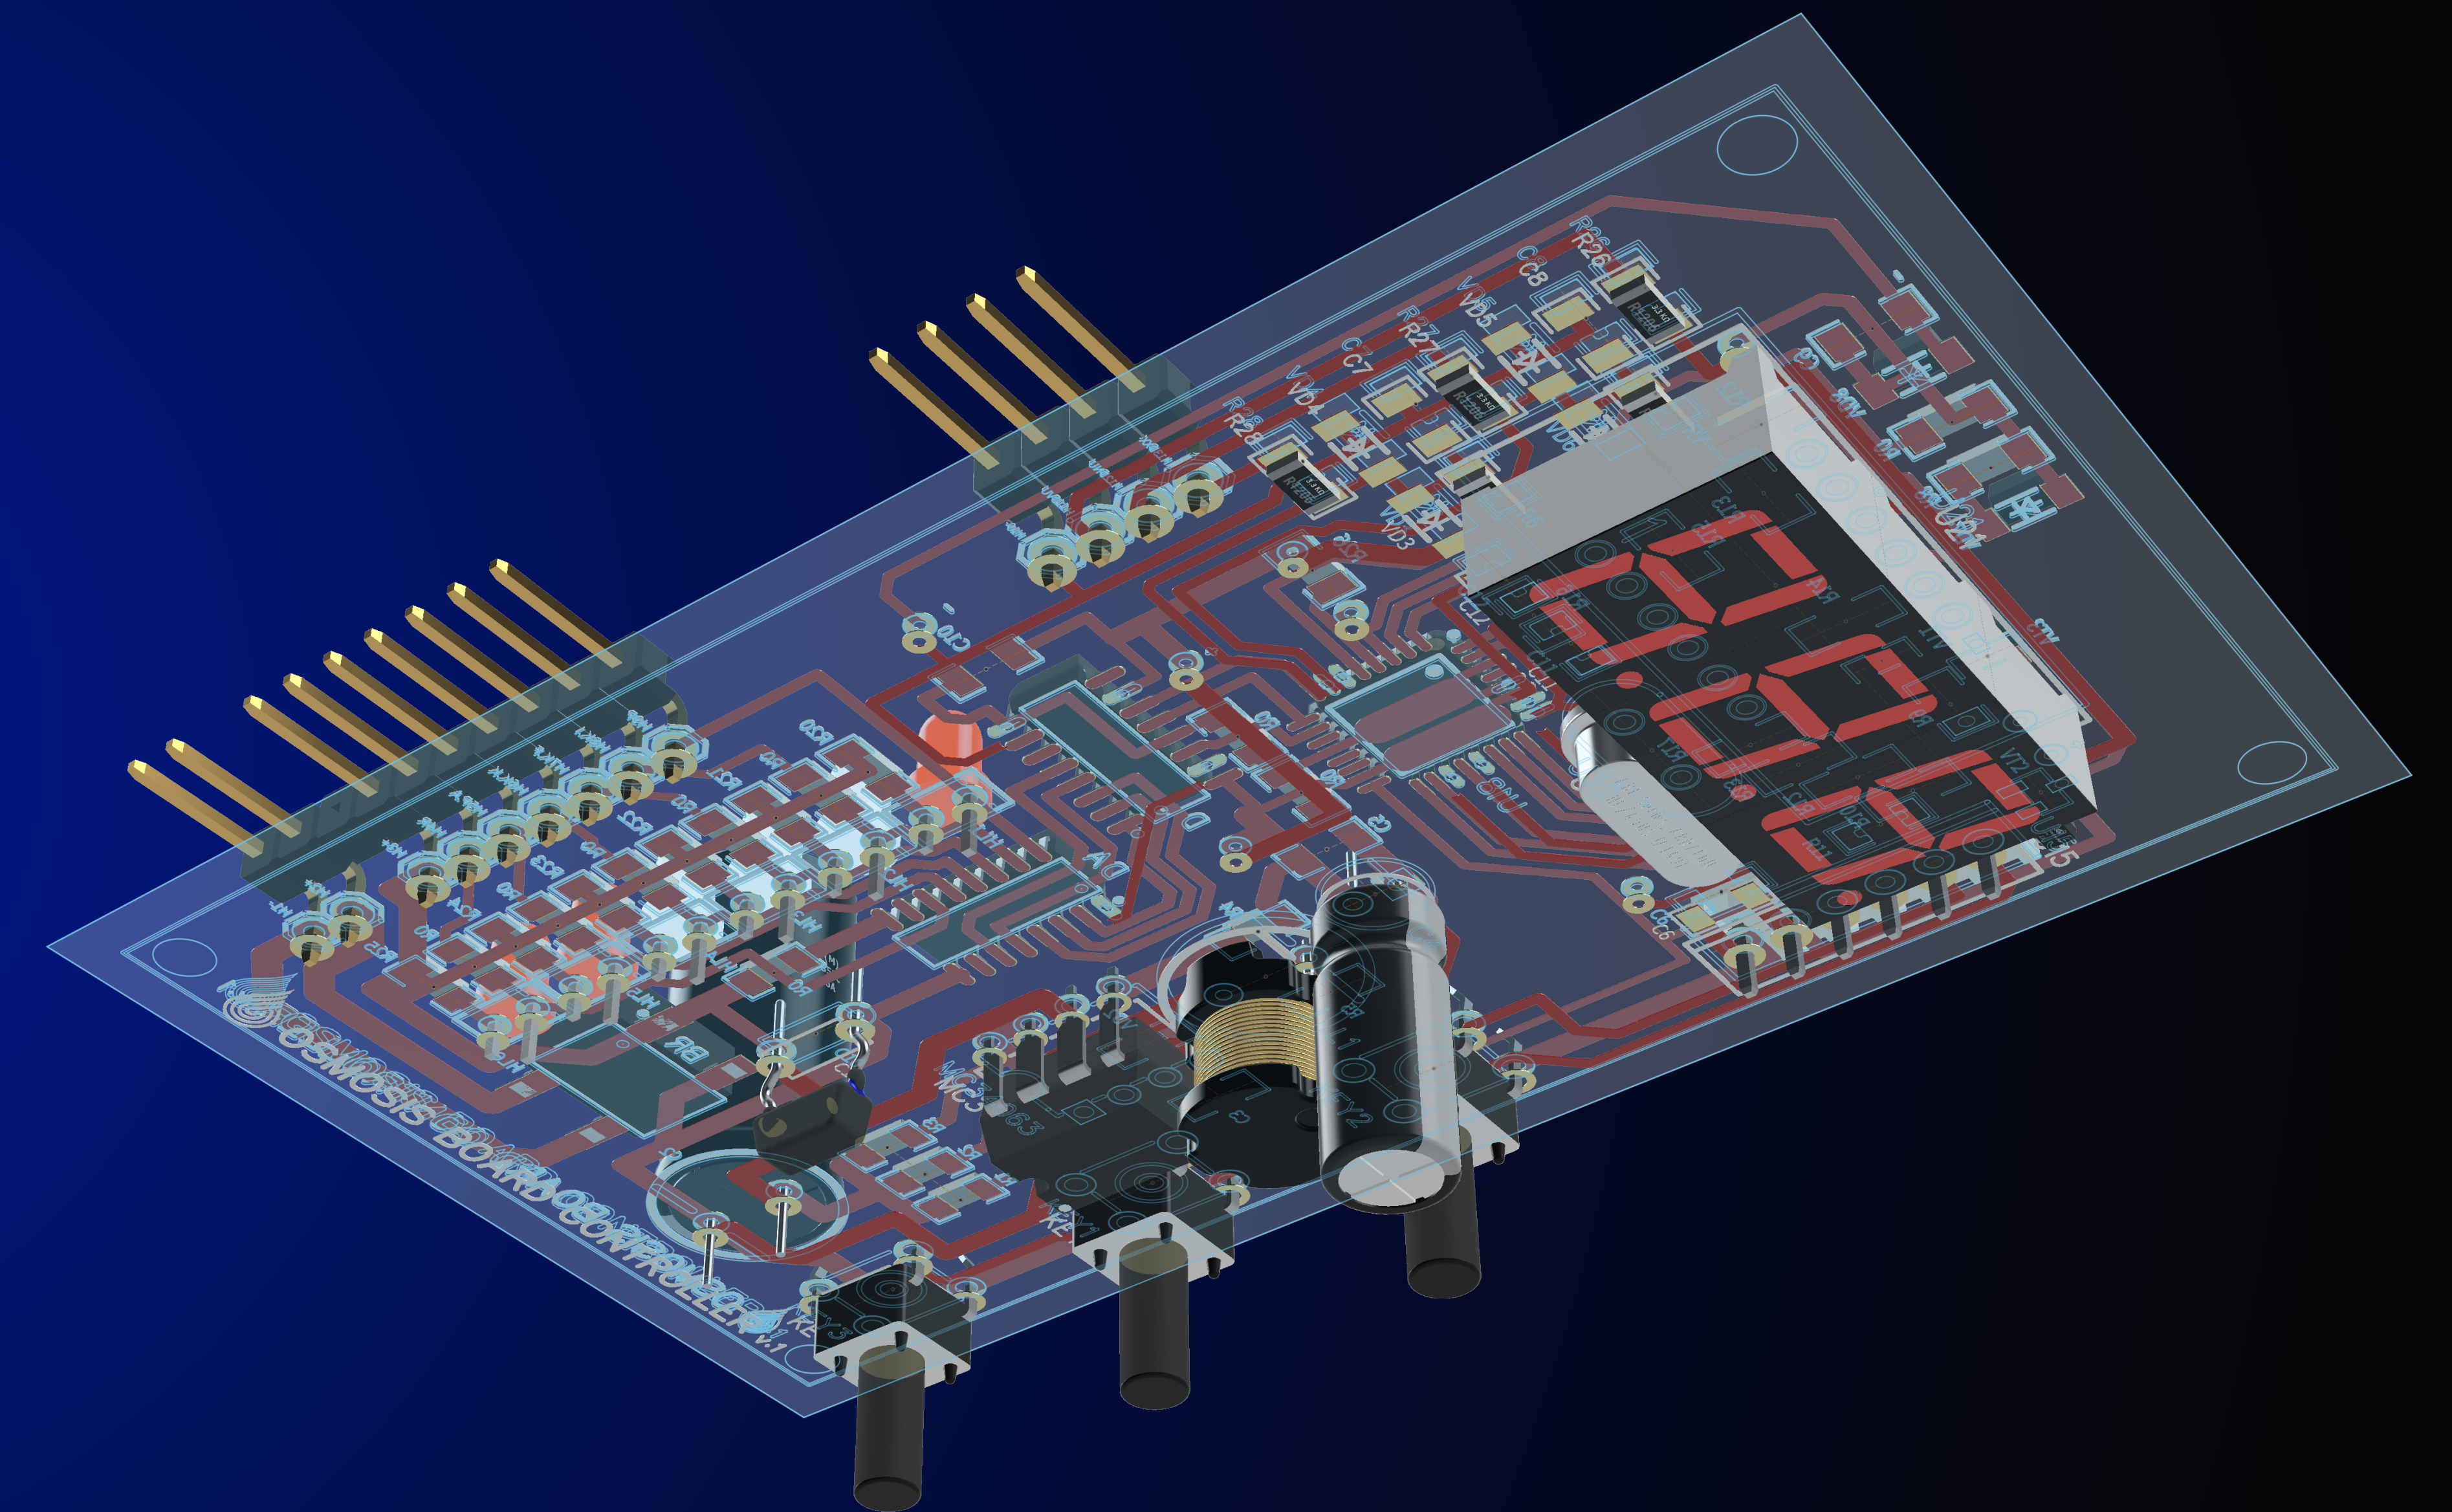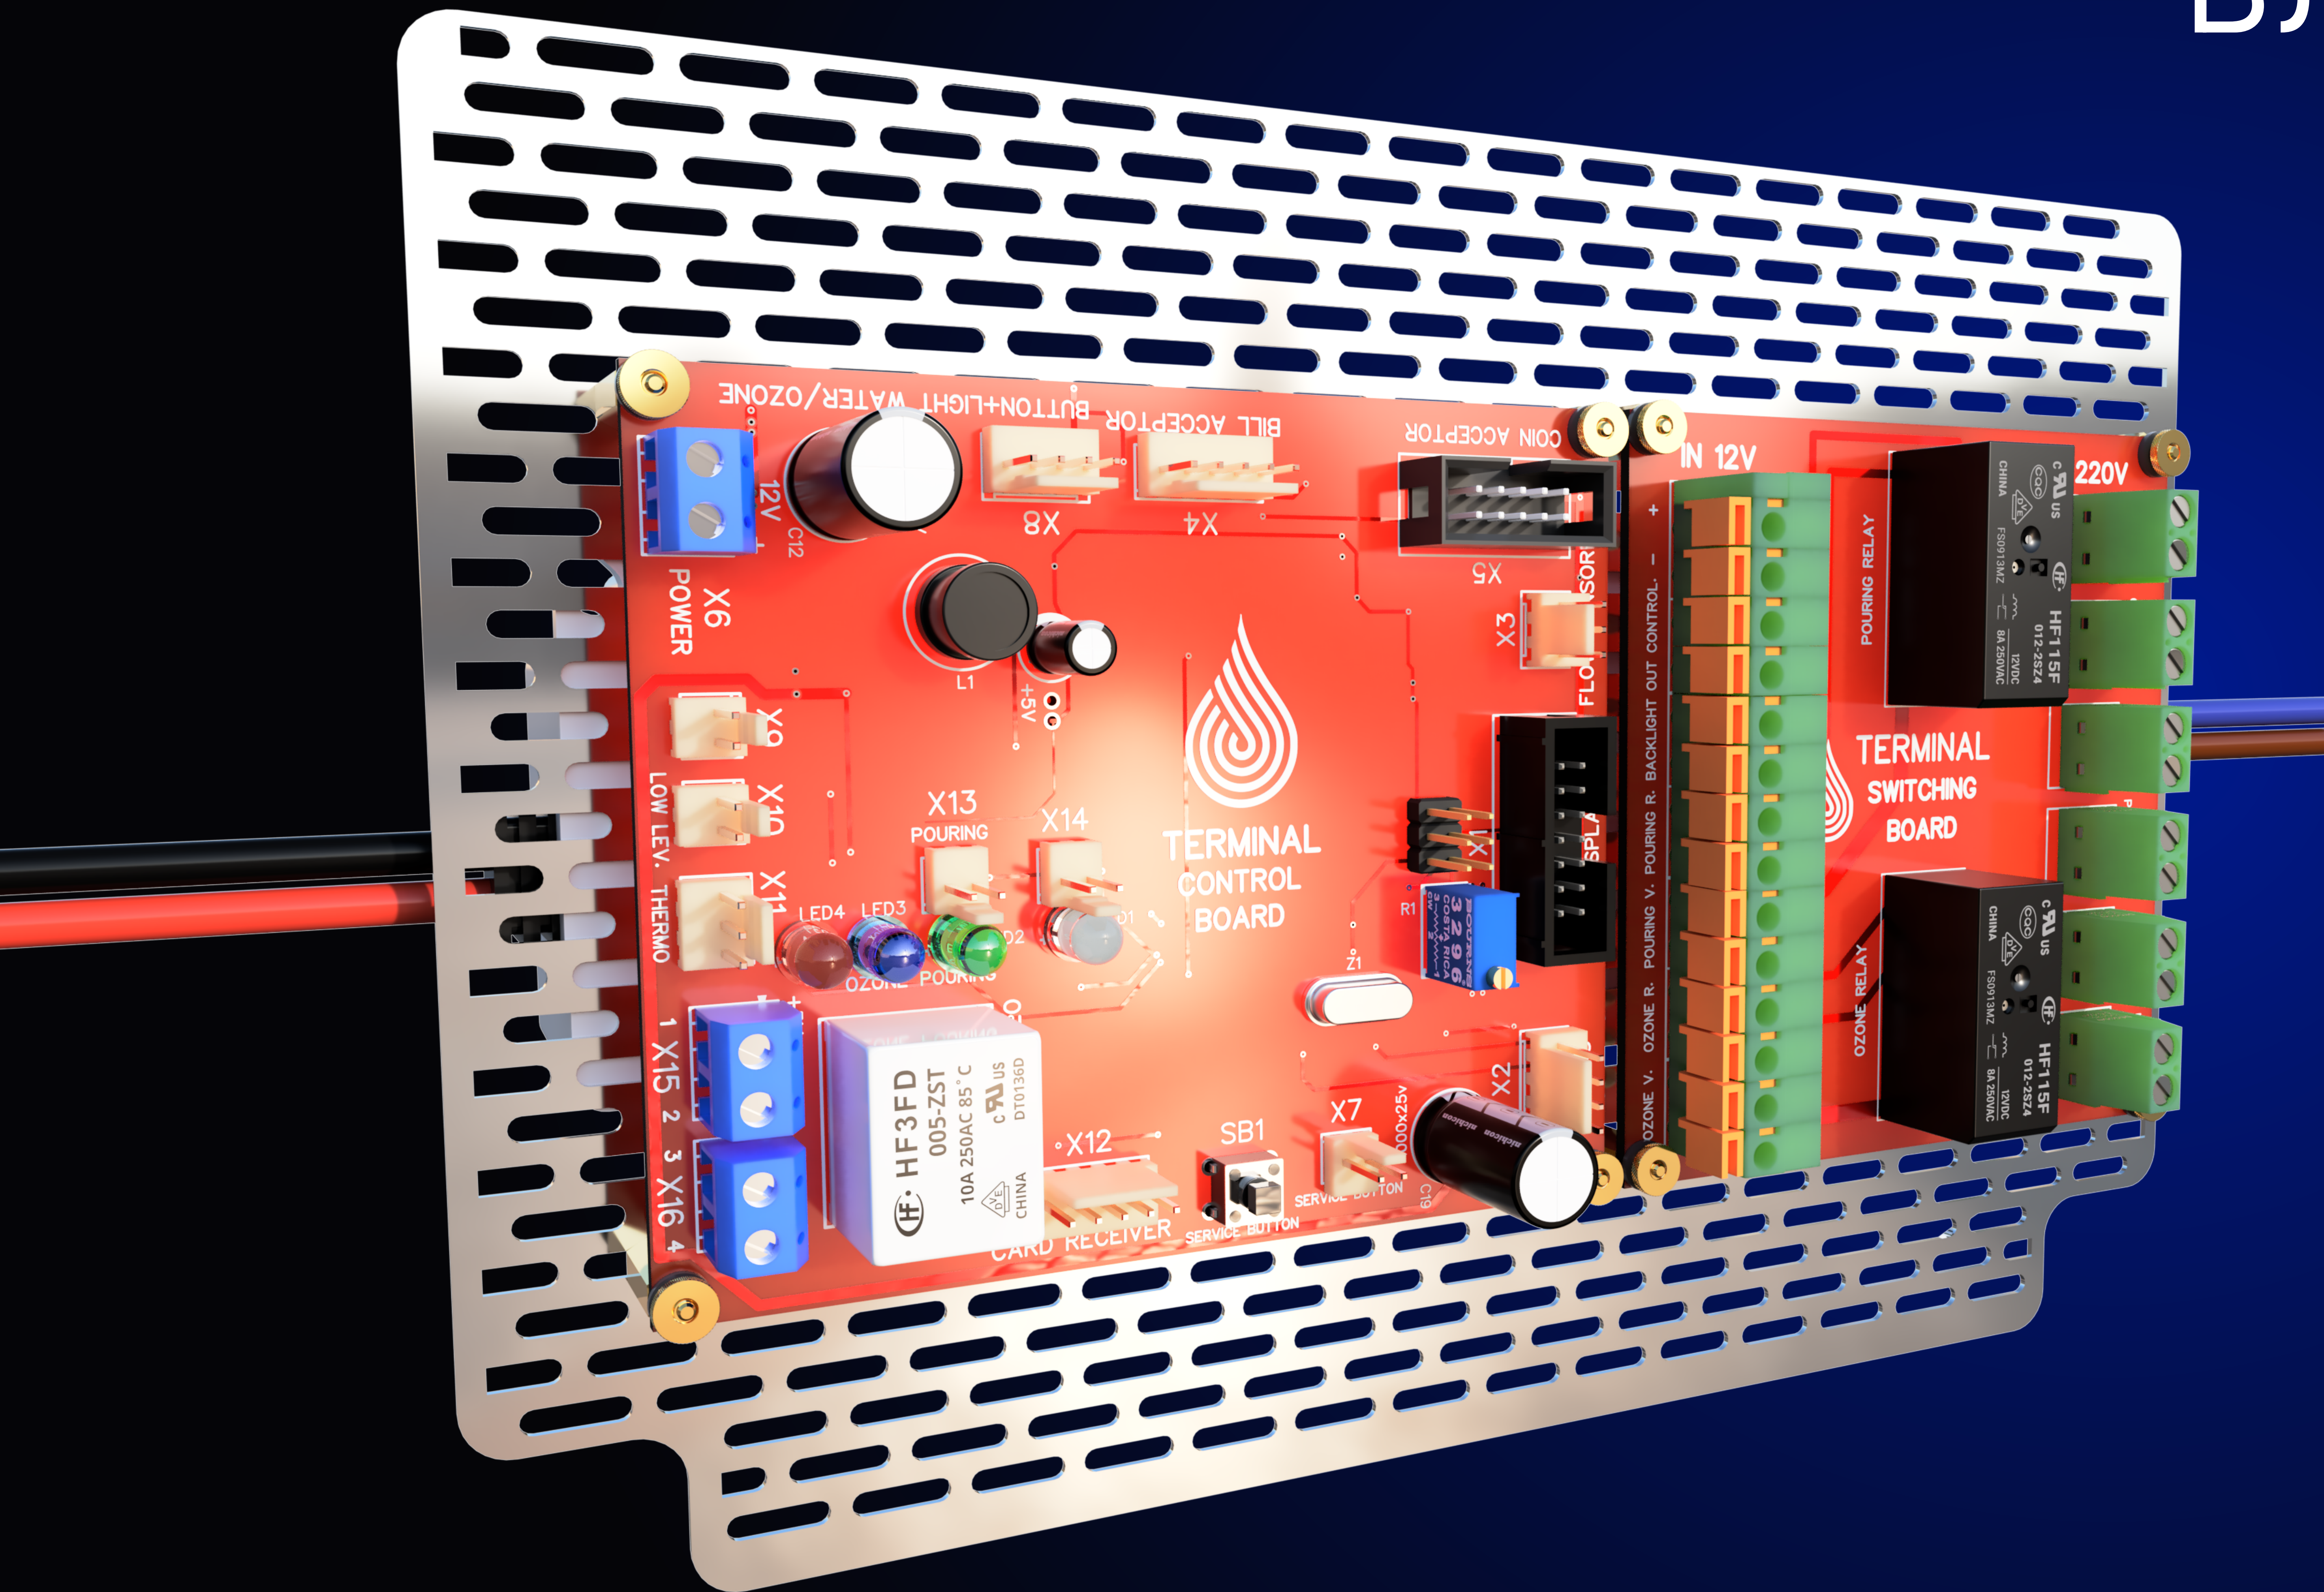

КОНТРОЛЕРИ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

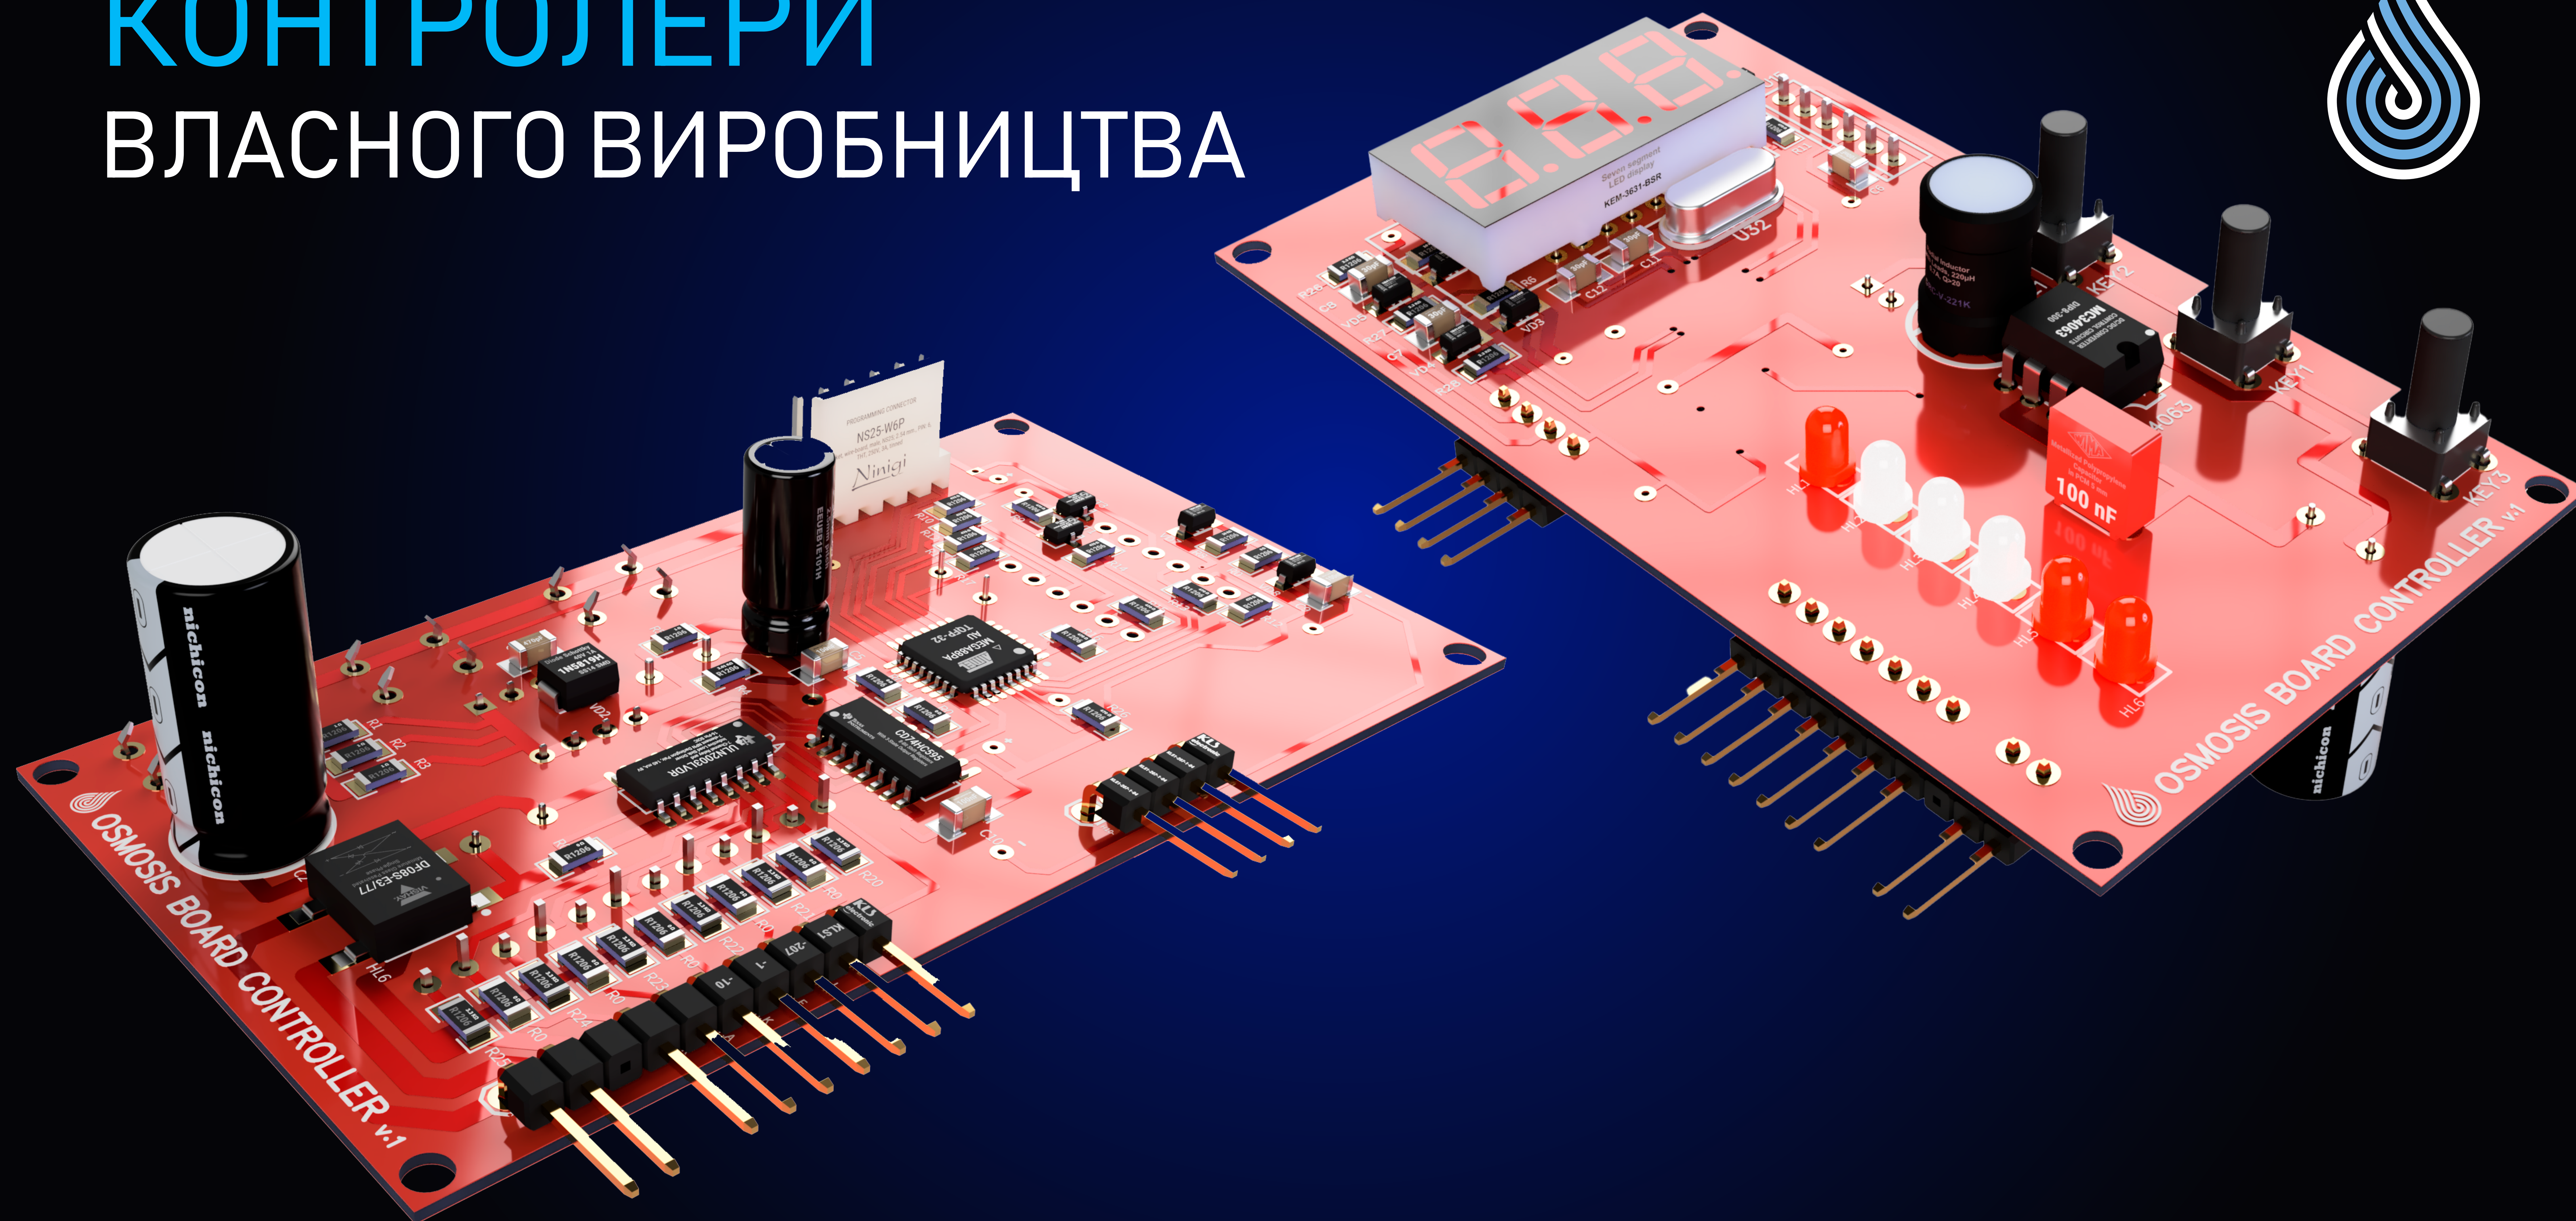



ДРЕНАЖНА УСТАНОВКА ТМ «ЧИСТА ВОДА»

ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ, ЩО СКАПУЄ
ПІД ЧАС НАЛИВУ,

А ТАКОЖ ДЛЯ ШВИДКОГО ОСУШЕННЯ
БОЧКИ З ОЧИЩЕНОЮ ВОДОЮ



ДРЕНАЖНА УСТАНОВКА





ЯК КОРИСТУВАТИСЯ?

- 1. Внесіть суму в купюро/монетоприймач.
- 2. Вставте тару.
- 3. Натисніть «ОЗОН» для дезінфекції тари.
- 4. Натисніть кнопку «ПУСК/СТОП».
- 5. дочекайтеся розливу води.

ТЕРМІНАЛ ПИТНОЇ ВОДИ

ЧИСТА ВОДА

ЗВОРОТНИЙ ОСМОС

ТЕРМІНАЛ ПИТНОЇ ВОДИ
ЧИСТА ВОДА

КАРТА КЛІЄНТА

У ВИПАДКАХ НЕСПРАВИНОСТІ АПАРАТУ ПІДТРИМУ НАДАЮТЬ: 050-777-30-15

ПУСК ОЗОН
СТОП

МОНЕТИ

ЗВОРОТНИЙ ОСМОС

КУПЮРИ
ТЕРМІНАЛ
РЕШТИ НЕ ДАЄ

1. ФІЛЬТРАЦІЯ
ВИДАЛЕННЯ ІРЖИ, ПІСКУ І МУЛУ

2. ФІЛЬТРАЦІЯ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ
ВИДАЛЕННЯ ХЛОРУ ТА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

3. УЛЬТРА-ФІЛЬТРАЦІЯ
ВИДАЛЕННЯ БАКТЕРІЙ І ВІРУСІВ, УЛЬТРА-ДРІБНИХ ЧАСТИНОК, ІОНІВ МЕТАЛУ

4. МЕМБРАННИЙ ПОДІЛ
М'ЯКШЕННЯ ВОДИ

ДОФІЛЬТРАЦІЯ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ
ОЛІПШЕННЯ СМАКУ ВОДИ

ОЗОНУВАННЯ ВОДИ
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
АКОПИЧУВАЛЬНОЇ ЄМНОСТІ ТА
ОЛІПШЕННЯ СМАКУ ВОДИ

ДОМІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОДИ
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИМИ
МІНЕРАЛАМИ

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ
УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ЮДИ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТАРИ
ОЗОНУВАННЯ ТАРИ СПОЖИВАЧА

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС


@chistavoda_ua
fb.com/chistavoda.ua
t.me/chista_voda

050-777-30-15

НАЙЧИСТІША ВОДА!



ФІРМОВЕ БРЕНДУВАННЯ ТМ «ЧИСТА ВОДА»

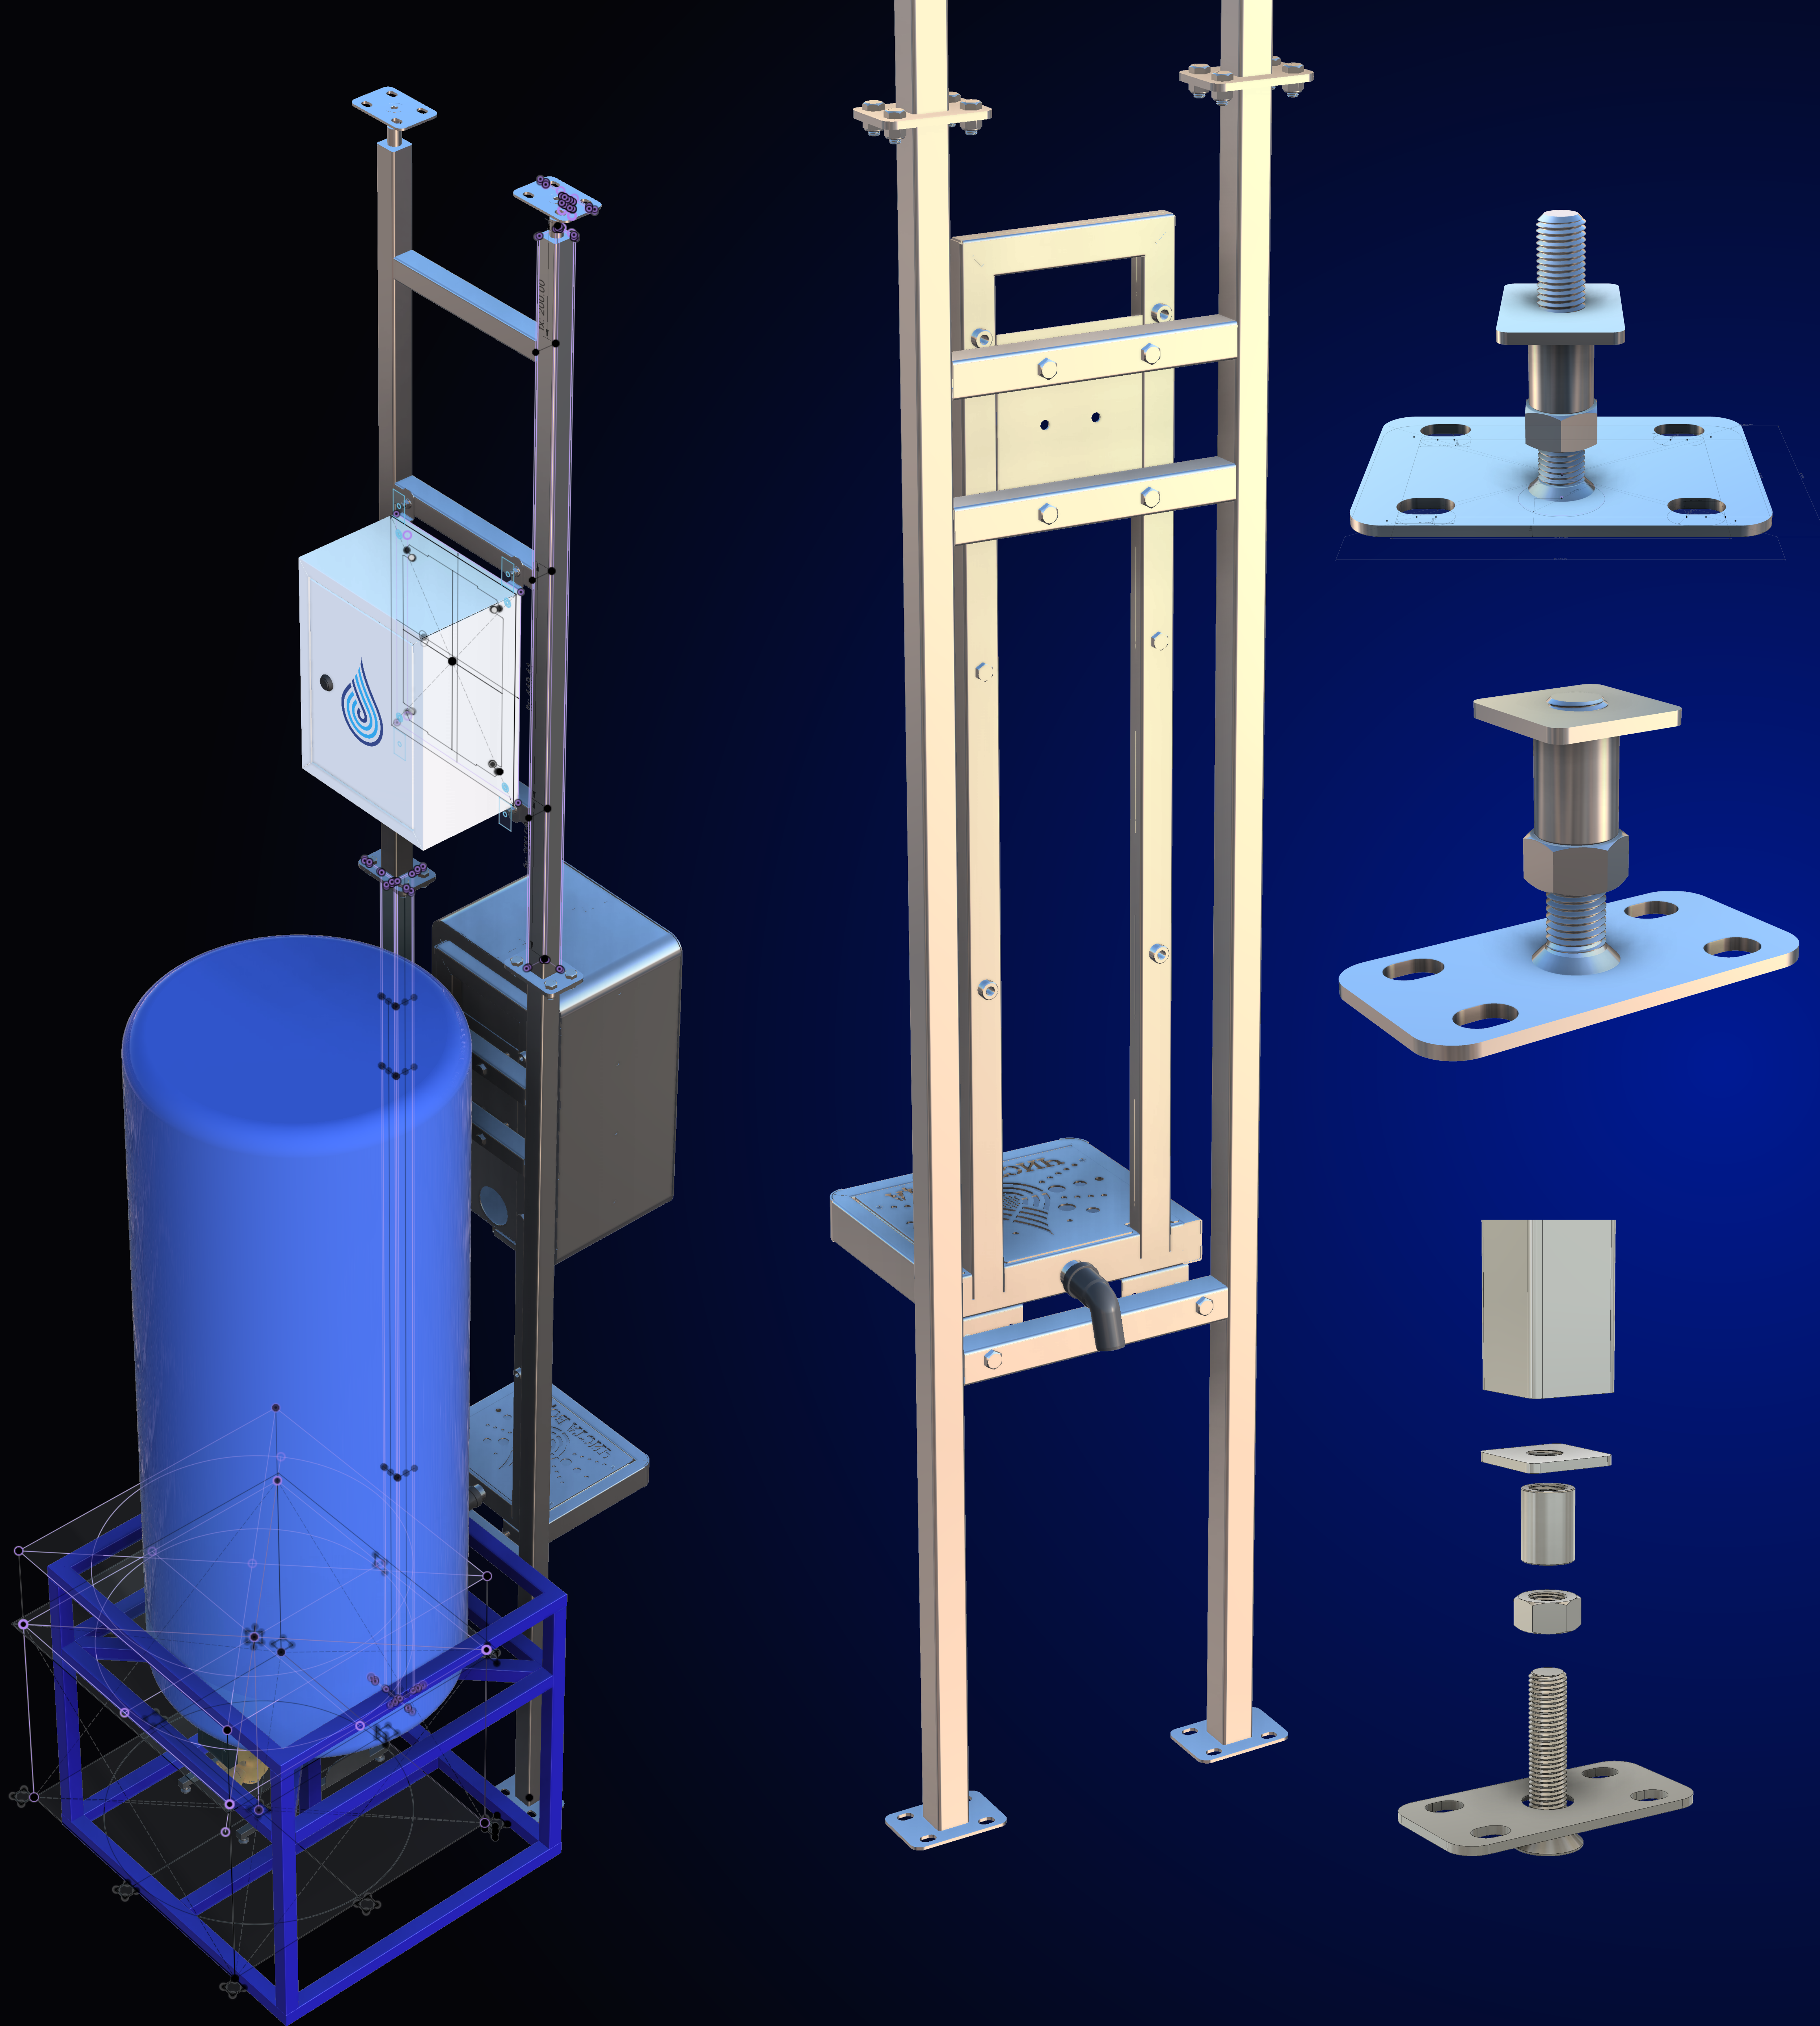

СИСТЕМА МОНТАЖУ НА ПЛАСТИКОВІ ВІКНА АБО ДВЕРІ

ТЕРМІНАЛ КРІПИТЬСЯ НА РОЗПІРНУ
СТІЙКУ,
ТА ЗАПОБІГАЄ ПОШКОДЖЕННЮ
НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ЧАСТИН



ДОДАТКОВА
ПІДСТАВКА
ПІД БУТИЛЬ



ОКРЕМА
ПІДСТАВКА
ПІД БУТИЛЬ



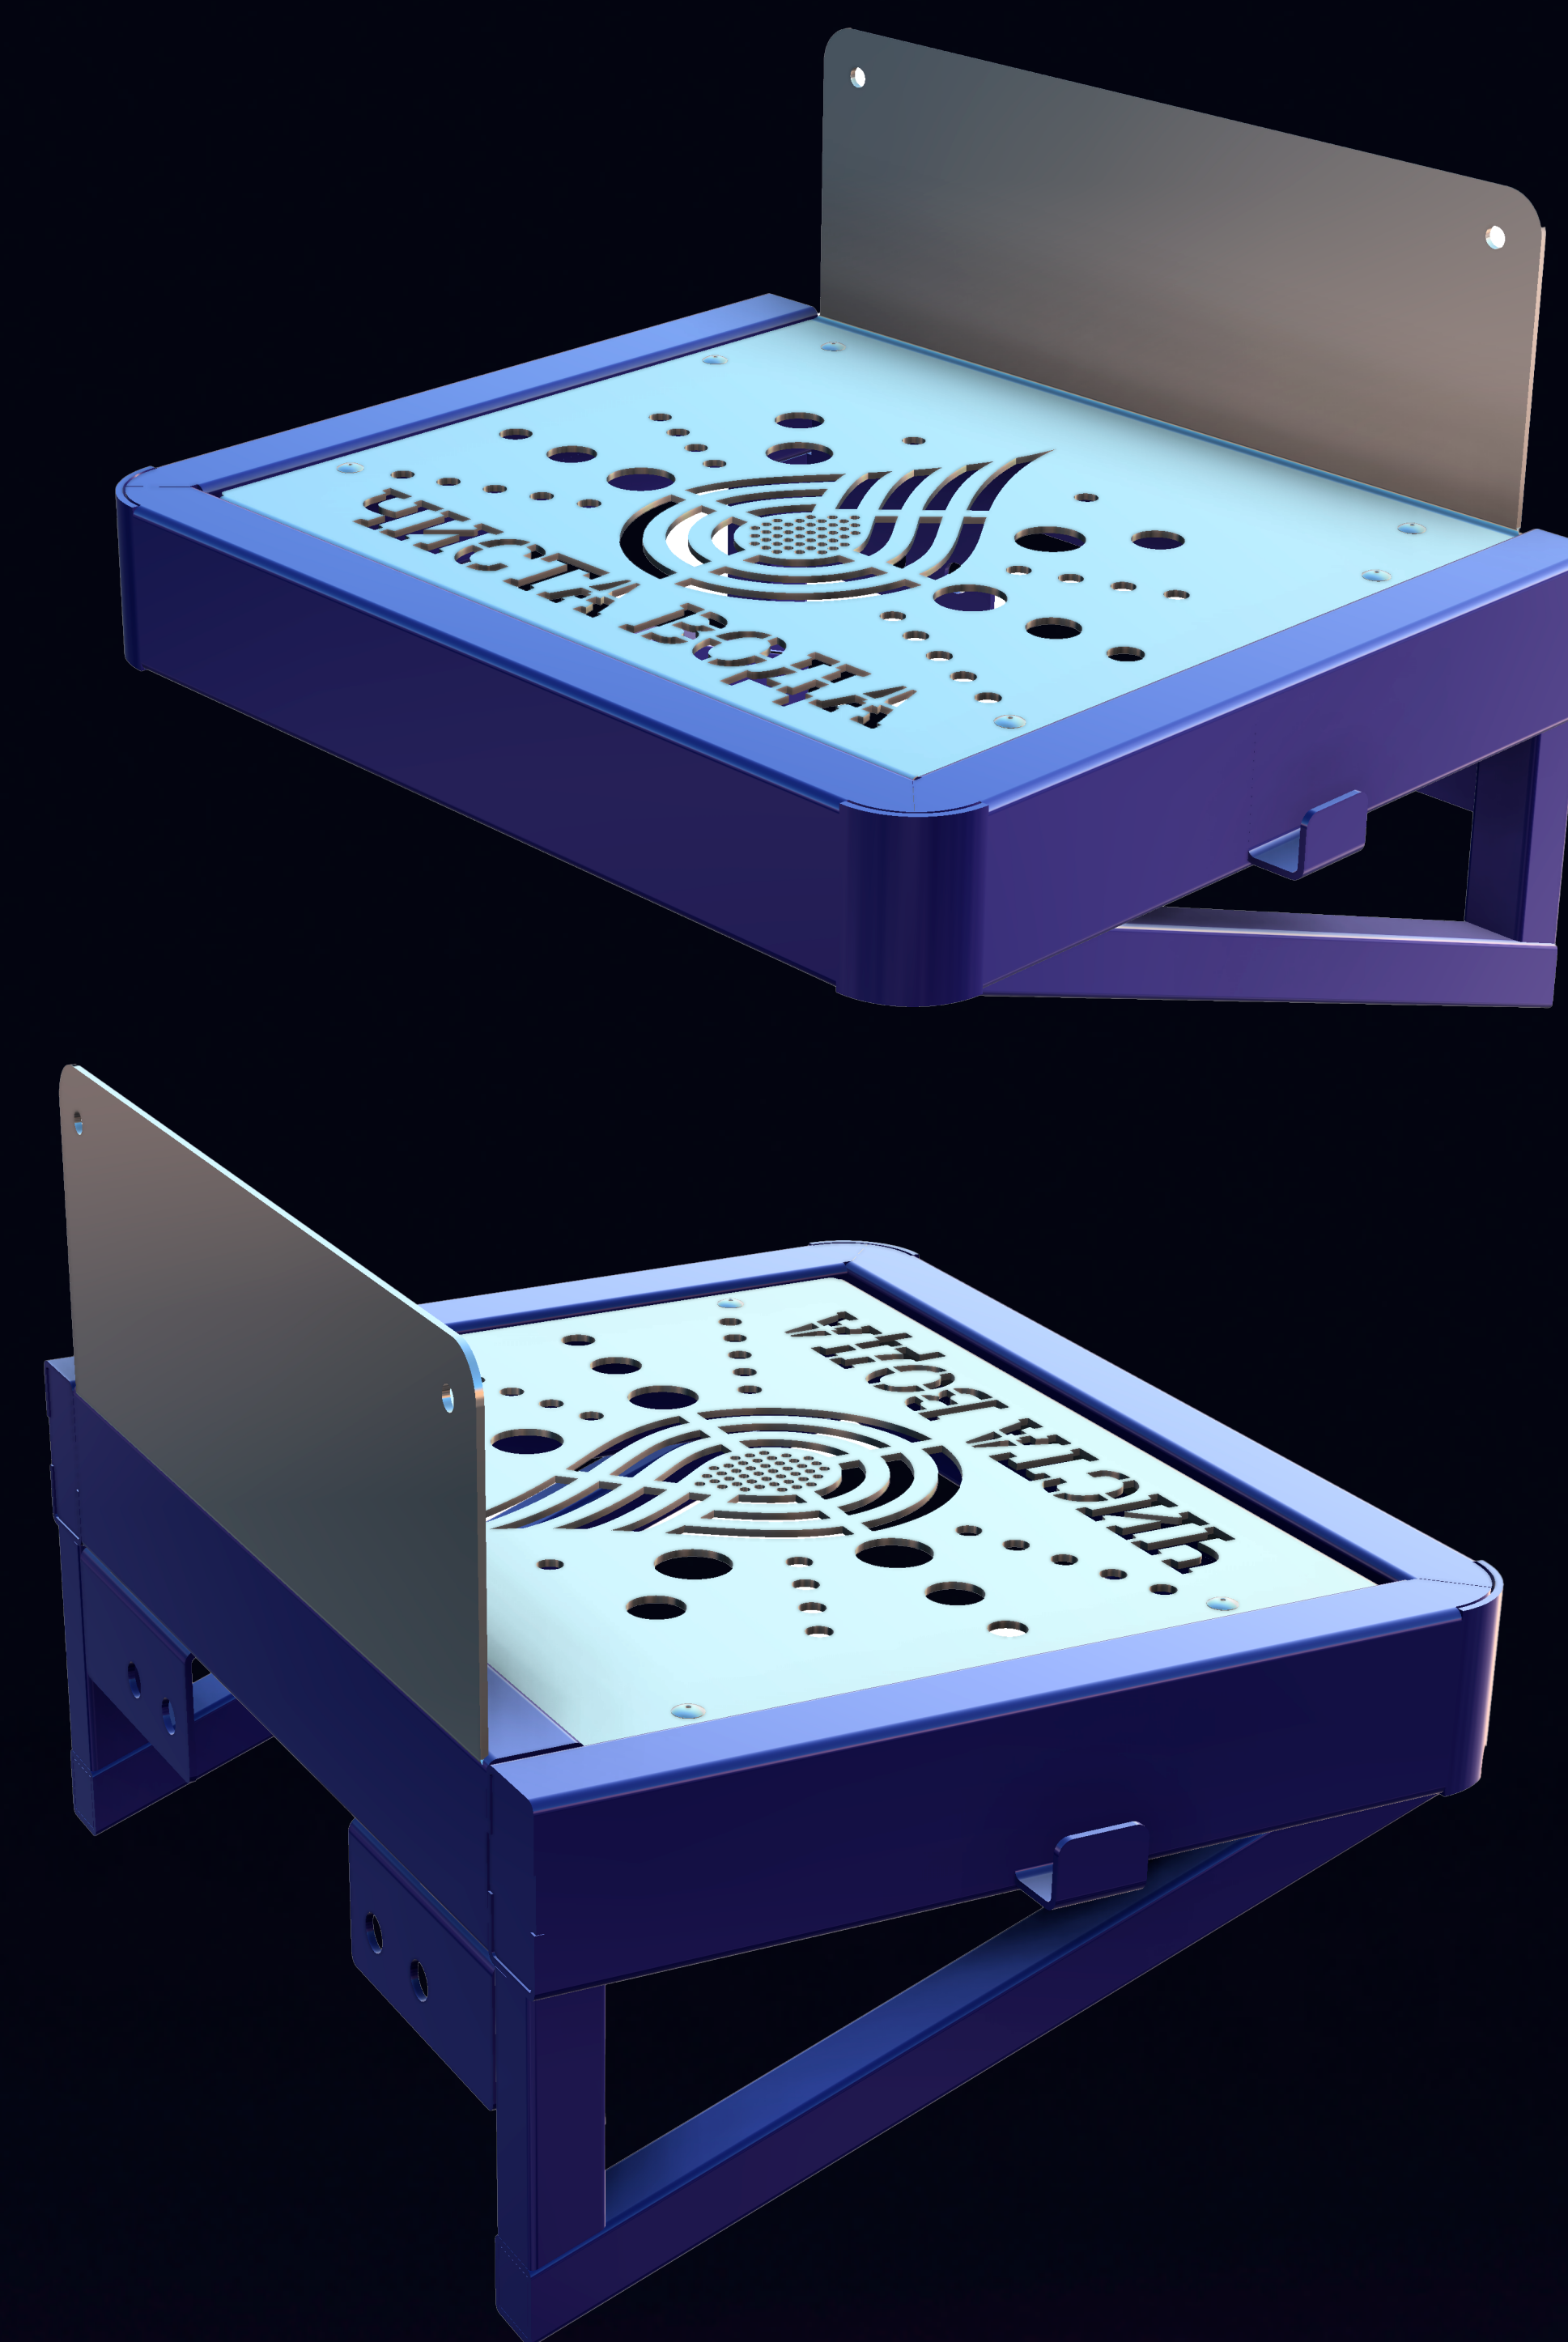


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ

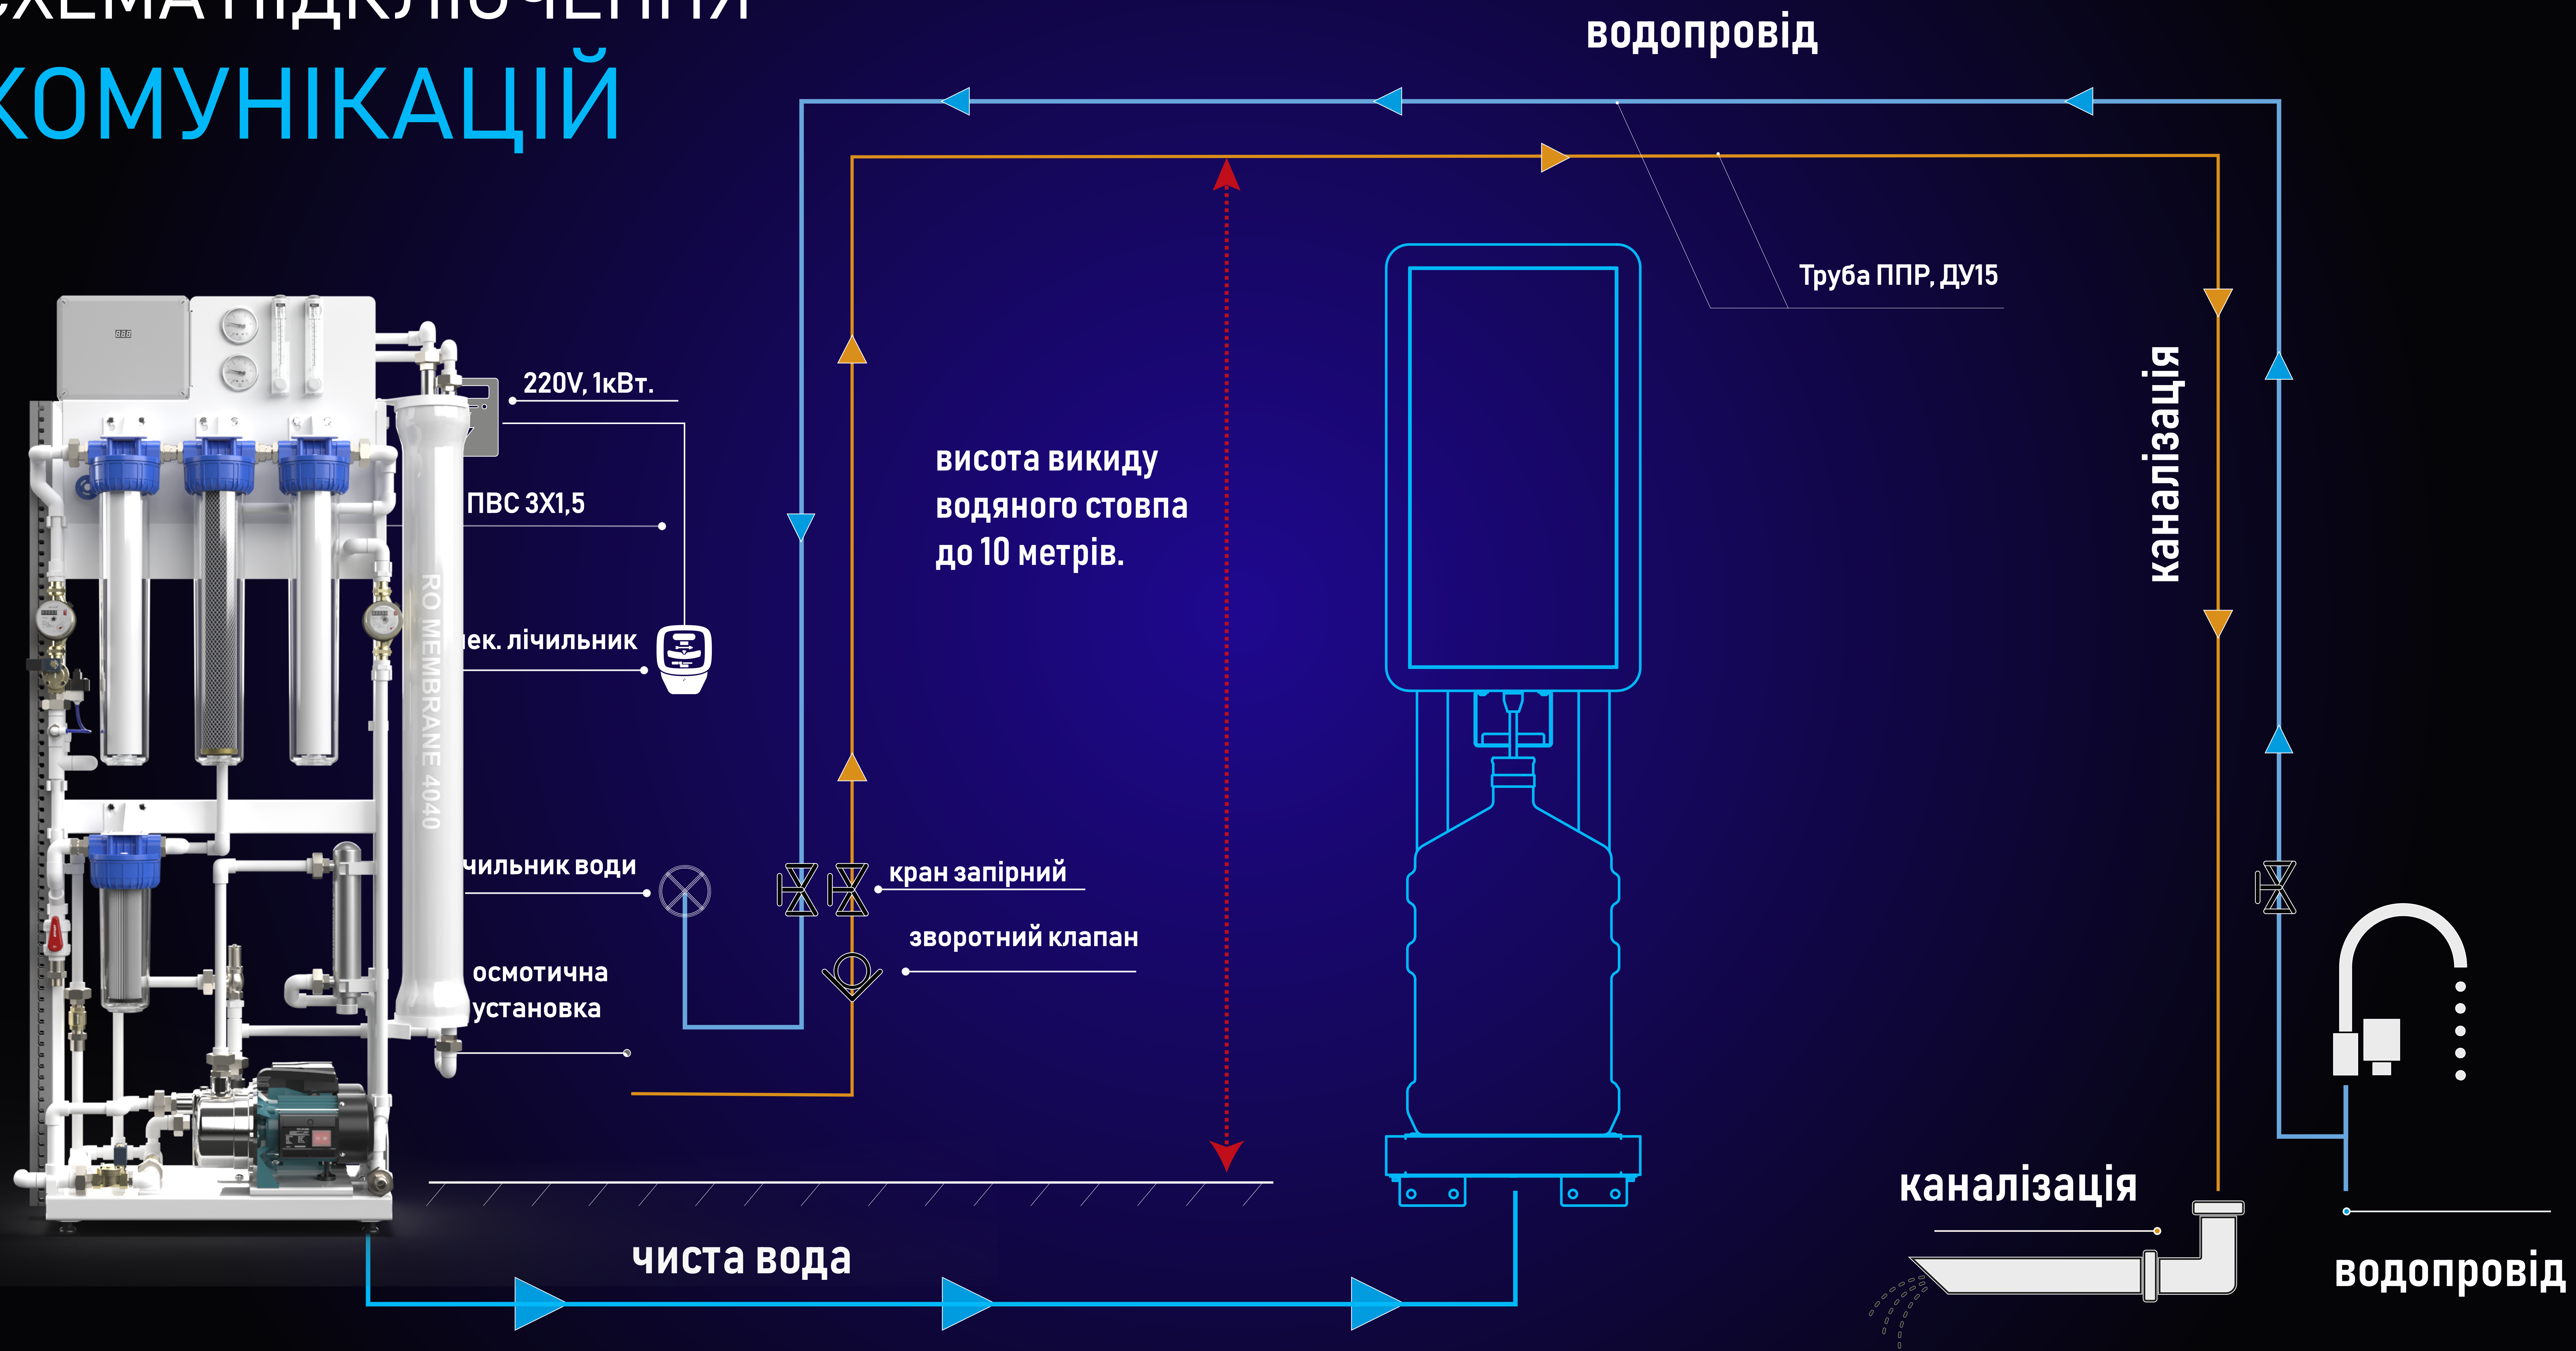

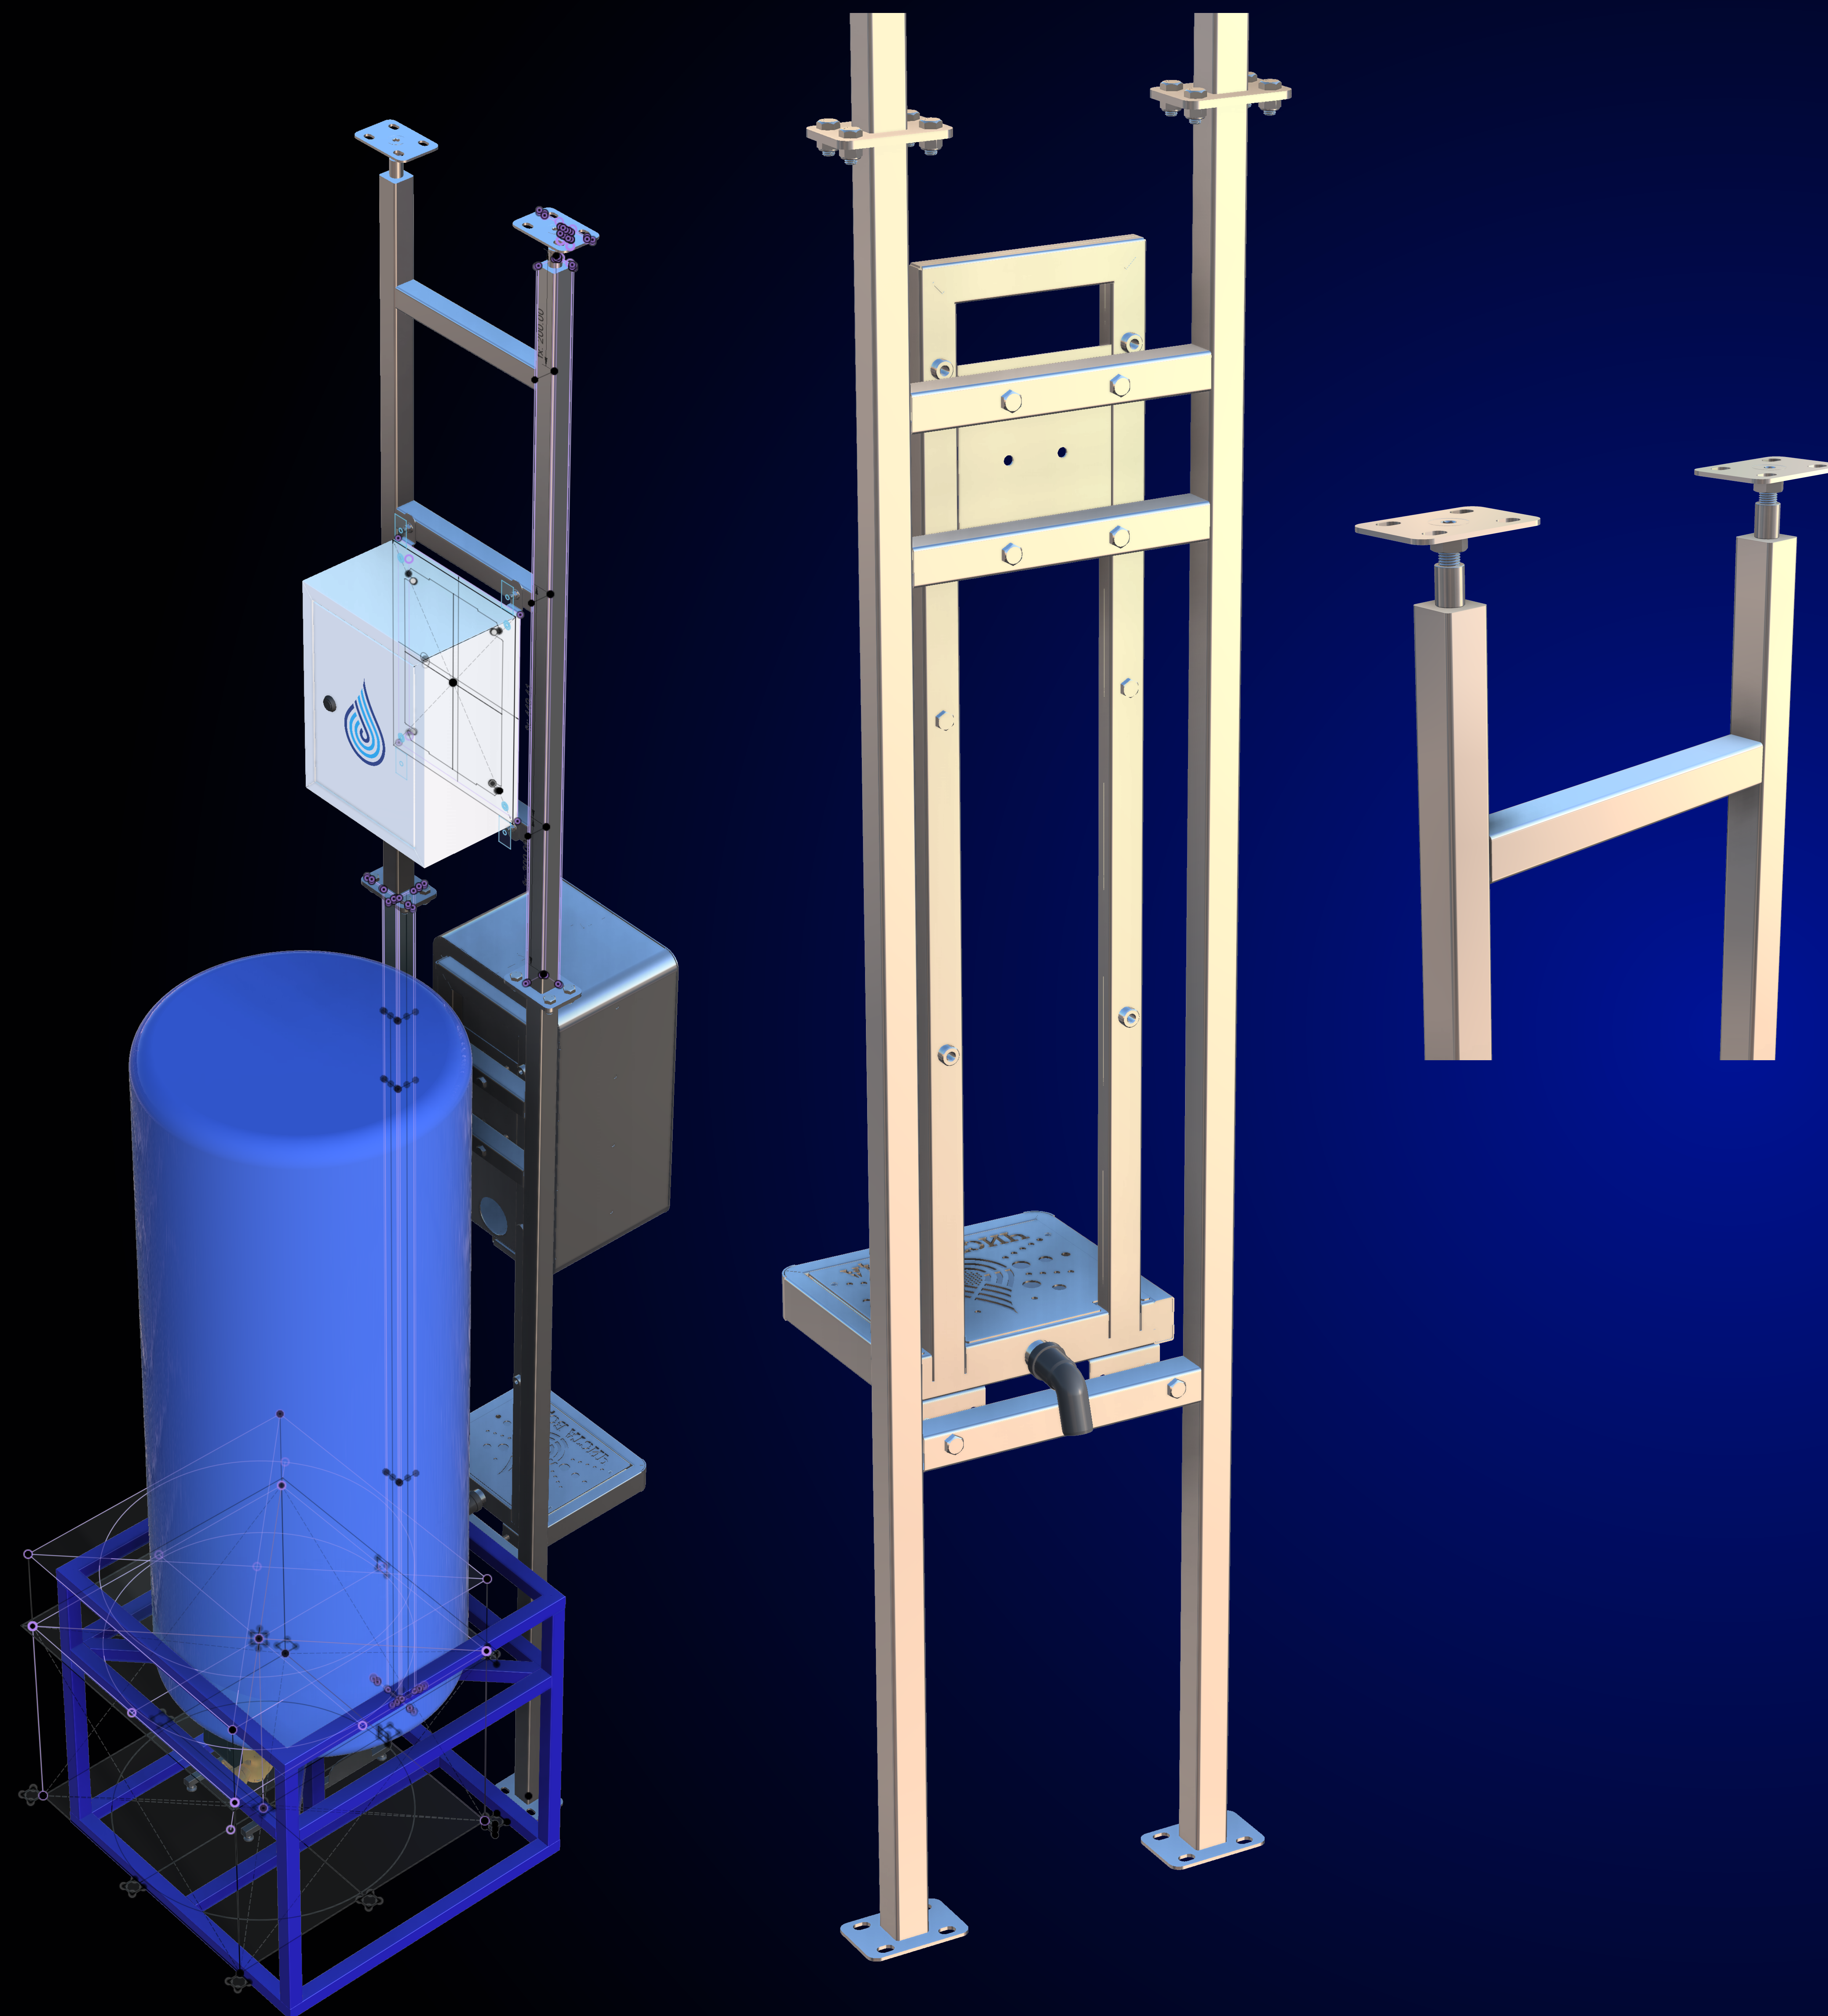

СИСТЕМА МОНТАЖУ НА ПЛАСТИКОВІ ВІКНА АБО ДВЕРІ


ТЕРМІНАЛ КРІПИТЬСЯ НА РОЗПІРНУ
СТІЙКУ,
ТА ЗАПОБІГАЄ ПОШКОДЖЕННЮ
НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ЧАСТИН




РОЗМІЩЕННЯ ТЕРМІНАЛУ НА СТІНІ

1850 ММ. ВІД ПІДЛОГИ ЧИ ЗЕМЛІ

1850 ММ.

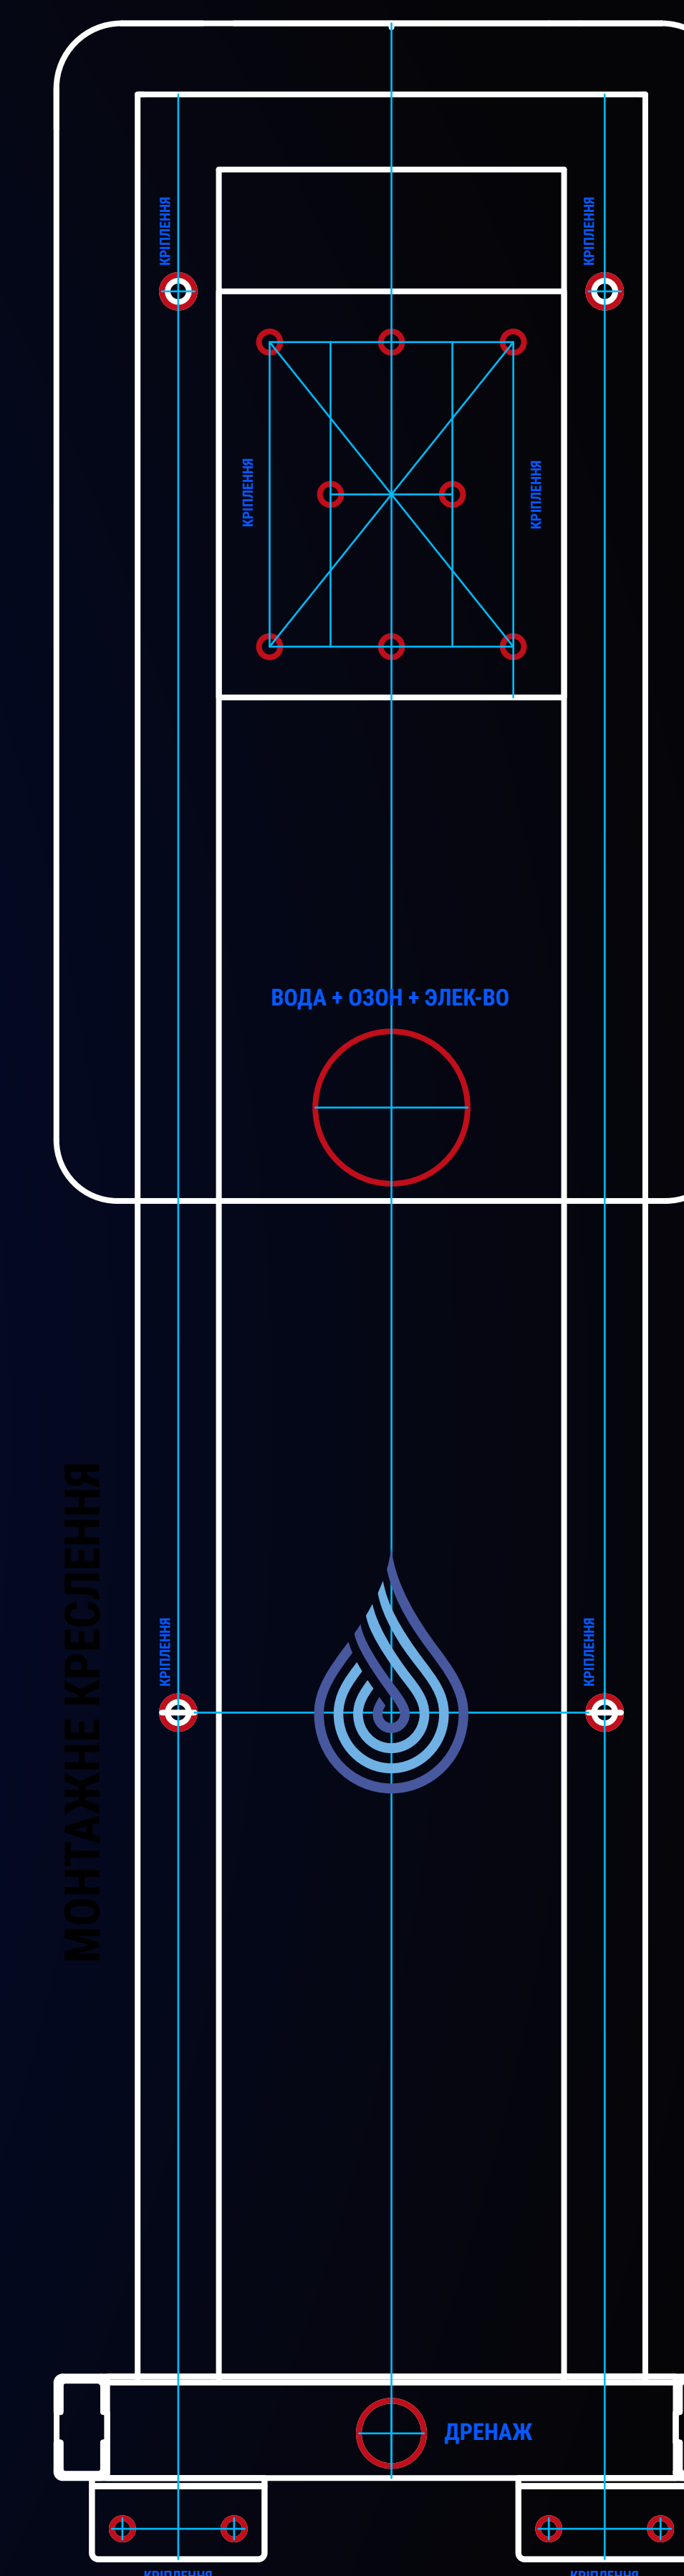

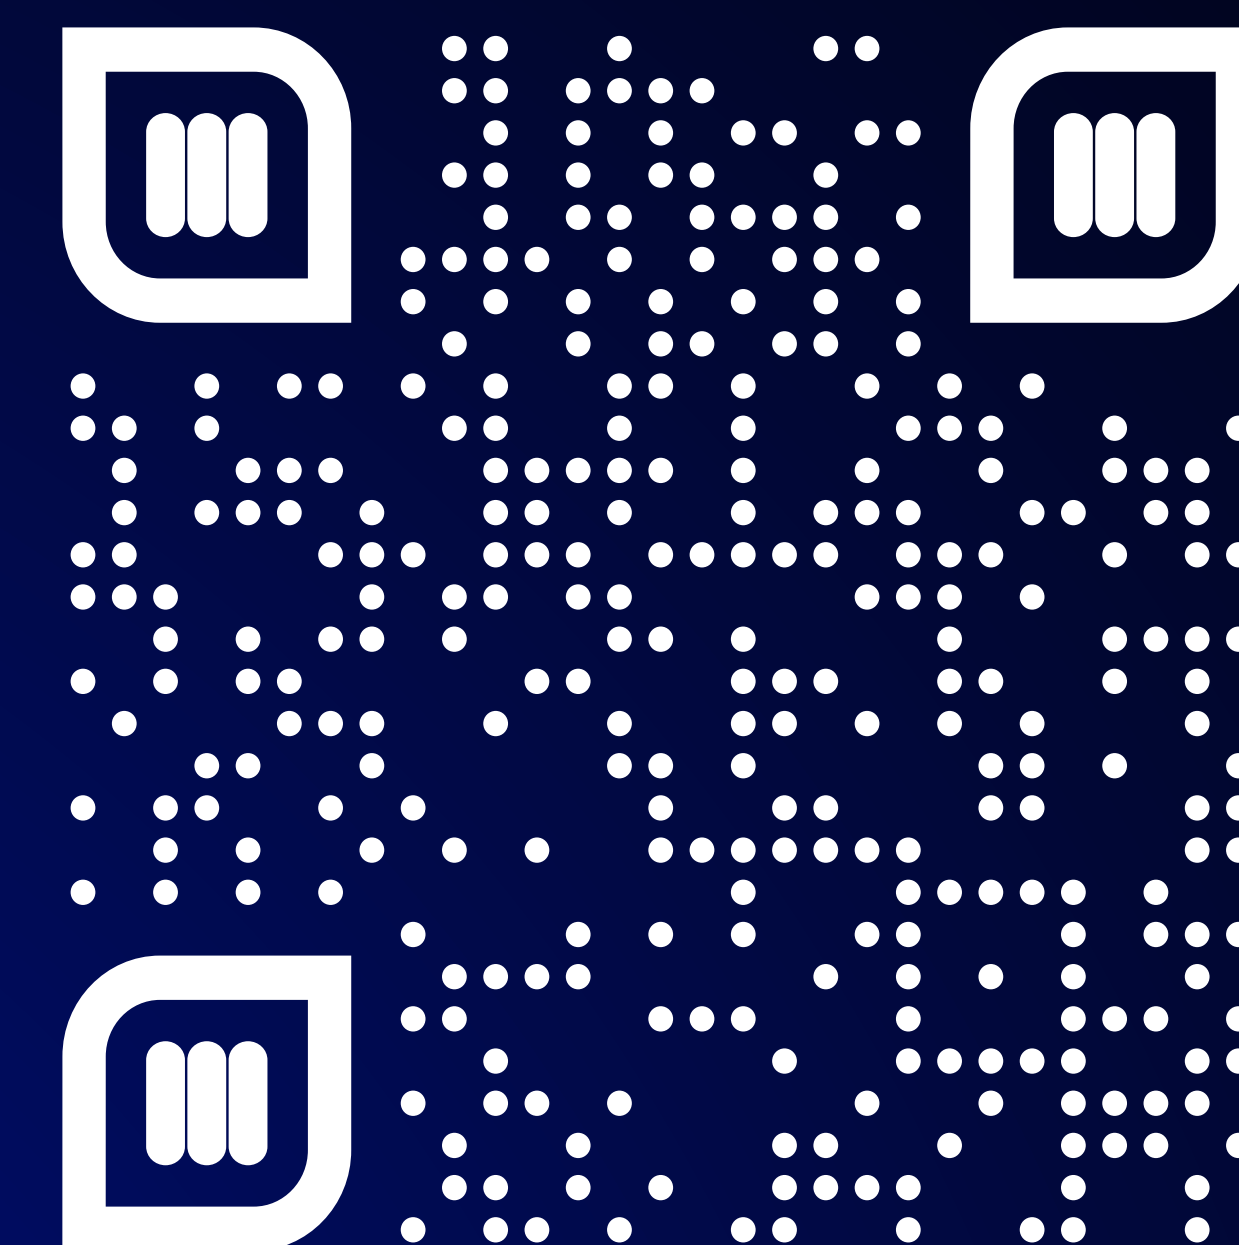

**ПРИЄДНУЙСЯ
ДО НАС**

 **@chistavoda_ua**

 **fb.com/chistavoda.ua**

 **t.me/chista_voda**

050-777-30-15

ВИРОБНИК: ТОВ “ЧИСТА ВОДА ЮА”

АДРЕСА: М. БУЧА, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 20А